

Van: " " <@heijmans.nl>
Verzonden: maandag 14 juli 2025 20:09
Aan: " " <@gemeentehw.nl>
Cc: " " <@gemeentehw.nl>; " " <@gemeentehw.nl>; " " <@gemeentehw.nl>; " " <@wshd.nl>; " " <@gemeentehw.nl>; " " <@heijmans.nl>; " " <@heijmans.nl>
Onderwerp: Aanleg duikerkruising Strijenseweg, 's Gravendeel | Rapportages trillingsmetingen t/m 13-7-2025
Bijlage(n): Boring sGravendeel week 27.zip

Dag ,

In bijlage ontvang je de rapportages van de trillingsmetingen t/m 13 juli.

Graag aandacht voor de overschrijdingen van vorige week bij de garage van nummer (bij ontvangstuip) en bij nummer (perskuip). Hier heb ik vanmiddag ook over geïnformeerd.

Vertrouwend hiermee voor nu voldoende geïnformeerd hebben.

Met vriendelijke groet,


Projectleider

Heijmans Infra BV, Bodem- en Civiele Specialisten
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
Postbus 335
5240 AA Rosmalen

M
E
W @heijmans.nl
www.heijmans.nl



Niet werkzaam op woensdag

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.

This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 100 (DAFEWE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	13
 Interventiewaarde	100%	4
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	1

Grootste trillingssnelheid/tijd

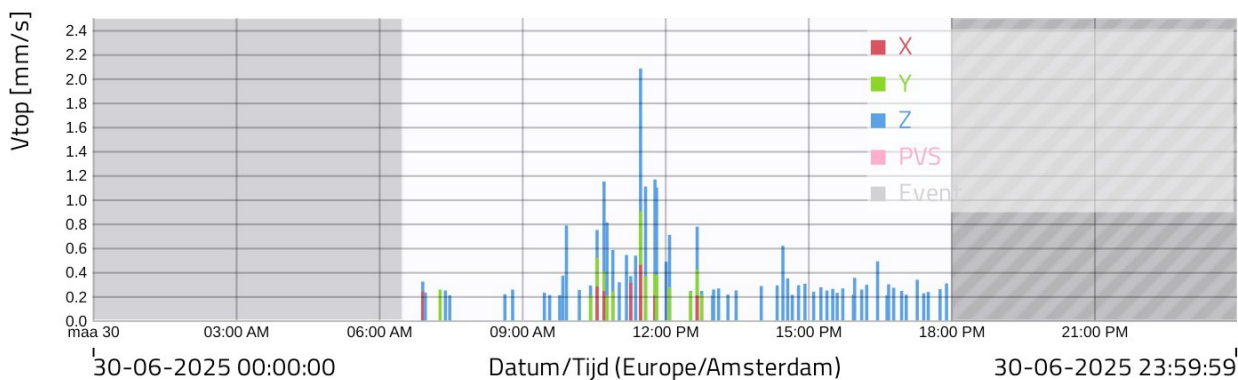

Grootste trillingssnelheid/frequentie

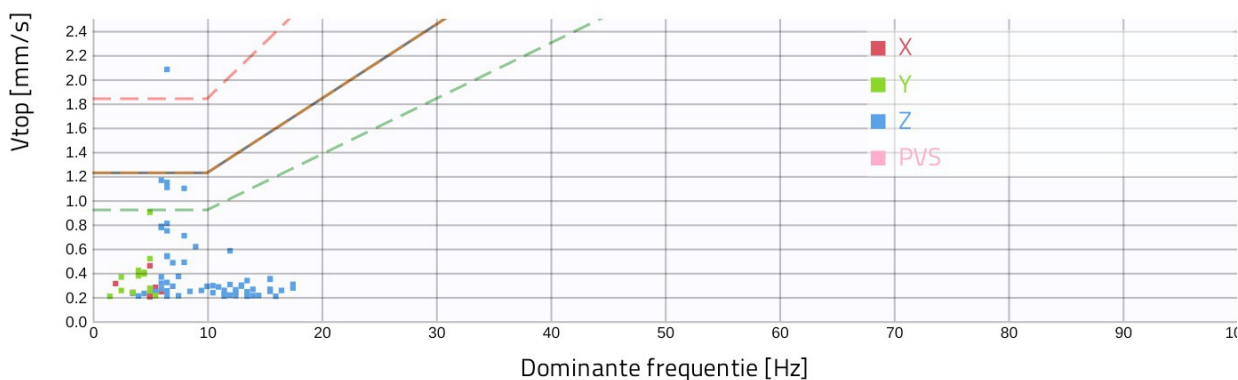

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
30-06-2025 11:34:57	x	5	0.4582	37.4
30-06-2025 11:34:55	y	5	0.9000	73.4
30-06-2025 11:34:57	z	6.5	2.0810	169.8

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
30-06-2025 11:34:57	x	5	0.4582	37.4
30-06-2025 11:34:57	y	5	0.8925	72.8
30-06-2025 11:34:57	z	6.5	2.0810	169.8
30-06-2025 11:34:55	x	7	0.3236	26.4
30-06-2025 11:34:55	y	5	0.9000	73.4
30-06-2025 11:34:55	z	5.5	1.3815	112.7
30-06-2025 11:28:49	x	6	0.2099	17.1
30-06-2025 11:28:49	y	5	0.3523	28.7
30-06-2025 11:28:49	z	6	1.3408	109.4
30-06-2025 11:34:25	x	6	0.4237	34.6
30-06-2025 11:34:25	y	4.5	0.8004	65.3
30-06-2025 11:34:25	z	5.5	1.3091	106.8
30-06-2025 11:28:51	x			
30-06-2025 11:28:51	y			
30-06-2025 11:28:51	z	6	1.1882	97.0
30-06-2025 11:47:01	x			
30-06-2025 11:47:01	y			
30-06-2025 11:47:01	z	6	1.1638	95.0
30-06-2025 10:39:21	x			
30-06-2025 10:39:21	y			
30-06-2025 10:39:21	z	6.5	1.1468	93.6
30-06-2025 10:39:27	x	6	0.2435	19.9
30-06-2025 10:39:27	y	4.5	0.4034	32.9
30-06-2025 10:39:27	z	6.5	1.1379	92.9
30-06-2025 11:35:49	x			
30-06-2025 11:35:49	y	2.5	0.3647	29.8
30-06-2025 11:35:49	z	6.5	1.1055	90.2
30-06-2025 11:55:03	x			
30-06-2025 11:55:03	y	4	0.3742	30.5
30-06-2025 11:55:03	z	8	1.0973	89.5
30-06-2025 11:44:19	x			
30-06-2025 11:44:19	y	1.5	0.2131	17.4
30-06-2025 11:44:19	z	8	1.0705	87.4
30-06-2025 11:55:05	x			
30-06-2025 11:55:05	y	6.5	0.2411	19.7
30-06-2025 11:55:05	z	6	1.0546	86.1
30-06-2025 11:47:23	x			
30-06-2025 11:47:23	y	5	0.3045	24.8
30-06-2025 11:47:23	z	6.5	0.9575	78.1

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
30-06-2025 10:39:17	x			
30-06-2025 10:39:17	y			
30-06-2025 10:39:17	z	7	0.9067	74.0
30-06-2025 10:38:51	x			
30-06-2025 10:38:51	y			
30-06-2025 10:38:51	z	6.5	0.9024	73.6
30-06-2025 10:39:19	x			
30-06-2025 10:39:19	y	2	0.2260	18.4
30-06-2025 10:39:19	z	6.5	0.8746	71.4
30-06-2025 11:50:19	x			
30-06-2025 11:50:19	y			
30-06-2025 11:50:19	z	6.5	0.8677	70.8
30-06-2025 11:47:33	x	5	0.2049	16.7
30-06-2025 11:47:33	y	4.5	0.3899	31.8
30-06-2025 11:47:33	z	8	0.8671	70.8
30-06-2025 11:38:57	x			
30-06-2025 11:38:57	y	4.5	0.2972	24.3
30-06-2025 11:38:57	z	6.5	0.8568	69.9
30-06-2025 11:47:25	x			
30-06-2025 11:47:25	y	5	0.2655	21.7
30-06-2025 11:47:25	z	6.5	0.8282	67.6

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
30 juni 2025 10:39:21					6,5	1,1468
30 juni 2025 10:39:27	6,0	0,2435	4,5	0,4034	6,5	1,1379
30 juni 2025 11:28:49	6,0	0,2099	5,0	0,3523	6,0	1,3408
30 juni 2025 11:28:51					6,0	1,1882
30 juni 2025 11:34:25	6,0	0,4237	4,5	0,8004	5,5	1,3091
30 juni 2025 11:34:55	7,0	0,3236	5,0	0,9000	5,5	1,3815
30 juni 2025 11:34:57	5,0	0,4582	5,0	0,8925	6,5	2,0810
30 juni 2025 11:35:49			2,5	0,3647	6,5	1,1055
30 juni 2025 11:44:19			1,5	0,2131	8,0	1,0705
30 juni 2025 11:47:01					6,0	1,1638
30 juni 2025 11:47:23			5,0	0,3045	6,5	0,9575
30 juni 2025 11:55:03			4,0	0,3742	8,0	1,0973
30 juni 2025 11:55:05			6,5	0,2411	6,0	1,0546

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 100 (DAFEWE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	2
 Interventiewaarde	100%	0
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd

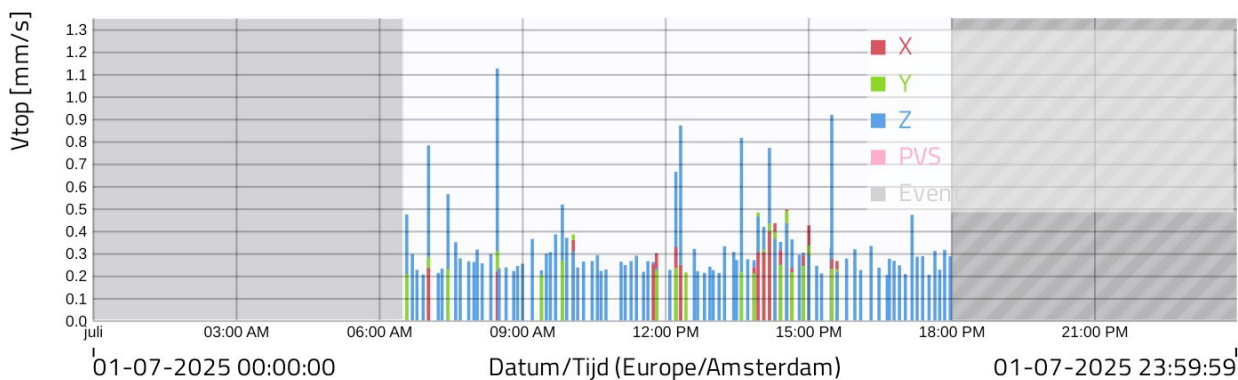

Grootste trillingssnelheid/frequentie

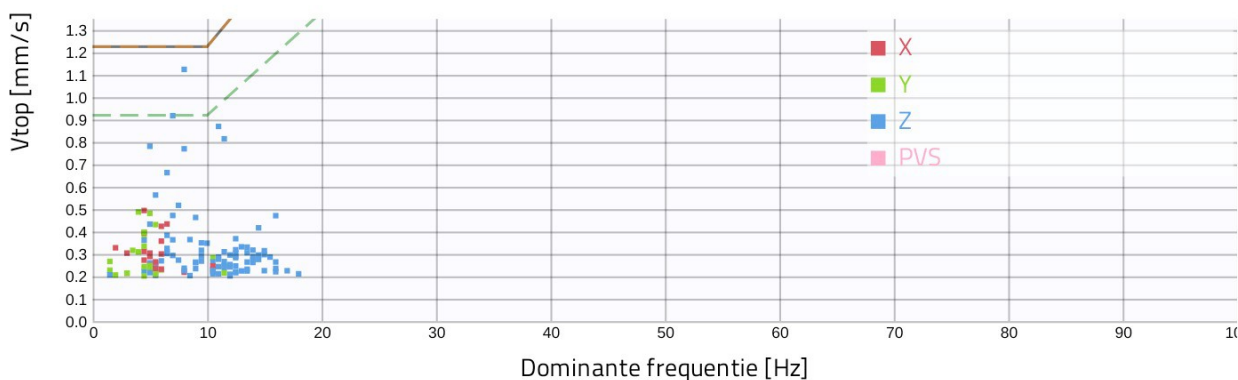

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
01-07-2025 14:33:21	x	4.5	0.4941	40.3
01-07-2025 14:33:59	y	4	0.4874	39.8
01-07-2025 08:26:57	z	8	1.1242	91.7

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
01-07-2025 08:26:57	x	8	0.2186	17.8
01-07-2025 08:26:57	y	2	0.2721	22.2
01-07-2025 08:26:57	z	8	1.1242	91.7
01-07-2025 08:26:59	x			
01-07-2025 08:26:59	y	4	0.3091	25.2
01-07-2025 08:26:59	z	6.5	0.9543	77.9
01-07-2025 15:30:15	x			
01-07-2025 15:30:15	y			
01-07-2025 15:30:15	z	7	0.9171	74.8
01-07-2025 12:19:57	x	10.5	0.2465	19.6
01-07-2025 12:19:57	y			
01-07-2025 12:19:57	z	11	0.8694	67.6
01-07-2025 12:19:55	x			
01-07-2025 12:19:55	y	11.5	0.2480	18.8
01-07-2025 12:19:55	z	6.5	0.7938	64.8
01-07-2025 07:03:37	x			
01-07-2025 07:03:37	y			
01-07-2025 07:03:37	z	5	0.7809	63.7
01-07-2025 14:12:07	x			
01-07-2025 14:12:07	y	5.5	0.4312	35.2
01-07-2025 14:12:07	z	8	0.7696	62.8
01-07-2025 13:37:47	x			
01-07-2025 13:37:47	y	11.5	0.2152	16.3
01-07-2025 13:37:47	z	11.5	0.8142	61.8
01-07-2025 07:03:35	x	10.5	0.2336	18.6
01-07-2025 07:03:35	y	10.5	0.2831	22.5
01-07-2025 07:03:35	z	10.5	0.7558	60.2
01-07-2025 14:11:59	x			
01-07-2025 14:11:59	y	5.5	0.3558	29.0
01-07-2025 14:11:59	z	7.5	0.7156	58.4
01-07-2025 14:11:57	x			
01-07-2025 14:11:57	y	5.5	0.4242	34.6
01-07-2025 14:11:57	z	8	0.7093	57.9
01-07-2025 08:26:55	x			
01-07-2025 08:26:55	y	10	0.2062	16.8
01-07-2025 08:26:55	z	7.5	0.6697	54.7
01-07-2025 12:14:15	x	2	0.3276	26.7
01-07-2025 12:14:15	y	5	0.2344	19.1
01-07-2025 12:14:15	z	6.5	0.6632	54.1

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
01-07-2025 15:30:17	x			
01-07-2025 15:30:17	y			
01-07-2025 15:30:17	z	7.5	0.6542	53.4
01-07-2025 07:03:33	x			
01-07-2025 07:03:33	y			
01-07-2025 07:03:33	z	7	0.6490	53.0
01-07-2025 13:37:49	x			
01-07-2025 13:37:49	y			
01-07-2025 13:37:49	z	10.5	0.6213	49.5
01-07-2025 07:27:11	x			
01-07-2025 07:27:11	y	6	0.2286	18.7
01-07-2025 07:27:11	z	5.5	0.5630	45.9
01-07-2025 14:13:01	x			
01-07-2025 14:13:01	y	5	0.2245	18.3
01-07-2025 14:13:01	z	7.5	0.5574	45.5
01-07-2025 09:51:55	x			
01-07-2025 09:51:55	y			
01-07-2025 09:51:55	z	7.5	0.5172	42.2
01-07-2025 14:33:21	x	4.5	0.4941	40.3
01-07-2025 14:33:21	y	5.5	0.2953	24.1
01-07-2025 14:33:21	z	5	0.4329	35.3

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
1 juli 2025 08:26:57	8,0	0,2186	2,0	0,2721	8,0	1,1242
1 juli 2025 08:26:59			4,0	0,3091	6,5	0,9543

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 100 (DAFEWE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	2
 Interventiewaarde	100%	1
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	1

Grootste trillingssnelheid/tijd

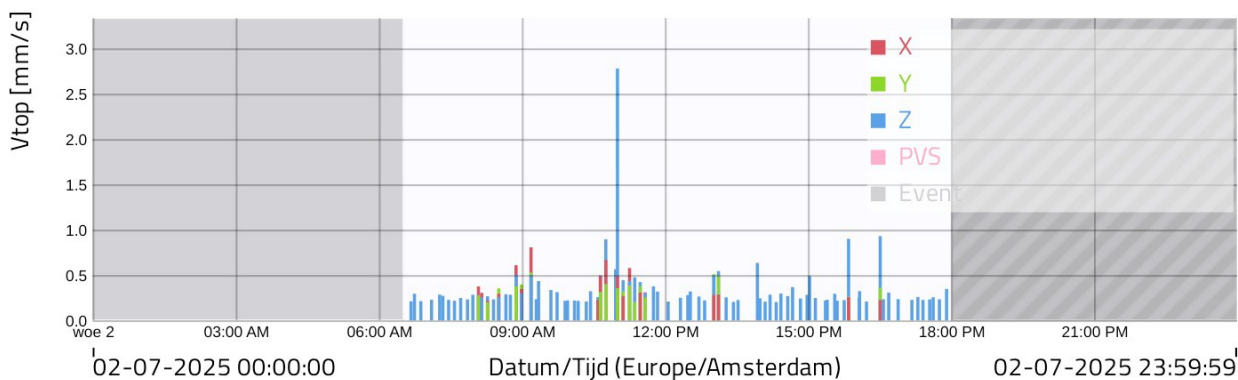

Grootste trillingssnelheid/frequentie

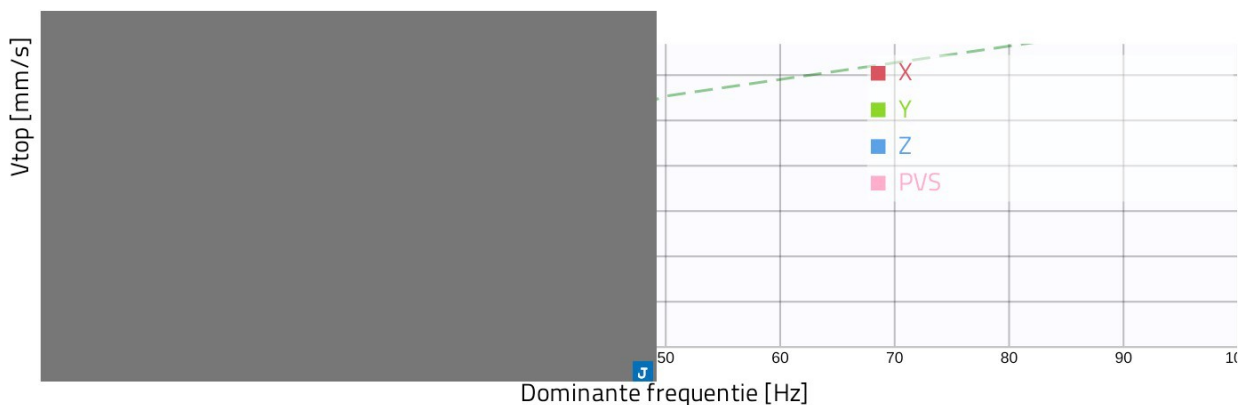

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
02-07-2025 09:11:37	x	4	0.8047	65.7
02-07-2025 09:11:37	y	3	0.5260	42.9
02-07-2025 11:00:17	z	10	2.7778	226.7

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
02-07-2025 11:00:17	x	11.5	0.4846	36.8
02-07-2025 11:00:17	y	7	0.3534	28.8
02-07-2025 11:00:17	z	10	2.7778	226.7
02-07-2025 16:30:53	x			
02-07-2025 16:30:53	y	3	0.3615	29.5
02-07-2025 16:30:53	z	8.5	0.9279	75.7
02-07-2025 11:00:19	x	11.5	0.2159	16.4
02-07-2025 11:00:19	y			
02-07-2025 11:00:19	z	6.5	0.9118	74.4
02-07-2025 16:30:55	x	10.5	0.2233	17.8
02-07-2025 16:30:55	y	10.5	0.2829	22.5
02-07-2025 16:30:55	z	10.5	0.9310	74.1
02-07-2025 15:53:01	x			
02-07-2025 15:53:01	y	5	0.2576	21.0
02-07-2025 15:53:01	z	9	0.8987	73.3
02-07-2025 10:45:49	x	5.5	0.6634	54.1
02-07-2025 10:45:49	y	5.5	0.3996	32.6
02-07-2025 10:45:49	z	5	0.8926	72.8
02-07-2025 09:11:37	x	4	0.8047	65.7
02-07-2025 09:11:37	y	3	0.5260	42.9
02-07-2025 09:11:37	z	4.5	0.4976	40.6
02-07-2025 11:00:11	x			
02-07-2025 11:00:11	y			
02-07-2025 11:00:11	z	5.5	0.7175	58.5
02-07-2025 15:53:03	x	10.5	0.2529	20.1
02-07-2025 15:53:03	y	12	0.2067	15.3
02-07-2025 15:53:03	z	12	0.7864	58.3
02-07-2025 08:55:49	x	4.5	0.6073	49.6
02-07-2025 08:55:49	y	5	0.3730	30.4
02-07-2025 08:55:49	z	4.5	0.4991	40.7
02-07-2025 11:19:11	x	6	0.5766	47.0
02-07-2025 11:19:11	y	4.5	0.3830	31.3
02-07-2025 11:19:11	z	5	0.3882	31.7
02-07-2025 10:58:03	x			
02-07-2025 10:58:03	y			
02-07-2025 10:58:03	z	8	0.5640	46.0
02-07-2025 15:52:59	x			
02-07-2025 15:52:59	y			
02-07-2025 15:52:59	z	5	0.5627	45.9

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
02-07-2025 13:56:27	x			
02-07-2025 13:56:27	y			
02-07-2025 13:56:27	z	12.5	0.6329	45.9
02-07-2025 13:11:15	x	6.5	0.2837	23.1
02-07-2025 13:11:15	y	8.5	0.3147	25.7
02-07-2025 13:11:15	z	5	0.5426	44.3
02-07-2025 13:02:25	x			
02-07-2025 13:02:25	y	5	0.5079	41.4
02-07-2025 13:02:25	z	7	0.4949	40.4
02-07-2025 10:45:05	x	5	0.3883	31.7
02-07-2025 10:45:05	y	5.5	0.2816	23.0
02-07-2025 10:45:05	z	9	0.4953	40.4
02-07-2025 13:11:07	x			
02-07-2025 13:11:07	y	2	0.4884	39.9
02-07-2025 13:11:07	z	7	0.3232	26.4
02-07-2025 15:03:19	x			
02-07-2025 15:03:19	y			
02-07-2025 15:03:19	z	5.5	0.4872	39.8
02-07-2025 10:44:59	x	5	0.4853	39.6
02-07-2025 10:44:59	y	5.5	0.2585	21.1
02-07-2025 10:44:59	z	9.5	0.4704	38.4

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
2 juli 2025 11:00:17	11,5	0,4846	7,0	0,3534	10,0	2,7778
2 juli 2025 16:30:53			3,0	0,3615	8,5	0,9279

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 100 (DAFEWE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	13
 Interventiewaarde	100%	5
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	4

Grootste trillingssnelheid/tijd

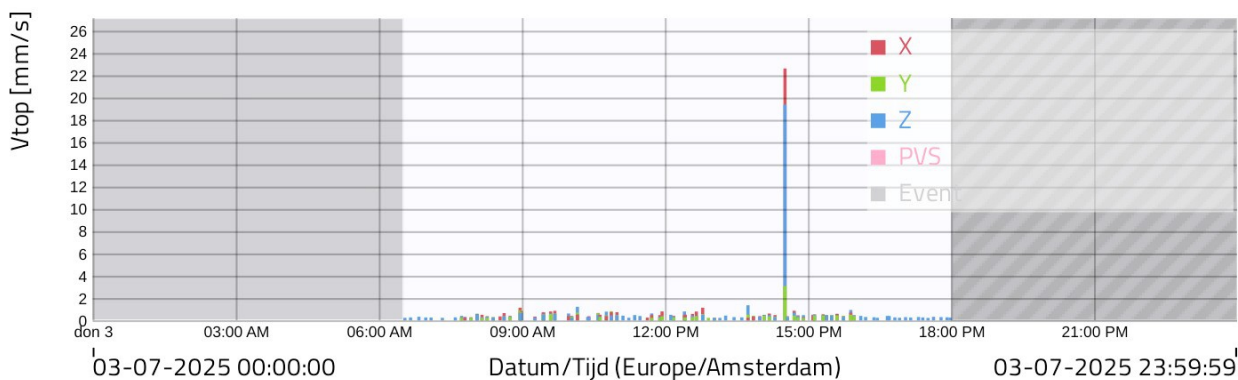

Grootste trillingssnelheid/frequentie

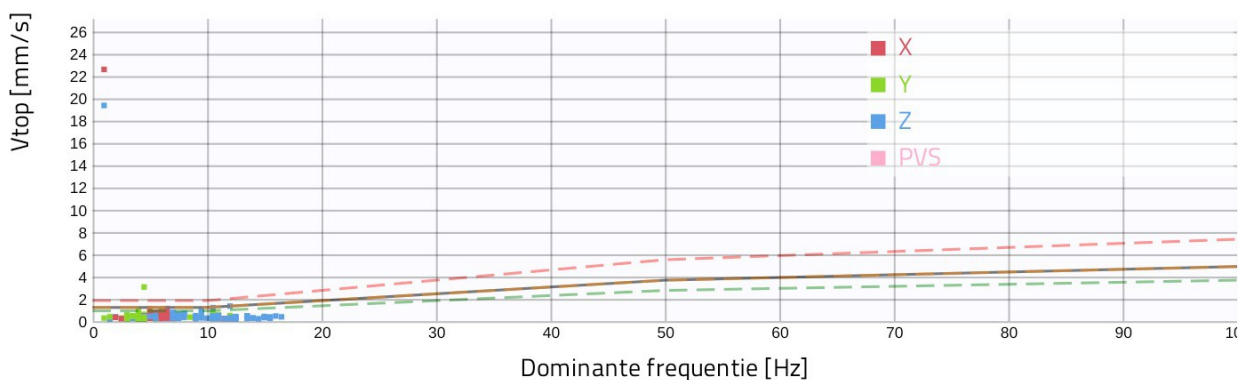

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
03-07-2025 14:31:11	x	1	22.6064	1844.7
03-07-2025 14:31:11	y	4.5	3.0667	250.2
03-07-2025 14:31:11	z	1	19.3628	1580.0

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
03-07-2025 14:31:11	x	1	22.6064	1844.7
03-07-2025 14:31:11	y	4.5	3.0667	250.2
03-07-2025 14:31:11	z	1	19.3628	1580.0
03-07-2025 14:31:09	x	2	5.0623	413.1
03-07-2025 14:31:09	y	1.5	0.8544	69.7
03-07-2025 14:31:09	z	1.5	1.9220	156.8
03-07-2025 14:31:13	x	1	2.6374	215.2
03-07-2025 14:31:13	y			
03-07-2025 14:31:13	z	1	2.9280	238.9
03-07-2025 14:31:07	x	1.5	1.8738	152.9
03-07-2025 14:31:07	y	1.5	0.2486	20.3
03-07-2025 14:31:07	z	1.5	0.6474	52.8
03-07-2025 13:47:35	x	11.5	0.2382	18.1
03-07-2025 13:47:35	y	12	0.5018	37.2
03-07-2025 13:47:35	z	12	1.3509	100.2
03-07-2025 10:11:03	x	5.5	0.2879	23.5
03-07-2025 10:11:03	y	10.5	0.3949	31.4
03-07-2025 10:11:03	z	10.5	1.2092	96.3
03-07-2025 08:55:23	x	6.5	1.1245	91.8
03-07-2025 08:55:23	y	4	0.7030	57.4
03-07-2025 08:55:23	z	10.5	0.6231	49.6
03-07-2025 12:49:39	x	5	1.1238	91.7
03-07-2025 12:49:39	y	3.5	0.3029	24.7
03-07-2025 12:49:39	z	7.5	0.2516	20.5
03-07-2025 08:55:59	x	5	1.0843	88.5
03-07-2025 08:55:59	y	4	0.8920	72.8
03-07-2025 08:55:59	z	4.5	0.6649	54.3
03-07-2025 12:49:37	x	5	1.0573	86.3
03-07-2025 12:49:37	y	3	0.5563	45.4
03-07-2025 12:49:37	z	7.5	0.4515	36.8
03-07-2025 08:57:19	x	6.5	0.9676	79.0
03-07-2025 08:57:19	y	4.5	0.7232	59.0
03-07-2025 08:57:19	z	7.5	0.6188	50.5
03-07-2025 08:55:57	x	7	0.9461	77.2
03-07-2025 08:55:57	y	4.5	0.6465	52.8
03-07-2025 08:55:57	z	8	0.6725	54.9
03-07-2025 15:52:19	x	6	0.6939	56.6
03-07-2025 15:52:19	y	4.5	0.4460	36.4
03-07-2025 15:52:19	z	9.5	0.9236	75.4

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
03-07-2025 08:57:01	x	6.5	0.9128	74.5
03-07-2025 08:57:01	y	4.5	0.6936	56.6
03-07-2025 08:57:01	z	8	0.5742	46.9
03-07-2025 08:57:03	x	6.5	0.8927	72.8
03-07-2025 08:57:03	y	5	0.3551	29.0
03-07-2025 08:57:03	z	7.5	0.4971	40.6
03-07-2025 08:56:59	x	6.5	0.8860	72.3
03-07-2025 08:56:59	y	6.5	0.7266	59.3
03-07-2025 08:56:59	z	8	0.6693	54.6
03-07-2025 12:49:27	x	5.5	0.8574	70.0
03-07-2025 12:49:27	y	3	0.5520	45.0
03-07-2025 12:49:27	z	7	0.5080	41.5
03-07-2025 08:57:49	x	6	0.8571	69.9
03-07-2025 08:57:49	y	4.5	0.5554	45.3
03-07-2025 08:57:49	z	9	0.5418	44.2
03-07-2025 14:43:23	x	6	0.8538	69.7
03-07-2025 14:43:23	y	4	0.4116	33.6
03-07-2025 14:43:23	z	7	0.4084	33.3
03-07-2025 09:41:33	x	6	0.8467	69.1
03-07-2025 09:41:33	y	4.5	0.6099	49.8
03-07-2025 09:41:33	z	13.5	0.5617	39.0

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
3 juli 2025 08:55:23	6,5	1,1245	4,0	0,7030	10,5	0,6231
3 juli 2025 08:55:57	7,0	0,9461	4,5	0,6465	8,0	0,6725
3 juli 2025 08:55:59	5,0	1,0843	4,0	0,8920	4,5	0,6649
3 juli 2025 08:57:19	6,5	0,9676	4,5	0,7232	7,5	0,6188
3 juli 2025 10:11:03	5,5	0,2879	10,5	0,3949	10,5	1,2092
3 juli 2025 12:49:37	5,0	1,0573	3,0	0,5563	7,5	0,4515
3 juli 2025 12:49:39	5,0	1,1238	3,5	0,3029	7,5	0,2516
3 juli 2025 13:47:35	11,5	0,2382	12,0	0,5018	12,0	1,3509
3 juli 2025 14:31:07	1,5	1,8738	1,5	0,2486	1,5	0,6474
3 juli 2025 14:31:09	2,0	5,0623	1,5	0,8544	1,5	1,9220
3 juli 2025 14:31:11	1,0	22,6064	4,5	3,0667	1,0	19,3628
3 juli 2025 14:31:13	1,0	2,6374			1,0	2,9280
3 juli 2025 15:52:19	6,0	0,6939	4,5	0,4460	9,5	0,9236

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 100 (DAFEWE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	14
 Interventiewaarde	100%	7
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd

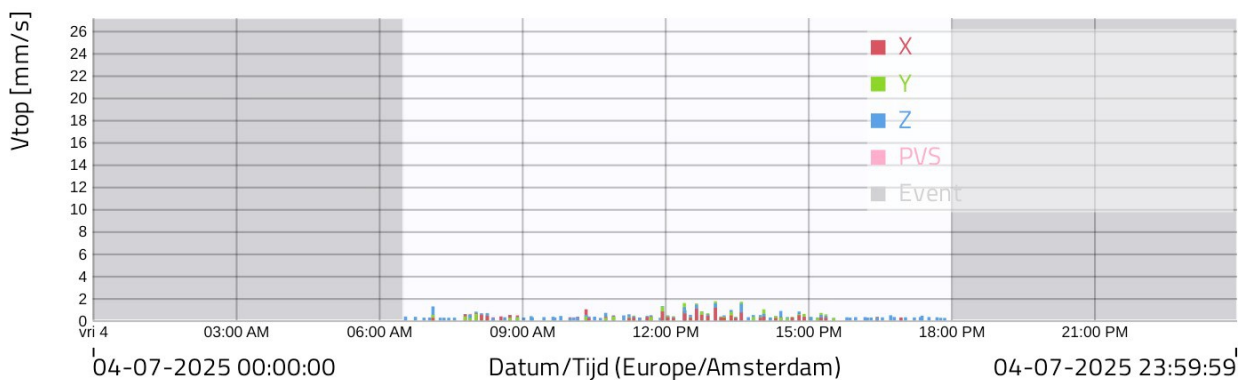

Grootste trillingssnelheid/frequentie

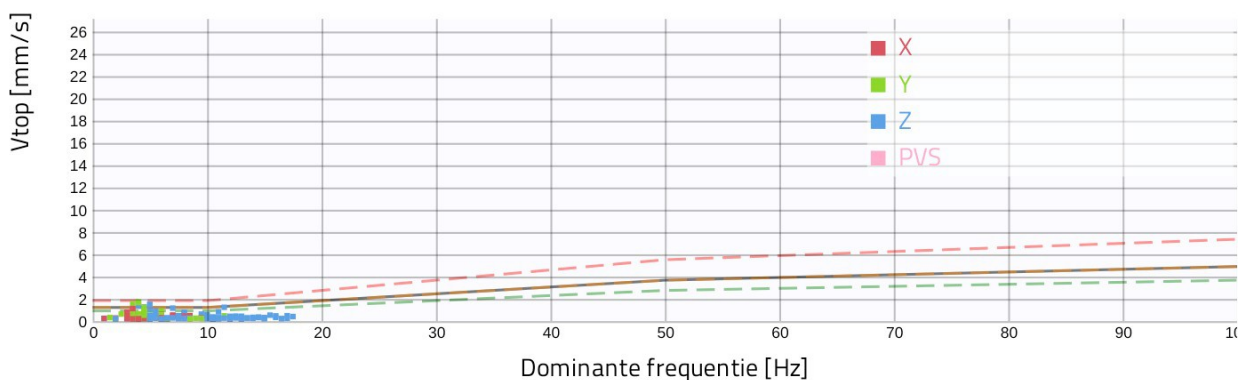

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
04-07-2025 13:02:23	x	3.5	1.1291	92.1
04-07-2025 13:02:23	y	4	1.7079	139.4
04-07-2025 13:02:23	z	5	1.5166	123.8

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
04-07-2025 13:02:23	x	3.5	1.1291	92.1
04-07-2025 13:02:23	y	4	1.7079	139.4
04-07-2025 13:02:23	z	5	1.5166	123.8
04-07-2025 13:36:19	x	3	0.6983	57.0
04-07-2025 13:36:19	y	4	1.6684	136.1
04-07-2025 13:36:19	z	5	1.4883	121.4
04-07-2025 12:23:53	x	3	0.8022	65.5
04-07-2025 12:23:53	y	3.5	1.5438	126.0
04-07-2025 12:23:53	z	7	1.1665	95.2
04-07-2025 12:39:47	x	3.5	0.4866	39.7
04-07-2025 12:39:47	y	4	1.5117	123.4
04-07-2025 12:39:47	z	4	0.7434	60.7
04-07-2025 12:39:49	x	3.5	1.0437	85.2
04-07-2025 12:39:49	y	4	0.6668	54.4
04-07-2025 12:39:49	z	4	1.3954	113.9
04-07-2025 13:35:55	x	4	0.2515	20.5
04-07-2025 13:35:55	y	4	1.3581	110.8
04-07-2025 13:35:55	z	5.5	0.2709	22.1
04-07-2025 12:01:43	x	3.5	0.7896	64.4
04-07-2025 12:01:43	y	4.5	1.2393	101.1
04-07-2025 12:01:43	z	4.5	1.2713	103.7
04-07-2025 07:08:17	x	12	0.2274	16.9
04-07-2025 07:08:17	y	11.5	0.4769	36.2
04-07-2025 07:08:17	z	11.5	1.2442	94.4
04-07-2025 13:03:53	x	4.5	1.0799	88.1
04-07-2025 13:03:53	y	4.5	0.6064	49.5
04-07-2025 13:03:53	z	4.5	0.6685	54.5
04-07-2025 12:22:15	x	5.5	0.6271	51.2
04-07-2025 12:22:15	y	5	0.7883	64.3
04-07-2025 12:22:15	z	5	1.0488	85.6
04-07-2025 13:35:57	x	4	0.6306	51.5
04-07-2025 13:35:57	y	4	0.9194	75.0
04-07-2025 13:35:57	z	5.5	1.0382	84.7
04-07-2025 10:19:31	x	5	0.9860	80.5
04-07-2025 10:19:31	y	3.5	0.3363	27.4
04-07-2025 10:19:31	z	7.5	0.4835	39.5
04-07-2025 14:07:25	x	4.5	0.3331	27.2
04-07-2025 14:07:25	y	4.5	0.9836	80.3
04-07-2025 14:07:25	z	5	0.5749	46.9

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
04-07-2025 13:22:07	x	4.5	0.4329	35.3
04-07-2025 13:22:07	y	4.5	0.7411	60.5
04-07-2025 13:22:07	z	5	0.9294	75.8
04-07-2025 12:30:17	x	6	0.6115	49.9
04-07-2025 12:30:17	y	6	0.9155	74.7
04-07-2025 12:30:17	z	5.5	0.9073	74.0
04-07-2025 12:30:15	x	6	0.4226	34.5
04-07-2025 12:30:15	y	6	0.8811	71.9
04-07-2025 12:30:15	z	5.5	0.7922	64.6
04-07-2025 13:03:51	x	4.5	0.8682	70.8
04-07-2025 13:03:51	y	4.5	0.5860	47.8
04-07-2025 13:03:51	z	4.5	0.6113	49.9
04-07-2025 12:26:03	x	10.5	0.3633	28.9
04-07-2025 12:26:03	y	4	0.8478	69.2
04-07-2025 12:26:03	z	11	0.8333	64.8
04-07-2025 12:19:53	x	4	0.3963	32.3
04-07-2025 12:19:53	y	4	0.7064	57.6
04-07-2025 12:19:53	z	5	0.8350	68.1
04-07-2025 12:52:41	x	3	0.3209	26.2
04-07-2025 12:52:41	y	4.5	0.6384	52.1
04-07-2025 12:52:41	z	5	0.8028	65.5

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
4 juli 2025 07:08:17	12,0	0,2274	11,5	0,4769	11,5	1,2442
4 juli 2025 10:19:31	5,0	0,9860	3,5	0,3363	7,5	0,4835
4 juli 2025 12:01:43	3,5	0,7896	4,5	1,2393	4,5	1,2713
4 juli 2025 12:22:15	5,5	0,6271	5,0	0,7883	5,0	1,0488
4 juli 2025 12:23:53	3,0	0,8022	3,5	1,5438	7,0	1,1665
4 juli 2025 12:39:47	3,5	0,4866	4,0	1,5117	4,0	0,7434
4 juli 2025 12:39:49	3,5	1,0437	4,0	0,6668	4,0	1,3954
4 juli 2025 13:02:23	3,5	1,1291	4,0	1,7079	5,0	1,5166
4 juli 2025 13:03:53	4,5	1,0799	4,5	0,6064	4,5	0,6685
4 juli 2025 13:22:07	4,5	0,4329	4,5	0,7411	5,0	0,9294
4 juli 2025 13:35:55	4,0	0,2515	4,0	1,3581	5,5	0,2709
4 juli 2025 13:35:57	4,0	0,6306	4,0	0,9194	5,5	1,0382
4 juli 2025 13:36:19	3,0	0,6983	4,0	1,6684	5,0	1,4883
4 juli 2025 14:07:25	4,5	0,3331	4,5	0,9836	5,0	0,5749

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 100 (DAFEWE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	12
 Interventiewaarde	100%	9
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	6

Grootste trillingssnelheid/tijd

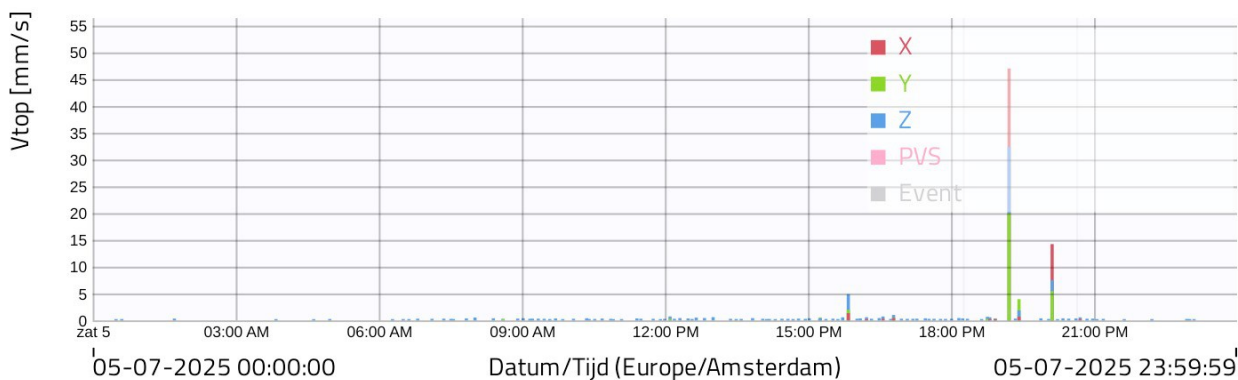

Grootste trillingssnelheid/frequentie

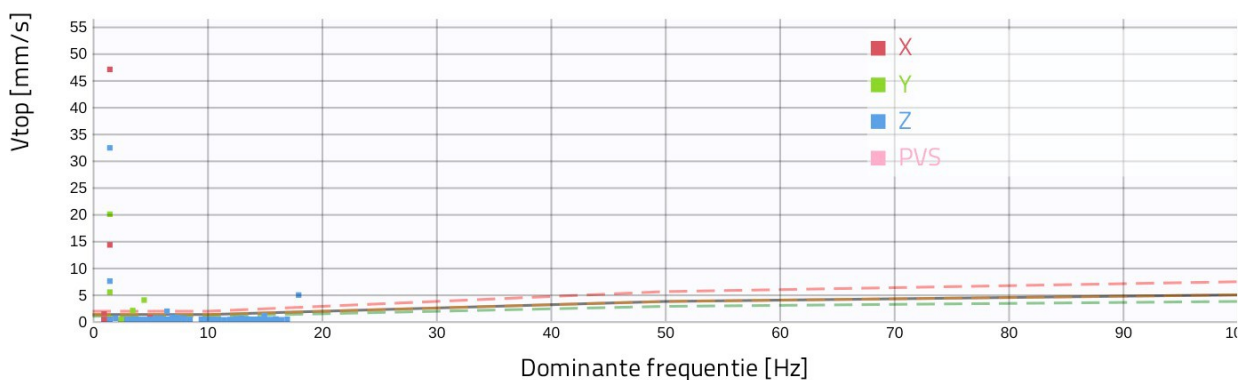

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
05-07-2025 19:10:29	x	1.5	46.9920	3834.5
05-07-2025 19:10:29	y	1.5	19.9597	1628.7
05-07-2025 19:10:29	z	1.5	32.3375	2638.7

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
05-07-2025 19:10:29	x	1.5	46.9920	3834.5
05-07-2025 19:10:29	y	1.5	19.9597	1628.7
05-07-2025 19:10:29	z	1.5	32.3375	2638.7
05-07-2025 20:10:21	x	1.5	14.2231	1160.6
05-07-2025 20:10:21	y	1.5	5.4235	442.6
05-07-2025 20:10:21	z	1.5	7.4707	609.6
05-07-2025 19:24:21	x	5	0.6762	55.2
05-07-2025 19:24:21	y	4.5	3.9308	320.8
05-07-2025 19:24:21	z	6.5	1.8365	149.9
05-07-2025 15:53:23	x	1	1.3350	108.9
05-07-2025 15:53:23	y	3.5	1.9761	161.3
05-07-2025 15:53:23	z	18	4.8707	283.9
05-07-2025 19:25:49	x	2	0.4921	40.2
05-07-2025 19:25:49	y	6.5	3.4777	283.8
05-07-2025 19:25:49	z	4	1.7337	141.5
05-07-2025 19:25:51	x	1	0.4264	34.8
05-07-2025 19:25:51	y	1	2.6319	214.8
05-07-2025 19:25:51	z	5.5	1.3411	109.4
05-07-2025 19:26:09	x	2	0.3720	30.4
05-07-2025 19:26:09	y	2	1.7479	142.6
05-07-2025 19:26:09	z	1	0.6742	55.0
05-07-2025 19:25:19	x	1	0.2866	23.4
05-07-2025 19:25:19	y	9.5	1.7185	140.2
05-07-2025 19:25:19	z	6	0.9088	74.2
05-07-2025 19:24:41	x			
05-07-2025 19:24:41	y	2.5	1.2489	101.9
05-07-2025 19:24:41	z	7.5	0.6507	53.1
05-07-2025 20:10:23	x	1	1.2222	99.7
05-07-2025 20:10:23	y	1	0.5046	41.2
05-07-2025 20:10:23	z	1	0.7253	59.2
05-07-2025 19:10:27	x	1	1.0206	83.3
05-07-2025 19:10:27	y	1	0.2345	19.1
05-07-2025 19:10:27	z	1	0.6254	51.0
05-07-2025 19:24:27	x			
05-07-2025 19:24:27	y	1	1.0085	82.3
05-07-2025 19:24:27	z	2.5	0.5042	41.1
05-07-2025 15:52:29	x	1.5	0.2996	24.4
05-07-2025 15:52:29	y			
05-07-2025 15:52:29	z	7	0.8973	73.2

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
05-07-2025 15:51:59	x	3	0.3121	25.5
05-07-2025 15:51:59	y	1.5	0.2021	16.5
05-07-2025 15:51:59	z	11	0.8776	68.2
05-07-2025 16:53:33	x	1	0.4288	35.0
05-07-2025 16:53:33	y	1	0.4797	39.1
05-07-2025 16:53:33	z	15	0.9951	65.0
05-07-2025 15:53:21	x	1	0.2653	21.6
05-07-2025 15:53:21	y	1.5	0.2013	16.4
05-07-2025 15:53:21	z	6.5	0.7728	63.1
05-07-2025 12:06:31	x			
05-07-2025 12:06:31	y	9	0.2186	17.8
05-07-2025 12:06:31	z	7	0.7093	57.9
05-07-2025 16:36:19	x	1.5	0.2589	21.1
05-07-2025 16:36:19	y			
05-07-2025 16:36:19	z	7	0.7016	57.2
05-07-2025 15:52:59	x	1.5	0.2964	24.2
05-07-2025 15:52:59	y			
05-07-2025 15:52:59	z	11.5	0.7298	55.4
05-07-2025 18:46:17	x			
05-07-2025 18:46:17	y			
05-07-2025 18:46:17	z	7.5	0.6477	52.9

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
5 juli 2025 15:53:23	1,0	1,3350	3,5	1,9761	18,0	4,8707
5 juli 2025 19:10:27	1,0	1,0206	1,0	0,2345	1,0	0,6254
5 juli 2025 19:10:29	1,5	46,9920	1,5	19,9597	1,5	32,3375
5 juli 2025 19:24:21	5,0	0,6762	4,5	3,9308	6,5	1,8365
5 juli 2025 19:24:27			1,0	1,0085	2,5	0,5042
5 juli 2025 19:24:41			2,5	1,2489	7,5	0,6507
5 juli 2025 19:25:19	1,0	0,2866	9,5	1,7185	6,0	0,9088
5 juli 2025 19:25:49	2,0	0,4921	6,5	3,4777	4,0	1,7337
5 juli 2025 19:25:51	1,0	0,4264	1,0	2,6319	5,5	1,3411
5 juli 2025 19:26:09	2,0	0,3720	2,0	1,7479	1,0	0,6742
5 juli 2025 20:10:21	1,5	14,2231	1,5	5,4235	1,5	7,4707
5 juli 2025 20:10:23	1,0	1,2222	1,0	0,5046	1,0	0,7253

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 100 (DAFEWE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

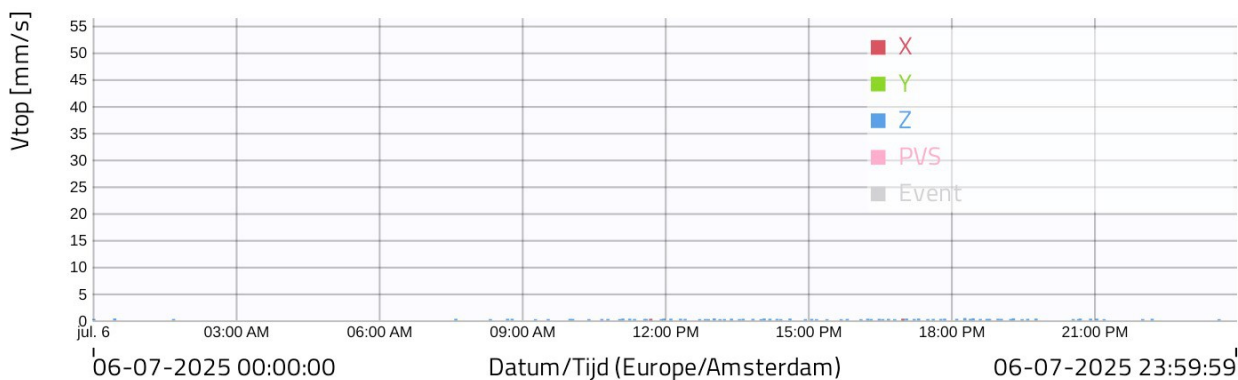

Grootste trillingssnelheid/frequentie

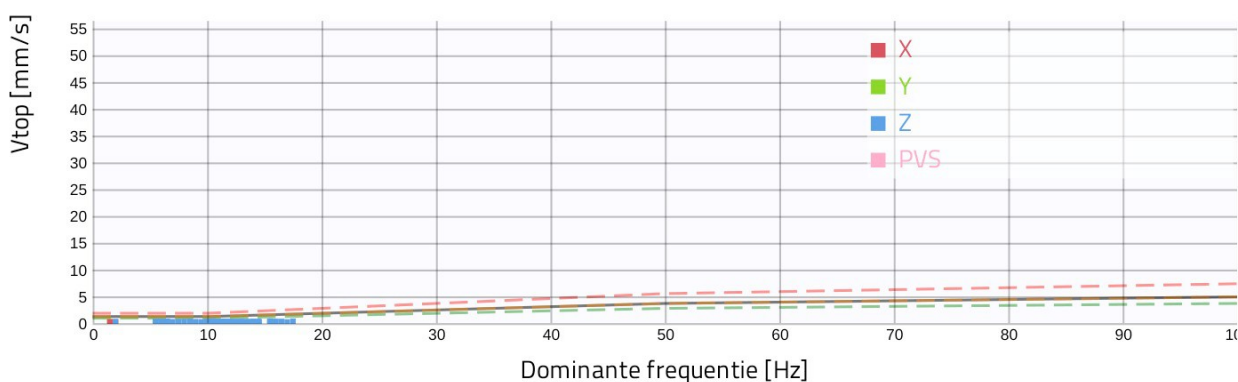

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
06-07-2025 11:48:49	x	2	0.2288	18.7
06-07-2025 16:59:29	y	1.5	0.2699	22.0
06-07-2025 18:18:07	z	10.5	0.4191	33.4

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
06-07-2025 18:18:07	x			
06-07-2025 18:18:07	y			
06-07-2025 18:18:07	z	10.5	0.4191	33.4
06-07-2025 18:31:59	x			
06-07-2025 18:31:59	y			
06-07-2025 18:31:59	z	10.5	0.3621	28.8
06-07-2025 00:27:45	x			
06-07-2025 00:27:45	y			
06-07-2025 00:27:45	z	5.5	0.3370	27.5
06-07-2025 17:21:37	x			
06-07-2025 17:21:37	y			
06-07-2025 17:21:37	z	6.5	0.3143	25.6
06-07-2025 11:07:07	x			
06-07-2025 11:07:07	y			
06-07-2025 11:07:07	z	8.5	0.3129	25.5
06-07-2025 18:31:57	x			
06-07-2025 18:31:57	y			
06-07-2025 18:31:57	z	11	0.3214	25.0
06-07-2025 12:00:27	x			
06-07-2025 12:00:27	y			
06-07-2025 12:00:27	z	6.5	0.3008	24.5
06-07-2025 20:42:39	x			
06-07-2025 20:42:39	y			
06-07-2025 20:42:39	z	8	0.3004	24.5
06-07-2025 14:06:11	x			
06-07-2025 14:06:11	y			
06-07-2025 14:06:11	z	11.5	0.3210	24.4
06-07-2025 17:04:03	x			
06-07-2025 17:04:03	y			
06-07-2025 17:04:03	z	11	0.3134	24.4
06-07-2025 12:07:33	x			
06-07-2025 12:07:33	y			
06-07-2025 12:07:33	z	6	0.2981	24.3
06-07-2025 20:55:43	x			
06-07-2025 20:55:43	y			
06-07-2025 20:55:43	z	10	0.2934	23.9
06-07-2025 13:23:45	x			
06-07-2025 13:23:45	y			
06-07-2025 13:23:45	z	5.5	0.2915	23.8

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
06-07-2025 19:18:35	x			
06-07-2025 19:18:35	y			
06-07-2025 19:18:35	z	15.5	0.3588	23.0
06-07-2025 11:15:45	x			
06-07-2025 11:15:45	y			
06-07-2025 11:15:45	z	10.5	0.2820	22.5
06-07-2025 16:15:15	x			
06-07-2025 16:15:15	y			
06-07-2025 16:15:15	z	10.5	0.2792	22.2
06-07-2025 19:47:05	x			
06-07-2025 19:47:05	y			
06-07-2025 19:47:05	z	12	0.2994	22.2
06-07-2025 22:13:07	x			
06-07-2025 22:13:07	y			
06-07-2025 22:13:07	z	6.5	0.2718	22.2
06-07-2025 16:59:29	x	1.5	0.2277	18.6
06-07-2025 16:59:29	y	1.5	0.2699	22.0
06-07-2025 16:59:29	z	2	0.2680	21.9
06-07-2025 16:15:13	x			
06-07-2025 16:15:13	y			
06-07-2025 16:15:13	z	15	0.3372	22.0

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	4
 Interventiewaarde	100%	1
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd

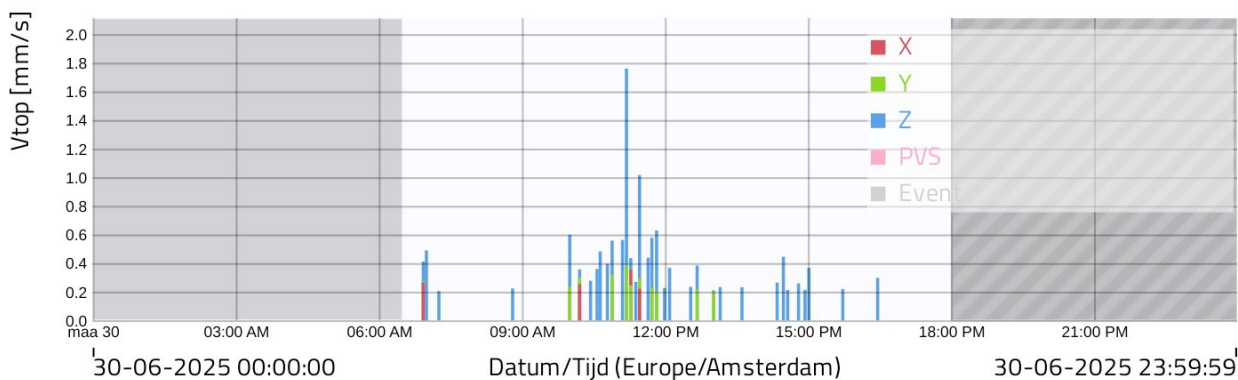

Grootste trillingssnelheid/frequentie

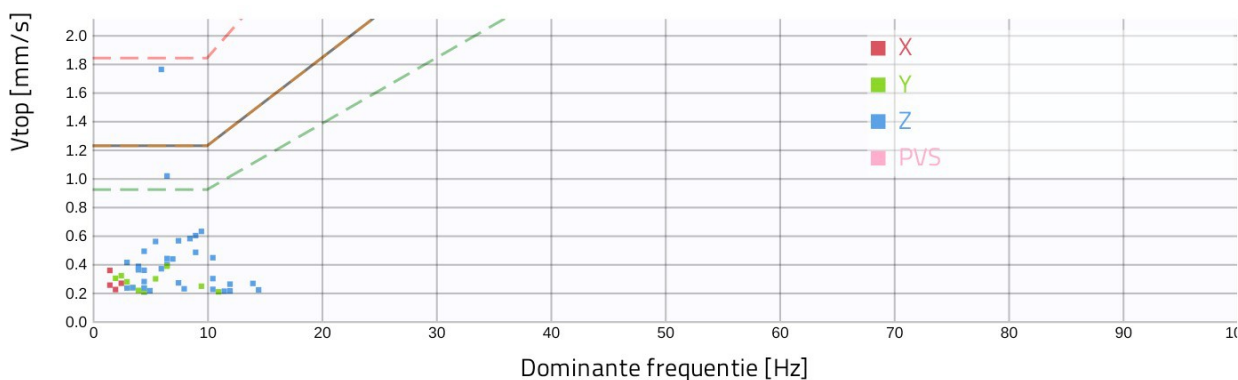

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
30-06-2025 11:19:13	x	1.5	0.3543	28.9
30-06-2025 11:12:03	y	6.5	0.3838	31.3
30-06-2025 11:12:03	z	6	1.7595	143.6

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
30-06-2025 11:12:03	x			
30-06-2025 11:12:03	y	6.5	0.3838	31.3
30-06-2025 11:12:03	z	6	1.7595	143.6
30-06-2025 11:12:05	x			
30-06-2025 11:12:05	y	7.5	0.2313	18.9
30-06-2025 11:12:05	z	5	1.1927	97.3
30-06-2025 11:34:25	x			
30-06-2025 11:34:25	y			
30-06-2025 11:34:25	z	6.5	1.0144	82.8
30-06-2025 11:11:53	x			
30-06-2025 11:11:53	y	7	0.2693	22.0
30-06-2025 11:11:53	z	7	0.9560	78.0
30-06-2025 11:12:13	x			
30-06-2025 11:12:13	y			
30-06-2025 11:12:13	z	7.5	0.6938	56.6
30-06-2025 11:12:07	x			
30-06-2025 11:12:07	y			
30-06-2025 11:12:07	z	5	0.6853	55.9
30-06-2025 11:50:19	x			
30-06-2025 11:50:19	y			
30-06-2025 11:50:19	z	9.5	0.6273	51.2
30-06-2025 11:34:57	x			
30-06-2025 11:34:57	y			
30-06-2025 11:34:57	z	5.5	0.6215	50.7
30-06-2025 10:00:17	x			
30-06-2025 10:00:17	y			
30-06-2025 10:00:17	z	9	0.5978	48.8
30-06-2025 11:28:49	x			
30-06-2025 11:28:49	y			
30-06-2025 11:28:49	z	6.5	0.5827	47.6
30-06-2025 11:47:23	x			
30-06-2025 11:47:23	y	4.5	0.2282	18.6
30-06-2025 11:47:23	z	8.5	0.5767	47.1
30-06-2025 11:06:41	x			
30-06-2025 11:06:41	y			
30-06-2025 11:06:41	z	7.5	0.5617	45.8
30-06-2025 10:54:37	x			
30-06-2025 10:54:37	y	3	0.2086	17.0
30-06-2025 10:54:37	z	5.5	0.5568	45.4

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
30-06-2025 11:28:51	x			
30-06-2025 11:28:51	y			
30-06-2025 11:28:51	z	6.5	0.5509	45.0
30-06-2025 11:55:05	x			
30-06-2025 11:55:05	y	4.5	0.2052	16.7
30-06-2025 11:55:05	z	7	0.5248	42.8
30-06-2025 10:54:35	x			
30-06-2025 10:54:35	y	2.5	0.3178	25.9
30-06-2025 10:54:35	z	7.5	0.5218	42.6
30-06-2025 11:34:27	x			
30-06-2025 11:34:27	y			
30-06-2025 11:34:27	z	6.5	0.5008	40.9
30-06-2025 07:00:03	x			
30-06-2025 07:00:03	y			
30-06-2025 07:00:03	z	4.5	0.4883	39.8
30-06-2025 10:39:27	x			
30-06-2025 10:39:27	y			
30-06-2025 10:39:27	z	9	0.4808	39.2
30-06-2025 07:00:01	x			
30-06-2025 07:00:01	y			
30-06-2025 07:00:01	z	4.5	0.4779	39.0

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
30 juni 2025 11:11:53			7,0	0,2693	7,0	0,9560
30 juni 2025 11:12:03			6,5	0,3838	6,0	1,7595
30 juni 2025 11:12:05			7,5	0,2313	5,0	1,1927
30 juni 2025 11:34:25					6,5	1,0144

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

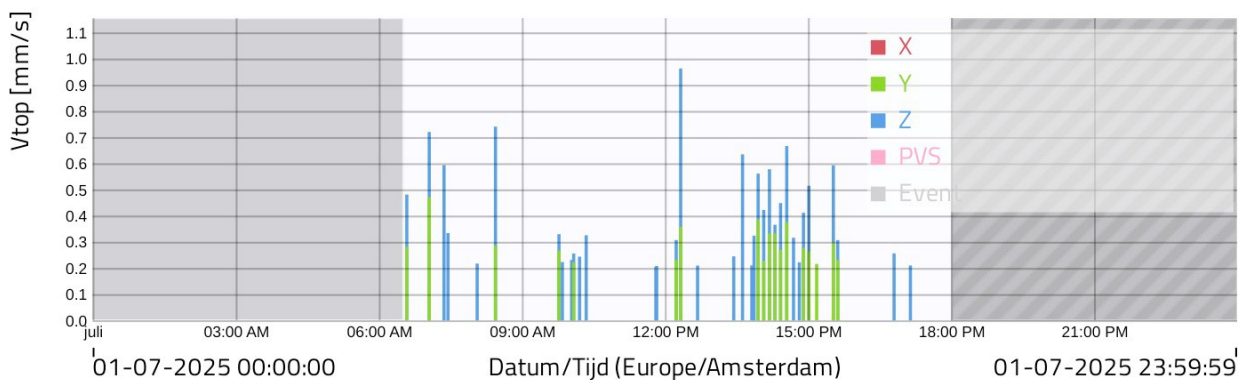

Grootste trillingssnelheid/frequentie

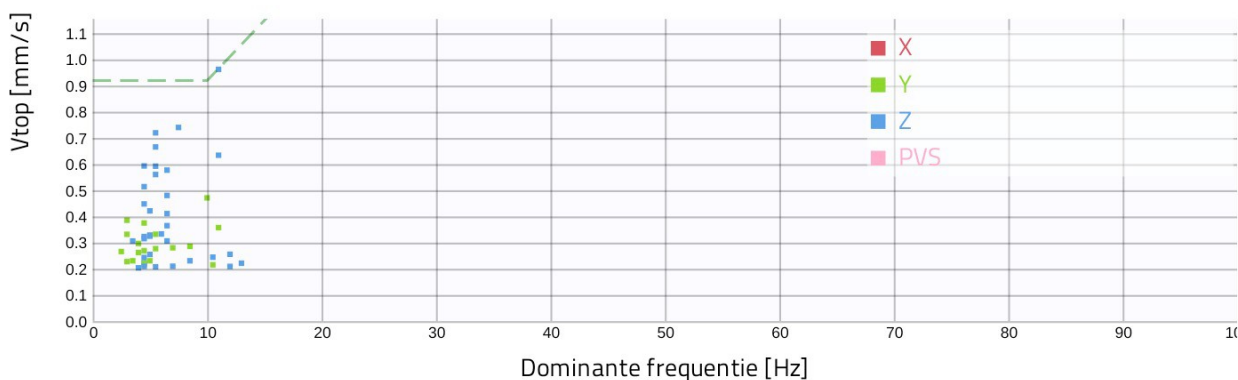

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
01-07-2025 07:03:39	y	10	0.4711	38.4
01-07-2025 12:19:57	z	11	0.9620	74.8

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
01-07-2025 12:19:57	x			
01-07-2025 12:19:57	y	11	0.3574	27.8
01-07-2025 12:19:57	z	11	0.9620	74.8
01-07-2025 08:26:57	x			
01-07-2025 08:26:57	y	8.5	0.2856	23.3
01-07-2025 08:26:57	z	7.5	0.7399	60.4
01-07-2025 07:03:35	x			
01-07-2025 07:03:35	y	11	0.2746	21.3
01-07-2025 07:03:35	z	5.5	0.7195	58.7
01-07-2025 14:33:21	x			
01-07-2025 14:33:21	y	4.5	0.3750	30.6
01-07-2025 14:33:21	z	5.5	0.6656	54.3
01-07-2025 14:33:59	x			
01-07-2025 14:33:59	y			
01-07-2025 14:33:59	z	4	0.6435	52.5
01-07-2025 07:03:39	x			
01-07-2025 07:03:39	y	10	0.4711	38.4
01-07-2025 07:03:39	z	5.5	0.6315	51.5
01-07-2025 13:37:47	x			
01-07-2025 13:37:47	y			
01-07-2025 13:37:47	z	11	0.6339	49.3
01-07-2025 08:26:59	x			
01-07-2025 08:26:59	y	10.5	0.2367	18.8
01-07-2025 08:26:59	z	10.5	0.6168	49.1
01-07-2025 08:26:55	x			
01-07-2025 08:26:55	y			
01-07-2025 08:26:55	z	7.5	0.5976	48.8
01-07-2025 07:22:17	x			
01-07-2025 07:22:17	y			
01-07-2025 07:22:17	z	4.5	0.5930	48.4
01-07-2025 15:30:15	x			
01-07-2025 15:30:15	y			
01-07-2025 15:30:15	z	5.5	0.5921	48.3
01-07-2025 14:11:59	x			
01-07-2025 14:11:59	y	6	0.2796	22.8
01-07-2025 14:11:59	z	6.5	0.5769	47.1
01-07-2025 14:12:07	x			
01-07-2025 14:12:07	y	5.5	0.3190	26.0
01-07-2025 14:12:07	z	7	0.5726	46.7

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
01-07-2025 14:37:21	x			
01-07-2025 14:37:21	y	5	0.3405	27.8
01-07-2025 14:37:21	z	4.5	0.5665	46.2
01-07-2025 14:11:57	x			
01-07-2025 14:11:57	y			
01-07-2025 14:11:57	z	6.5	0.5634	46.0
01-07-2025 14:00:45	x			
01-07-2025 14:00:45	y	3	0.3855	31.5
01-07-2025 14:00:45	z	5.5	0.5602	45.7
01-07-2025 15:03:45	x			
01-07-2025 15:03:45	y			
01-07-2025 15:03:45	z	4.5	0.5139	41.9
01-07-2025 14:13:57	x			
01-07-2025 14:13:57	y			
01-07-2025 14:13:57	z	7	0.4913	40.1
01-07-2025 06:35:21	x			
01-07-2025 06:35:21	y	7	0.2804	22.9
01-07-2025 06:35:21	z	6.5	0.4803	39.2
01-07-2025 07:03:37	x			
01-07-2025 07:03:37	y	6.5	0.4202	34.3
01-07-2025 07:03:37	z	6.5	0.4758	38.8

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	4
 Interventiewaarde	100%	0
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd

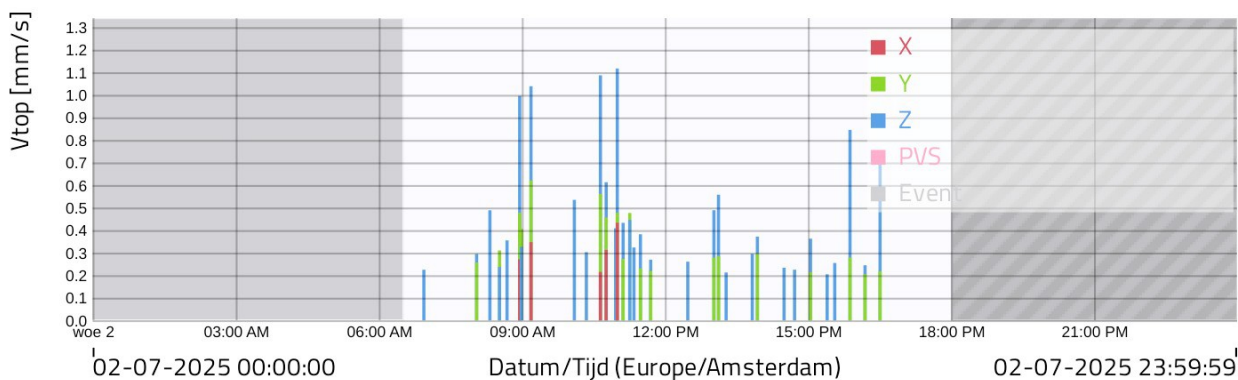

Grootste trillingssnelheid/frequentie

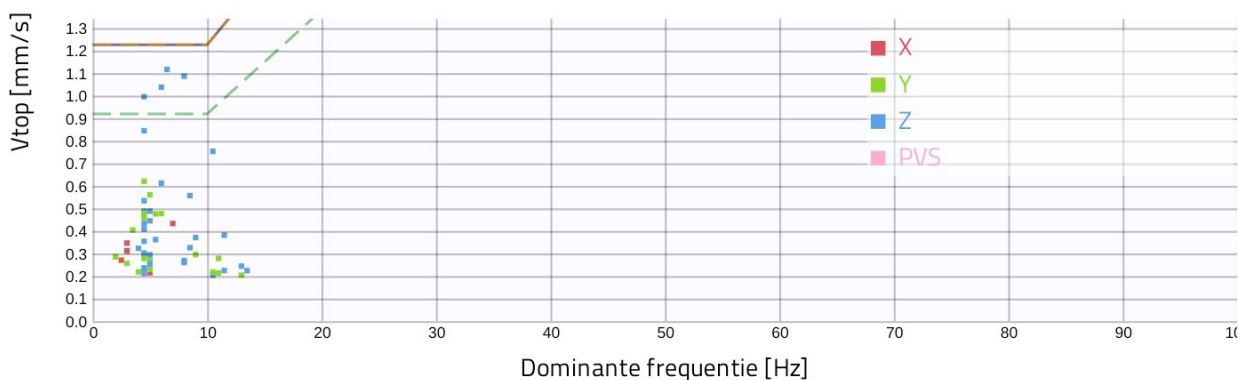

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
02-07-2025 11:00:17	x	7	0.4328	35.3
02-07-2025 09:11:37	y	4.5	0.6203	50.6
02-07-2025 11:00:17	z	6.5	1.1167	91.1

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
02-07-2025 11:00:17	x	7	0.4328	35.3
02-07-2025 11:00:17	y	6	0.4770	38.9
02-07-2025 11:00:17	z	6.5	1.1167	91.1
02-07-2025 10:44:43	x	5	0.2146	17.5
02-07-2025 10:44:43	y	9	0.5308	43.3
02-07-2025 10:44:43	z	8	1.0863	88.6
02-07-2025 09:11:37	x	3	0.3463	28.3
02-07-2025 09:11:37	y	4.5	0.6203	50.6
02-07-2025 09:11:37	z	6	1.0377	84.7
02-07-2025 08:55:49	x	2.5	0.2702	22.1
02-07-2025 08:55:49	y	4.5	0.4769	38.9
02-07-2025 08:55:49	z	4.5	0.9953	81.2
02-07-2025 15:53:03	x			
02-07-2025 15:53:03	y	11	0.2786	21.6
02-07-2025 15:53:03	z	4.5	0.8444	68.9
02-07-2025 10:44:59	x	4.5	0.2133	17.4
02-07-2025 10:44:59	y	5	0.5601	45.7
02-07-2025 10:44:59	z	6.5	0.7501	61.2
02-07-2025 16:30:53	x			
02-07-2025 16:30:53	y	10.5	0.2180	17.4
02-07-2025 16:30:53	z	10.5	0.7532	60.0
02-07-2025 11:00:11	x			
02-07-2025 11:00:11	y	10	0.2802	22.9
02-07-2025 11:00:11	z	10	0.6596	53.8
02-07-2025 11:00:19	x			
02-07-2025 11:00:19	y			
02-07-2025 11:00:19	z	6.5	0.6296	51.4
02-07-2025 10:45:49	x	3	0.3124	25.5
02-07-2025 10:45:49	y	4.5	0.4558	37.2
02-07-2025 10:45:49	z	6	0.6123	50.0
02-07-2025 10:43:17	x			
02-07-2025 10:43:17	y			
02-07-2025 10:43:17	z	4.5	0.5949	48.5
02-07-2025 15:53:01	x			
02-07-2025 15:53:01	y			
02-07-2025 15:53:01	z	5	0.5825	47.5
02-07-2025 13:11:15	x			
02-07-2025 13:11:15	y	7	0.2562	20.9
02-07-2025 13:11:15	z	8.5	0.5569	45.4

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
02-07-2025 13:11:05	x			
02-07-2025 13:11:05	y	2	0.2077	16.9
02-07-2025 13:11:05	z	4	0.5474	44.7
02-07-2025 10:43:19	x			
02-07-2025 10:43:19	y			
02-07-2025 10:43:19	z	4.5	0.5384	43.9
02-07-2025 10:06:19	x			
02-07-2025 10:06:19	y			
02-07-2025 10:06:19	z	4.5	0.5340	43.6
02-07-2025 10:45:05	x	10	0.2046	16.7
02-07-2025 10:45:05	y	5	0.5007	40.9
02-07-2025 10:45:05	z	5.5	0.5192	42.4
02-07-2025 10:45:51	x			
02-07-2025 10:45:51	y	5	0.2133	17.4
02-07-2025 10:45:51	z	5.5	0.5179	42.3
02-07-2025 10:06:15	x			
02-07-2025 10:06:15	y			
02-07-2025 10:06:15	z	4.5	0.5151	42.0
02-07-2025 10:45:01	x			
02-07-2025 10:45:01	y	6	0.2528	20.6
02-07-2025 10:45:01	z	6.5	0.5027	41.0

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
2 juli 2025 08:55:49	2,5	0,2702	4,5	0,4769	4,5	0,9953
2 juli 2025 09:11:37	3,0	0,3463	4,5	0,6203	6,0	1,0377
2 juli 2025 10:44:43	5,0	0,2146	9,0	0,5308	8,0	1,0863
2 juli 2025 11:00:17	7,0	0,4328	6,0	0,4770	6,5	1,1167

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	4
 Interventiewaarde	100%	0
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd

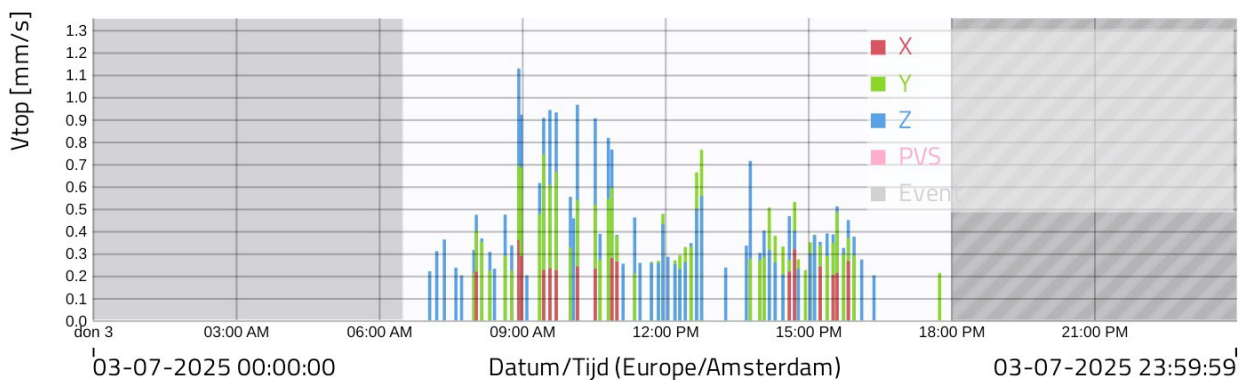

Grootste trillingssnelheid/frequentie

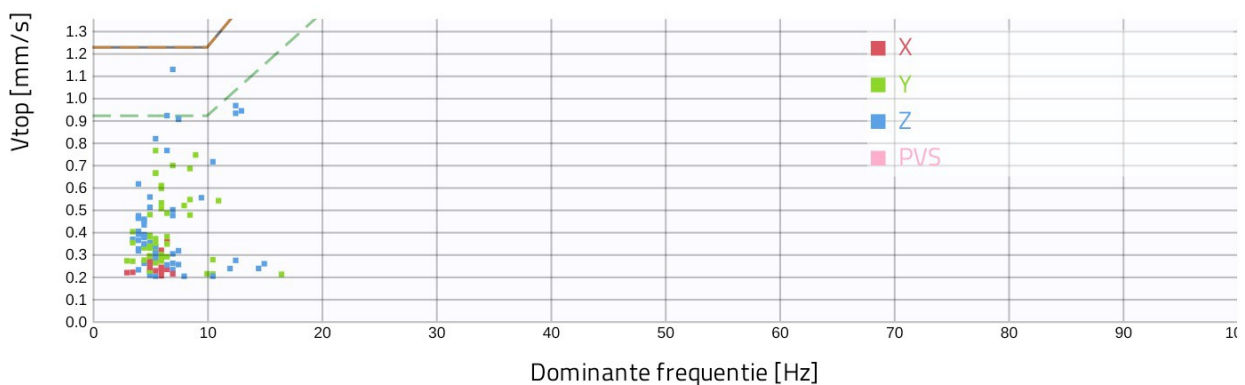

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
03-07-2025 08:55:23	x	6.5	0.3581	29.2
03-07-2025 12:49:39	y	5.5	0.7633	62.3
03-07-2025 08:55:23	z	7	1.1270	92.0

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
03-07-2025 08:55:23	x	6.5	0.3581	29.2
03-07-2025 08:55:23	y	6.5	0.5435	44.3
03-07-2025 08:55:23	z	7	1.1270	92.0
03-07-2025 08:55:59	x	4.5	0.3265	26.6
03-07-2025 08:55:59	y	5	0.5540	45.2
03-07-2025 08:55:59	z	7.5	0.9547	77.9
03-07-2025 08:54:53	x	6	0.2462	20.1
03-07-2025 08:54:53	y	6	0.6056	49.4
03-07-2025 08:54:53	z	6.5	0.9527	77.7
03-07-2025 09:02:29	x	6.5	0.2489	20.3
03-07-2025 09:02:29	y	8.5	0.6829	55.7
03-07-2025 09:02:29	z	6.5	0.9199	75.1
03-07-2025 08:58:25	x	6	0.2183	17.8
03-07-2025 08:58:25	y	6	0.5262	42.9
03-07-2025 08:58:25	z	6.5	0.9105	74.3
03-07-2025 09:29:37	x			
03-07-2025 09:29:37	y	8	0.5112	41.7
03-07-2025 09:29:37	z	7.5	0.9057	73.9
03-07-2025 10:35:43	x			
03-07-2025 10:35:43	y	8	0.5174	42.2
03-07-2025 10:35:43	z	7.5	0.9039	73.8
03-07-2025 08:56:33	x	6	0.2002	16.3
03-07-2025 08:56:33	y	6.5	0.5525	45.1
03-07-2025 08:56:33	z	6.5	0.8613	70.3
03-07-2025 10:10:57	x			
03-07-2025 10:10:57	y	11	0.5391	41.9
03-07-2025 10:10:57	z	12.5	0.9646	70.0
03-07-2025 09:01:55	x	6	0.2135	17.4
03-07-2025 09:01:55	y	8	0.6341	51.7
03-07-2025 09:01:55	z	7.5	0.8547	69.7
03-07-2025 10:11:01	x			
03-07-2025 10:11:01	y	10.5	0.2962	23.6
03-07-2025 10:11:01	z	10.5	0.8603	68.5
03-07-2025 09:45:17	x			
03-07-2025 09:45:17	y	9	0.5608	45.8
03-07-2025 09:45:17	z	12.5	0.9304	67.5
03-07-2025 09:41:29	x	6.5	0.2025	16.5
03-07-2025 09:41:29	y	6	0.6066	49.5
03-07-2025 09:41:29	z	13	0.9411	66.8

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
03-07-2025 10:49:53	x			
03-07-2025 10:49:53	y	8.5	0.5442	44.4
03-07-2025 10:49:53	z	5.5	0.8166	66.6
03-07-2025 08:57:01	x	6.5	0.3149	25.7
03-07-2025 08:57:01	y	7	0.6967	56.9
03-07-2025 08:57:01	z	7	0.8126	66.3
03-07-2025 10:36:05	x			
03-07-2025 10:36:05	y	5.5	0.3952	32.2
03-07-2025 10:36:05	z	5	0.8033	65.5
03-07-2025 08:56:37	x	6	0.2694	22.0
03-07-2025 08:56:37	y	5.5	0.6330	51.7
03-07-2025 08:56:37	z	7	0.8024	65.5
03-07-2025 08:55:57	x	6.5	0.3007	24.5
03-07-2025 08:55:57	y	5	0.5974	48.7
03-07-2025 08:55:57	z	7	0.7896	64.4
03-07-2025 09:29:09	x	5.5	0.2255	18.4
03-07-2025 09:29:09	y	9	0.7436	60.7
03-07-2025 09:29:09	z	13	0.8994	63.8
03-07-2025 08:57:03	x	6	0.2805	22.9
03-07-2025 08:57:03	y	5.5	0.6288	51.3
03-07-2025 08:57:03	z	7	0.7757	63.3

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
3 juli 2025 08:54:53	6,0	0,2462	6,0	0,6056	6,5	0,9527
3 juli 2025 08:55:23	6,5	0,3581	6,5	0,5435	7,0	1,1270
3 juli 2025 08:55:59	4,5	0,3265	5,0	0,5540	7,5	0,9547
3 juli 2025 09:02:29	6,5	0,2489	8,5	0,6829	6,5	0,9199

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	5
 Interventiewaarde	100%	0
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd

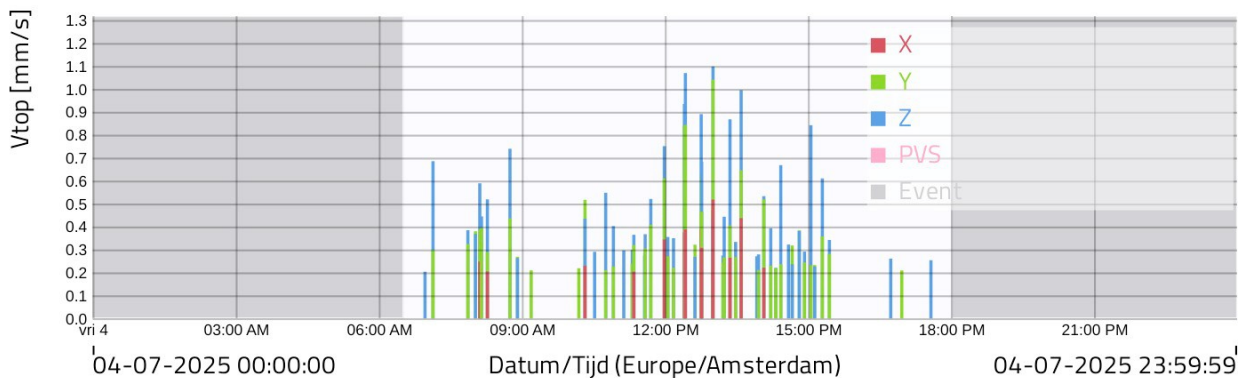

Grootste trillingssnelheid/frequentie

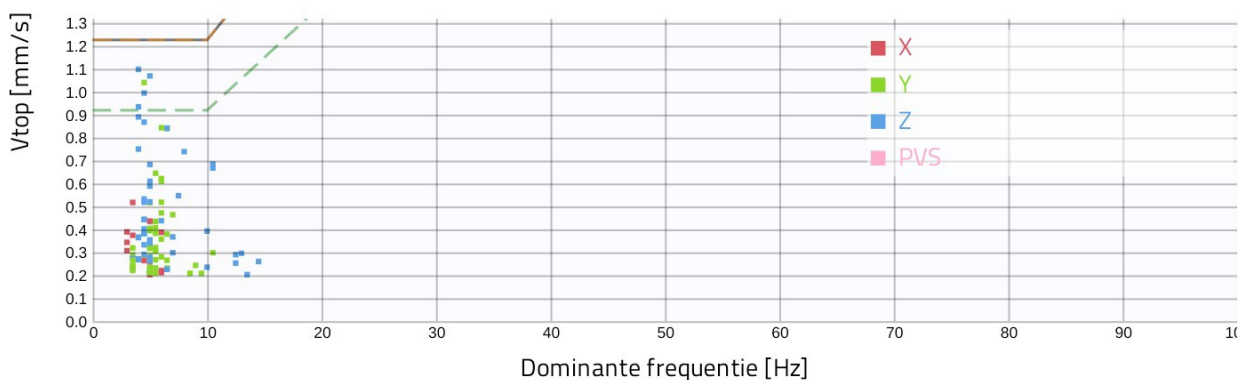

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
04-07-2025 13:02:23	x	3.5	0.5174	42.2
04-07-2025 13:03:53	y	4.5	1.0400	84.9
04-07-2025 13:02:23	z	4	1.0974	89.5

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
04-07-2025 13:02:23	x	3.5	0.5174	42.2
04-07-2025 13:02:23	y	6	0.8292	67.7
04-07-2025 13:02:23	z	4	1.0974	89.5
04-07-2025 12:30:17	x	6	0.3877	31.6
04-07-2025 12:30:17	y	6	0.8429	68.8
04-07-2025 12:30:17	z	5	1.0688	87.2
04-07-2025 13:03:53	x	4.5	0.2947	24.1
04-07-2025 13:03:53	y	4.5	1.0400	84.9
04-07-2025 13:03:53	z	4	0.3760	30.7
04-07-2025 13:36:19	x	5	0.4365	35.6
04-07-2025 13:36:19	y	5.5	0.6448	52.6
04-07-2025 13:36:19	z	4.5	0.9943	81.1
04-07-2025 12:23:53	x	3.5	0.3742	30.5
04-07-2025 12:23:53	y	6.5	0.8387	68.4
04-07-2025 12:23:53	z	4	0.9342	76.2
04-07-2025 12:39:49	x	3	0.3890	31.7
04-07-2025 12:39:49	y	6	0.6215	50.7
04-07-2025 12:39:49	z	4	0.8900	72.6
04-07-2025 12:22:15	x	5	0.3140	25.6
04-07-2025 12:22:15	y	5.5	0.5901	48.1
04-07-2025 12:22:15	z	5	0.8674	70.8
04-07-2025 13:22:07	x	4.5	0.2638	21.5
04-07-2025 13:22:07	y	5	0.3580	29.2
04-07-2025 13:22:07	z	4.5	0.8673	70.8
04-07-2025 12:23:57	x			
04-07-2025 12:23:57	y	7.5	0.3842	31.3
04-07-2025 12:23:57	z	7.5	0.8532	69.6
04-07-2025 15:03:47	x			
04-07-2025 15:03:47	y	6.5	0.2311	18.9
04-07-2025 15:03:47	z	6.5	0.8413	68.7
04-07-2025 12:29:11	x			
04-07-2025 12:29:11	y	7.5	0.4704	38.4
04-07-2025 12:29:11	z	8.5	0.8255	67.4
04-07-2025 12:30:07	x	5	0.2781	22.7
04-07-2025 12:30:07	y	5	0.4691	38.3
04-07-2025 12:30:07	z	5	0.7861	64.1
04-07-2025 12:23:55	x	7.5	0.2808	22.9
04-07-2025 12:23:55	y	7	0.7760	63.3
04-07-2025 12:23:55	z	7.5	0.7403	60.4

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
04-07-2025 12:01:43	x	3	0.3434	28.0
04-07-2025 12:01:43	y	6	0.6101	49.8
04-07-2025 12:01:43	z	4	0.7501	61.2
04-07-2025 08:46:13	x			
04-07-2025 08:46:13	y	5.5	0.4350	35.5
04-07-2025 08:46:13	z	8	0.7389	60.3
04-07-2025 13:35:57	x	6	0.3456	28.2
04-07-2025 13:35:57	y	6	0.5573	45.5
04-07-2025 13:35:57	z	4	0.7059	57.6
04-07-2025 12:22:05	x	5	0.3433	28.0
04-07-2025 12:22:05	y	5.5	0.5611	45.8
04-07-2025 12:22:05	z	4.5	0.6961	56.8
04-07-2025 12:39:47	x	3	0.3529	28.8
04-07-2025 12:39:47	y	6.5	0.4528	36.9
04-07-2025 12:39:47	z	4	0.6922	56.5
04-07-2025 12:49:55	x	3	0.3005	24.5
04-07-2025 12:49:55	y	5.5	0.4380	35.7
04-07-2025 12:49:55	z	5	0.6826	55.7
04-07-2025 08:46:03	x			
04-07-2025 08:46:03	y	5.5	0.3743	30.5
04-07-2025 08:46:03	z	7.5	0.6758	55.1

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
4 juli 2025 12:23:53	3,5	0,3742	6,5	0,8387	4,0	0,9342
4 juli 2025 12:30:17	6,0	0,3877	6,0	0,8429	5,0	1,0688
4 juli 2025 13:02:23	3,5	0,5174	6,0	0,8292	4,0	1,0974
4 juli 2025 13:03:53	4,5	0,2947	4,5	1,0400	4,0	0,3760
4 juli 2025 13:36:19	5,0	0,4365	5,5	0,6448	4,5	0,9943

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

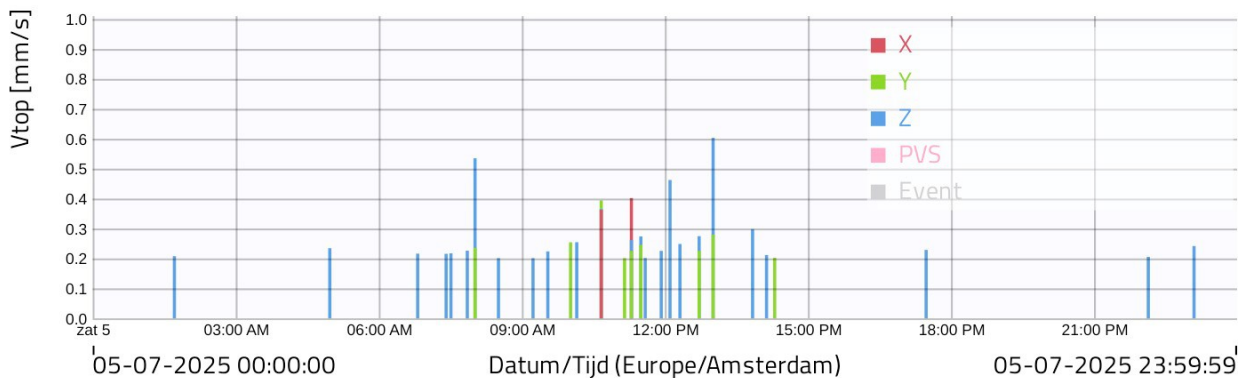

Grootste trillingssnelheid/frequentie

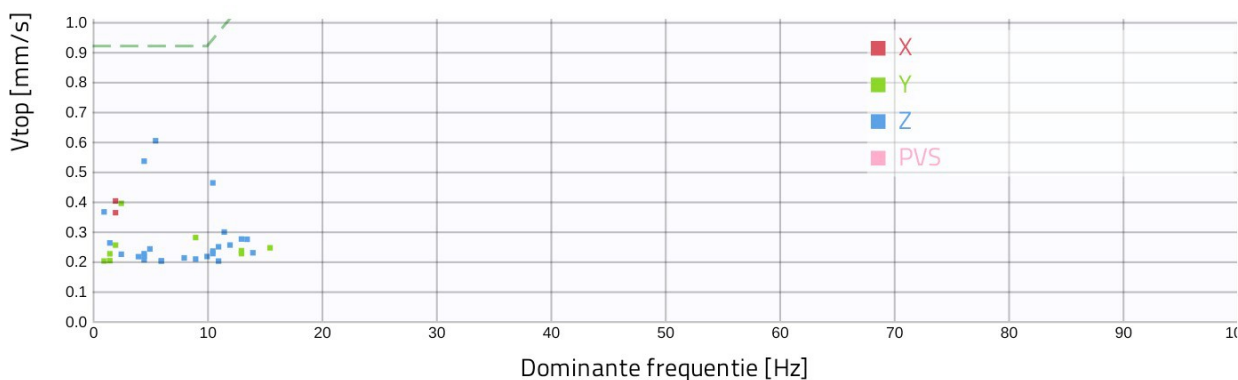

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
05-07-2025 11:17:49	x	2	0.4016	32.8
05-07-2025 10:41:21	y	2.5	0.3937	32.1
05-07-2025 13:00:45	z	5.5	0.6028	49.2

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
05-07-2025 13:00:45	x			
05-07-2025 13:00:45	y	9	0.2793	22.8
05-07-2025 13:00:45	z	5.5	0.6028	49.2
05-07-2025 08:01:07	x			
05-07-2025 08:01:07	y	13	0.2355	16.7
05-07-2025 08:01:07	z	4.5	0.5345	43.6
05-07-2025 12:06:31	x			
05-07-2025 12:06:31	y			
05-07-2025 12:06:31	z	10.5	0.4620	36.8
05-07-2025 13:00:43	x			
05-07-2025 13:00:43	y			
05-07-2025 13:00:43	z	8	0.4468	36.5
05-07-2025 11:17:49	x	2	0.4016	32.8
05-07-2025 11:17:49	y	1.5	0.2250	18.4
05-07-2025 11:17:49	z	1.5	0.2612	21.3
05-07-2025 12:06:33	x			
05-07-2025 12:06:33	y			
05-07-2025 12:06:33	z	10.5	0.4098	32.6
05-07-2025 13:00:47	x			
05-07-2025 13:00:47	y	7	0.2501	20.4
05-07-2025 13:00:47	z	4.5	0.3948	32.2
05-07-2025 10:41:21	x	2	0.3623	29.6
05-07-2025 10:41:21	y	2.5	0.3937	32.1
05-07-2025 10:41:21	z	1	0.3650	29.8
05-07-2025 13:50:21	x			
05-07-2025 13:50:21	y			
05-07-2025 13:50:21	z	11.5	0.2977	22.6
05-07-2025 12:06:35	x			
05-07-2025 12:06:35	y			
05-07-2025 12:06:35	z	10.5	0.2674	21.3
05-07-2025 10:01:19	x			
05-07-2025 10:01:19	y	2	0.2540	20.7
05-07-2025 10:01:19	z			
05-07-2025 08:01:09	x			
05-07-2025 08:01:09	y			
05-07-2025 08:01:09	z	5	0.2539	20.7
05-07-2025 12:06:29	x			
05-07-2025 12:06:29	y			
05-07-2025 12:06:29	z	5	0.2531	20.7

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
05-07-2025 23:05:51	x			
05-07-2025 23:05:51	y			
05-07-2025 23:05:51	z	5	0.2413	19.7
05-07-2025 12:43:07	x			
05-07-2025 12:43:07	y	13	0.2255	16.0
05-07-2025 12:43:07	z	13	0.2744	19.5
05-07-2025 12:18:59	x			
05-07-2025 12:18:59	y			
05-07-2025 12:18:59	z	11	0.2483	19.3
05-07-2025 13:00:41	x			
05-07-2025 13:00:41	y			
05-07-2025 13:00:41	z	4	0.2342	19.1
05-07-2025 11:29:45	x			
05-07-2025 11:29:45	y	15.5	0.2451	15.7
05-07-2025 11:29:45	z	13.5	0.2735	19.0
05-07-2025 10:09:07	x			
05-07-2025 10:09:07	y			
05-07-2025 10:09:07	z	12	0.2542	18.9
05-07-2025 10:41:45	x	1.5	0.2294	18.7
05-07-2025 10:41:45	y			
05-07-2025 10:41:45	z			

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	6
 Interventiewaarde	100%	6
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	6

Grootste trillingssnelheid/tijd

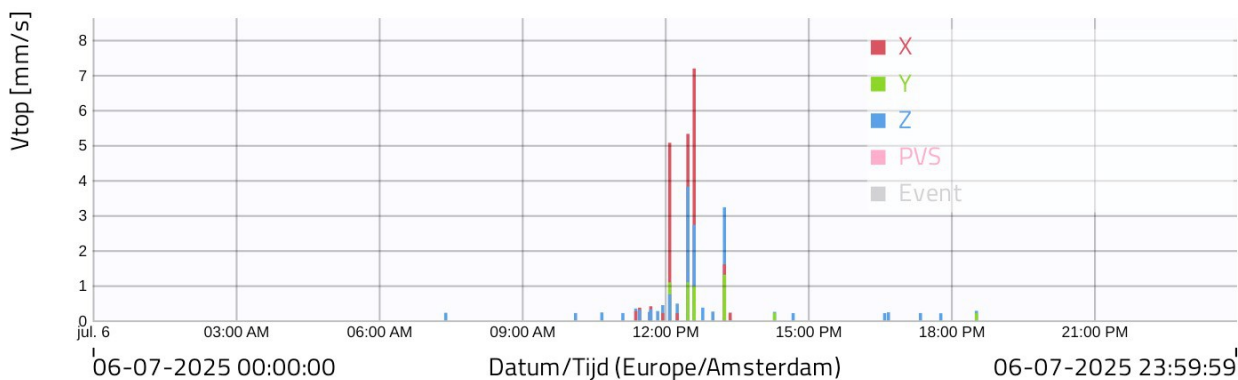

Grootste trillingssnelheid/frequentie

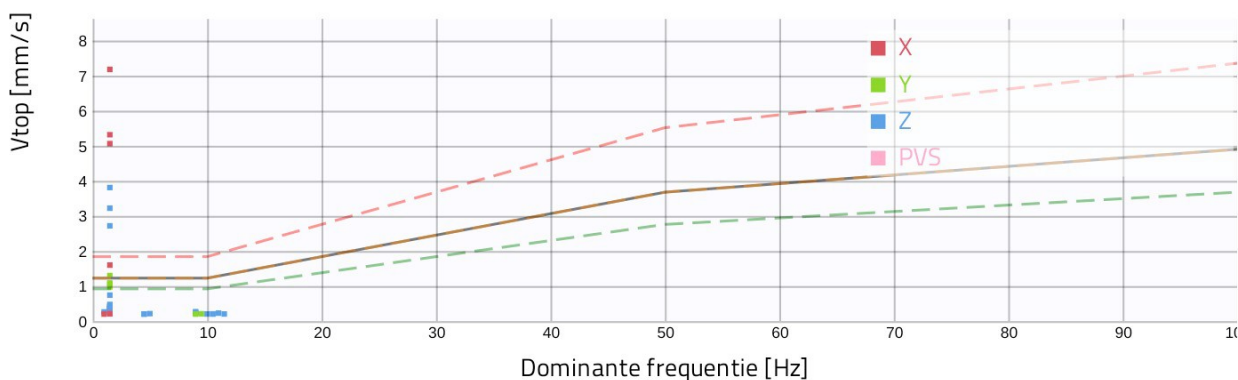

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
06-07-2025 12:35:09	x	1.5	7.1786	585.8
06-07-2025 13:15:01	y	1.5	1.3003	106.1
06-07-2025 12:26:41	z	1.5	3.8098	310.9

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
06-07-2025 12:35:09	x	1.5	7.1786	585.8
06-07-2025 12:35:09	y	1.5	0.9763	79.7
06-07-2025 12:35:09	z	1.5	2.3886	194.9
06-07-2025 12:26:41	x	1.5	5.3151	433.7
06-07-2025 12:26:41	y	1.5	1.0846	88.5
06-07-2025 12:26:41	z	1.5	3.8098	310.9
06-07-2025 12:06:03	x	1.5	5.0610	413.0
06-07-2025 12:06:03	y	1.5	1.0798	88.1
06-07-2025 12:06:03	z	1.5	0.7408	60.5
06-07-2025 12:35:07	x	1.5	4.0724	332.3
06-07-2025 12:35:07	y	1.5	0.5668	46.3
06-07-2025 12:35:07	z	1.5	1.3489	110.1
06-07-2025 13:15:01	x	1.5	1.5972	130.3
06-07-2025 13:15:01	y	1.5	1.3003	106.1
06-07-2025 13:15:01	z	1.5	3.2207	262.8
06-07-2025 12:36:23	x	1.5	0.7896	64.4
06-07-2025 12:36:23	y	1.5	0.2161	17.6
06-07-2025 12:36:23	z	1.5	2.7184	221.8
06-07-2025 12:36:21	x			
06-07-2025 12:36:21	y			
06-07-2025 12:36:21	z	1.5	0.7415	60.5
06-07-2025 12:26:39	x	1	0.5270	43.0
06-07-2025 12:26:39	y			
06-07-2025 12:26:39	z	1.5	0.5217	42.6
06-07-2025 12:15:31	x	1	0.2013	16.4
06-07-2025 12:15:31	y			
06-07-2025 12:15:31	z	1.5	0.4750	38.8
06-07-2025 11:58:45	x	1.5	0.2075	16.9
06-07-2025 11:58:45	y			
06-07-2025 11:58:45	z	1.5	0.4311	35.2
06-07-2025 11:48:07	x	1.5	0.3999	32.6
06-07-2025 11:48:07	y			
06-07-2025 11:48:07	z	1.5	0.3140	25.6
06-07-2025 11:57:19	x			
06-07-2025 11:57:19	y			
06-07-2025 11:57:19	z	1.5	0.3704	30.2
06-07-2025 11:43:37	x	1.5	0.3694	30.1
06-07-2025 11:43:37	y			
06-07-2025 11:43:37	z	1.5	0.2568	21.0

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
06-07-2025 12:47:39	x			
06-07-2025 12:47:39	y			
06-07-2025 12:47:39	z	1.5	0.3603	29.4
06-07-2025 11:28:19	x	1.5	0.3584	29.2
06-07-2025 11:28:19	y			
06-07-2025 11:28:19	z	1.5	0.2955	24.1
06-07-2025 11:23:27	x	1.5	0.2651	21.6
06-07-2025 11:23:27	y			
06-07-2025 11:23:27	z	1.5	0.3340	27.3
06-07-2025 11:58:49	x			
06-07-2025 11:58:49	y			
06-07-2025 11:58:49	z	1.5	0.3165	25.8
06-07-2025 12:37:29	x	1.5	0.2037	16.6
06-07-2025 12:37:29	y			
06-07-2025 12:37:29	z	1	0.3000	24.5
06-07-2025 13:14:59	x			
06-07-2025 13:14:59	y			
06-07-2025 13:14:59	z	1	0.2896	23.6
06-07-2025 12:06:01	x	1	0.2843	23.2
06-07-2025 12:06:01	y			
06-07-2025 12:06:01	z			

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
6 juli 2025 12:06:03	1,5	5,0610	1,5	1,0798	1,5	0,7408
6 juli 2025 12:26:41	1,5	5,3151	1,5	1,0846	1,5	3,8098
6 juli 2025 12:35:07	1,5	4,0724	1,5	0,5668	1,5	1,3489
6 juli 2025 12:35:09	1,5	7,1786	1,5	0,9763	1,5	2,3886
6 juli 2025 12:36:23	1,5	0,7896	1,5	0,2161	1,5	2,7184
6 juli 2025 13:15:01	1,5	1,5972	1,5	1,3003	1,5	3,2207

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

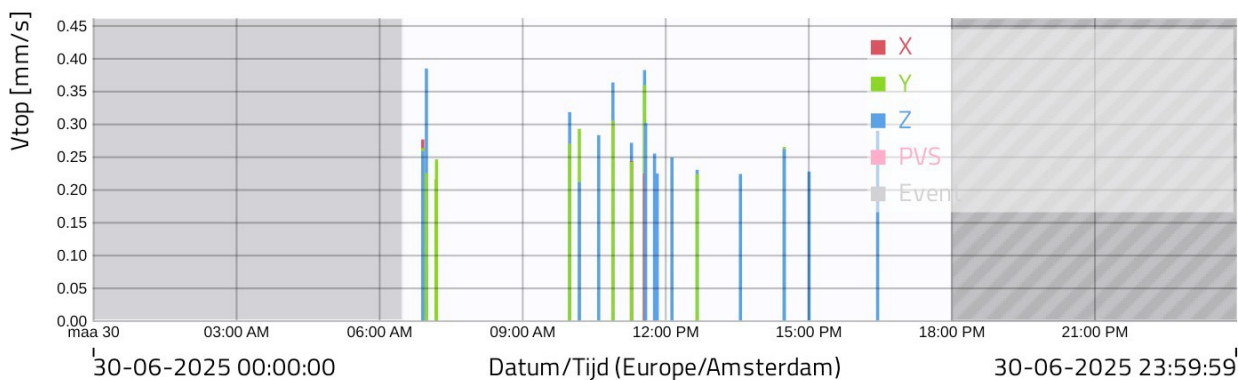

Grootste trillingssnelheid/frequentie

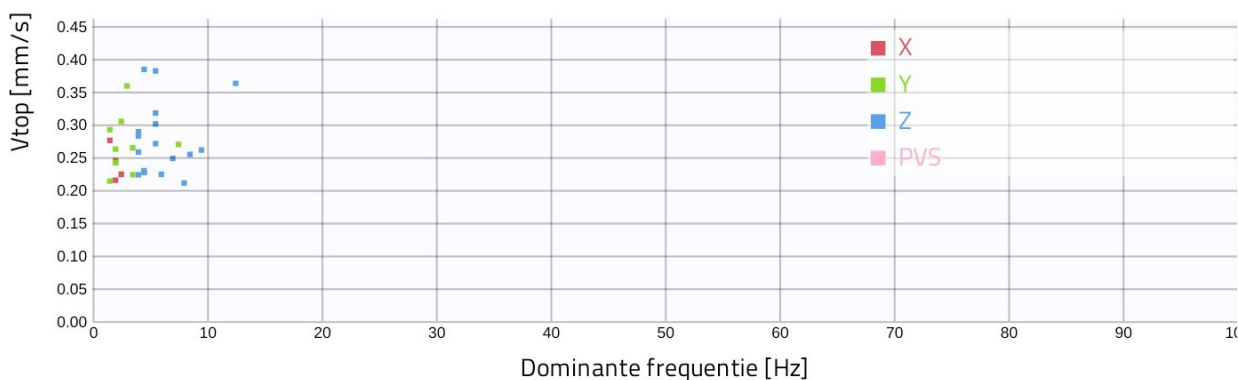

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
30-06-2025 06:55:21	x	1.5	0.2755	22.5
30-06-2025 11:34:51	y	3	0.3586	29.3
30-06-2025 07:00:01	z	4.5	0.3838	31.3

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
30-06-2025 07:00:01	x			
30-06-2025 07:00:01	y			
30-06-2025 07:00:01	z	4.5	0.3838	31.3
30-06-2025 11:34:57	x			
30-06-2025 11:34:57	y	3	0.3478	28.4
30-06-2025 11:34:57	z	5.5	0.3814	31.1
30-06-2025 11:34:51	x	2.5	0.2236	18.2
30-06-2025 11:34:51	y	3	0.3586	29.3
30-06-2025 11:34:51	z	5.5	0.2230	18.2
30-06-2025 07:00:03	x			
30-06-2025 07:00:03	y			
30-06-2025 07:00:03	z	4.5	0.3539	28.9
30-06-2025 11:34:25	x			
30-06-2025 11:34:25	y	4	0.3341	27.3
30-06-2025 11:34:25	z	5	0.2739	22.3
30-06-2025 10:54:47	x			
30-06-2025 10:54:47	y			
30-06-2025 10:54:47	z	12.5	0.3625	26.3
30-06-2025 10:00:13	x			
30-06-2025 10:00:13	y			
30-06-2025 10:00:13	z	5.5	0.3172	25.9
30-06-2025 10:00:17	x			
30-06-2025 10:00:17	y	7.5	0.2087	17.0
30-06-2025 10:00:17	z	4.5	0.3103	25.3
30-06-2025 10:54:43	x			
30-06-2025 10:54:43	y	2.5	0.3046	24.9
30-06-2025 10:54:43	z	5	0.2431	19.8
30-06-2025 11:35:49	x			
30-06-2025 11:35:49	y			
30-06-2025 11:35:49	z	5.5	0.3006	24.5
30-06-2025 11:34:27	x			
30-06-2025 11:34:27	y			
30-06-2025 11:34:27	z	5	0.2969	24.2
30-06-2025 10:55:03	x			
30-06-2025 10:55:03	y	1.5	0.2952	24.1
30-06-2025 10:55:03	z			
30-06-2025 10:54:39	x			
30-06-2025 10:54:39	y	3.5	0.2464	20.1
30-06-2025 10:54:39	z	5.5	0.2944	24.0

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
30-06-2025 11:28:51	x			
30-06-2025 11:28:51	y			
30-06-2025 11:28:51	z	9	0.2940	24.0
30-06-2025 10:12:31	x			
30-06-2025 10:12:31	y	1.5	0.2919	23.8
30-06-2025 10:12:31	z			
30-06-2025 16:27:43	x			
30-06-2025 16:27:43	y			
30-06-2025 16:27:43	z	4	0.2888	23.6
30-06-2025 10:36:43	x			
30-06-2025 10:36:43	y			
30-06-2025 10:36:43	z	4	0.2823	23.0
30-06-2025 06:55:21	x	1.5	0.2755	22.5
30-06-2025 06:55:21	y			
30-06-2025 06:55:21	z			
30-06-2025 10:36:45	x			
30-06-2025 10:36:45	y			
30-06-2025 10:36:45	z	4	0.2713	22.1
30-06-2025 06:59:55	x			
30-06-2025 06:59:55	y			
30-06-2025 06:59:55	z	4.5	0.2708	22.1

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

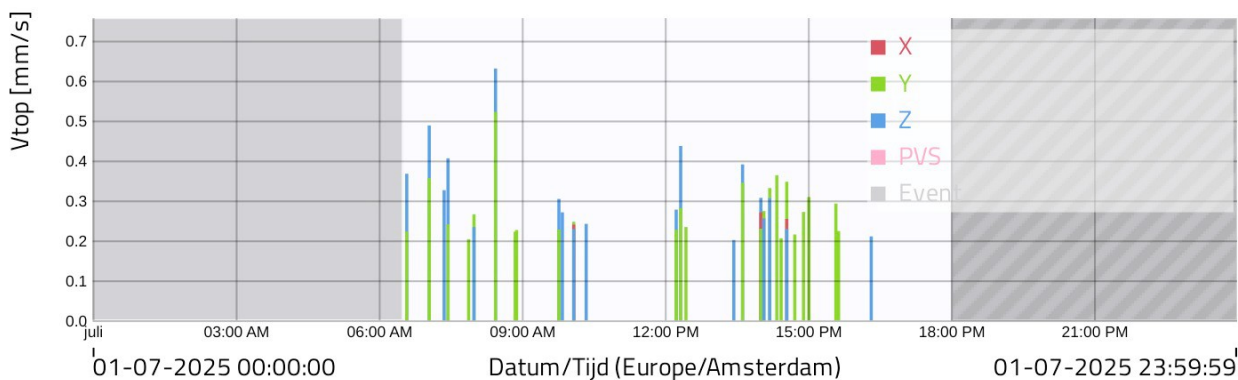

Grootste trillingssnelheid/frequentie

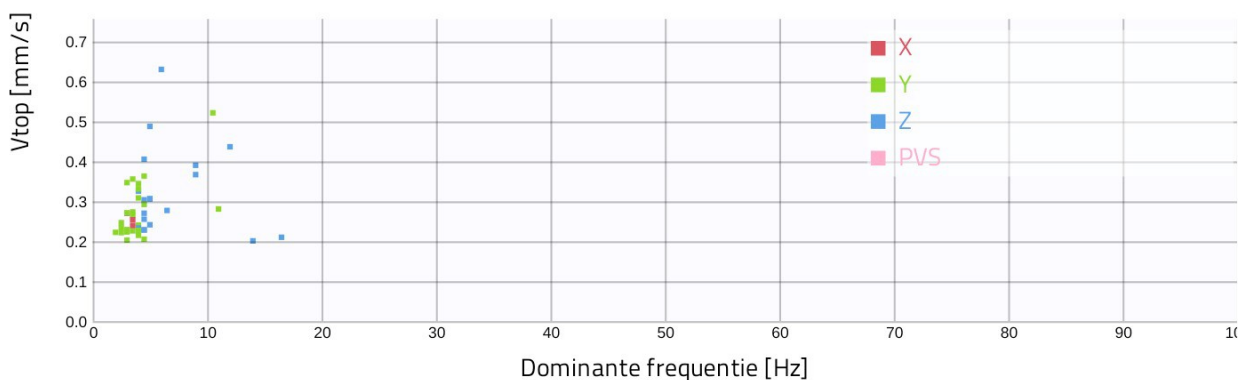

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
01-07-2025 14:00:45	x	3	0.2701	22.0
01-07-2025 08:26:59	y	10.5	0.5215	41.5
01-07-2025 08:26:59	z	6	0.6303	51.4

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
01-07-2025 08:26:59	x			
01-07-2025 08:26:59	y	10.5	0.5215	41.5
01-07-2025 08:26:59	z	6	0.6303	51.4
01-07-2025 08:26:57	x			
01-07-2025 08:26:57	y	2	0.4266	34.8
01-07-2025 08:26:57	z	4	0.5269	43.0
01-07-2025 07:03:35	x			
01-07-2025 07:03:35	y	4.5	0.2012	16.4
01-07-2025 07:03:35	z	5	0.4876	39.8
01-07-2025 08:27:01	x			
01-07-2025 08:27:01	y	7.5	0.2050	16.7
01-07-2025 08:27:01	z	6	0.4654	38.0
01-07-2025 07:03:31	x			
01-07-2025 07:03:31	y	5	0.2615	21.3
01-07-2025 07:03:31	z	5.5	0.4566	37.3
01-07-2025 08:27:03	x			
01-07-2025 08:27:03	y			
01-07-2025 08:27:03	z	4.5	0.4443	36.3
01-07-2025 07:03:33	x			
01-07-2025 07:03:33	y	3.5	0.3557	29.0
01-07-2025 07:03:33	z	5.5	0.4164	34.0
01-07-2025 07:27:11	x			
01-07-2025 07:27:11	y	4	0.2016	16.5
01-07-2025 07:27:11	z	4.5	0.4054	33.1
01-07-2025 12:19:53	x			
01-07-2025 12:19:53	y			
01-07-2025 12:19:53	z	12	0.4365	32.4
01-07-2025 13:37:47	x			
01-07-2025 13:37:47	y	4	0.3442	28.1
01-07-2025 13:37:47	z	9	0.3902	31.8
01-07-2025 07:27:09	x			
01-07-2025 07:27:09	y	4	0.2403	19.6
01-07-2025 07:27:09	z	4.5	0.3821	31.2
01-07-2025 06:35:17	x			
01-07-2025 06:35:17	y	2	0.2222	18.1
01-07-2025 06:35:17	z	9	0.3668	29.9
01-07-2025 14:22:31	x			
01-07-2025 14:22:31	y	4.5	0.3631	29.6
01-07-2025 14:22:31	z			

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
01-07-2025 14:33:59	x			
01-07-2025 14:33:59	y	3	0.3468	28.3
01-07-2025 14:33:59	z			
01-07-2025 14:17:09	x			
01-07-2025 14:17:09	y	4	0.3310	27.0
01-07-2025 14:17:09	z			
01-07-2025 14:23:51	x			
01-07-2025 14:23:51	y	3.5	0.3306	27.0
01-07-2025 14:23:51	z			
01-07-2025 12:19:57	x			
01-07-2025 12:19:57	y			
01-07-2025 12:19:57	z	11	0.3456	26.9
01-07-2025 13:37:49	x			
01-07-2025 13:37:49	y	1	0.2608	21.3
01-07-2025 13:37:49	z	11.5	0.3517	26.7
01-07-2025 07:22:15	x			
01-07-2025 07:22:15	y			
01-07-2025 07:22:15	z	4	0.3257	26.6
01-07-2025 12:19:55	x			
01-07-2025 12:19:55	y	11	0.2808	21.8
01-07-2025 12:19:55	z	4.5	0.3224	26.3

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

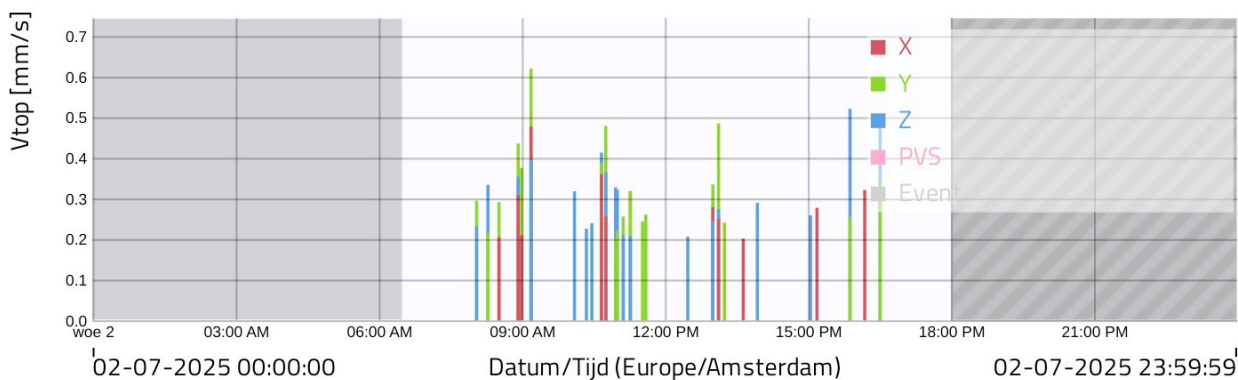

Grootste trillingssnelheid/frequentie

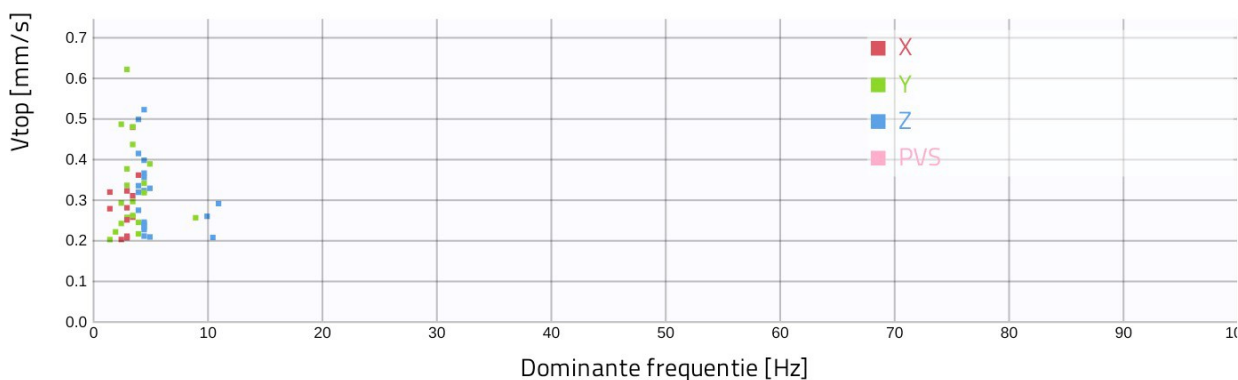

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
02-07-2025 09:11:37	x	3.5	0.4773	39.0
02-07-2025 09:11:37	y	3	0.6200	50.6
02-07-2025 15:52:59	z	4.5	0.5208	42.5

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
02-07-2025 09:11:37	x	3.5	0.4773	39.0
02-07-2025 09:11:37	y	3	0.6200	50.6
02-07-2025 09:11:37	z	4.5	0.3962	32.3
02-07-2025 09:11:39	x	3.5	0.2490	20.3
02-07-2025 09:11:39	y	3.5	0.5525	45.1
02-07-2025 09:11:39	z	4.5	0.3932	32.1
02-07-2025 15:52:59	x			
02-07-2025 15:52:59	y	4.5	0.2173	17.7
02-07-2025 15:52:59	z	4.5	0.5208	42.5
02-07-2025 15:52:57	x			
02-07-2025 15:52:57	y			
02-07-2025 15:52:57	z	4.5	0.5048	41.2
02-07-2025 16:30:53	x			
02-07-2025 16:30:53	y	2	0.3083	25.2
02-07-2025 16:30:53	z	4	0.4967	40.5
02-07-2025 13:11:07	x	3	0.2473	20.2
02-07-2025 13:11:07	y	2.5	0.4848	39.6
02-07-2025 13:11:07	z	4	0.2730	22.3
02-07-2025 10:45:51	x	3.5	0.2355	19.2
02-07-2025 10:45:51	y	3.5	0.4786	39.1
02-07-2025 10:45:51	z	4.5	0.3645	29.7
02-07-2025 15:53:01	x			
02-07-2025 15:53:01	y	9	0.2546	20.8
02-07-2025 15:53:01	z	4.5	0.4662	38.0
02-07-2025 10:45:49	x	3.5	0.2560	20.9
02-07-2025 10:45:49	y	3.5	0.4469	36.5
02-07-2025 10:45:49	z	4.5	0.2060	16.8
02-07-2025 08:55:49	x	3.5	0.3087	25.2
02-07-2025 08:55:49	y	3.5	0.4350	35.5
02-07-2025 08:55:49	z	4.5	0.3369	27.5
02-07-2025 10:43:17	x			
02-07-2025 10:43:17	y			
02-07-2025 10:43:17	z	4	0.4128	33.7
02-07-2025 08:55:33	x			
02-07-2025 08:55:33	y	4	0.4097	33.4
02-07-2025 08:55:33	z			
02-07-2025 10:45:01	x			
02-07-2025 10:45:01	y	5	0.3872	31.6
02-07-2025 10:45:01	z	5	0.3763	30.7

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
02-07-2025 16:30:55	x			
02-07-2025 16:30:55	y	4.5	0.3395	27.7
02-07-2025 16:30:55	z	9	0.3871	31.6
02-07-2025 16:30:57	x			
02-07-2025 16:30:57	y	2.5	0.2390	19.5
02-07-2025 16:30:57	z	5	0.3821	31.2
02-07-2025 10:44:59	x	4	0.3596	29.3
02-07-2025 10:44:59	y	5	0.3778	30.8
02-07-2025 10:44:59	z	5	0.2078	17.0
02-07-2025 08:59:57	x			
02-07-2025 08:59:57	y	3	0.3749	30.6
02-07-2025 08:59:57	z			
02-07-2025 15:52:55	x			
02-07-2025 15:52:55	y			
02-07-2025 15:52:55	z	4.5	0.3705	30.2
02-07-2025 13:11:05	x	3	0.2013	16.4
02-07-2025 13:11:05	y	2.5	0.3697	30.2
02-07-2025 13:11:05	z			
02-07-2025 13:13:15	x			
02-07-2025 13:13:15	y	3	0.3683	30.1
02-07-2025 13:13:15	z			

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

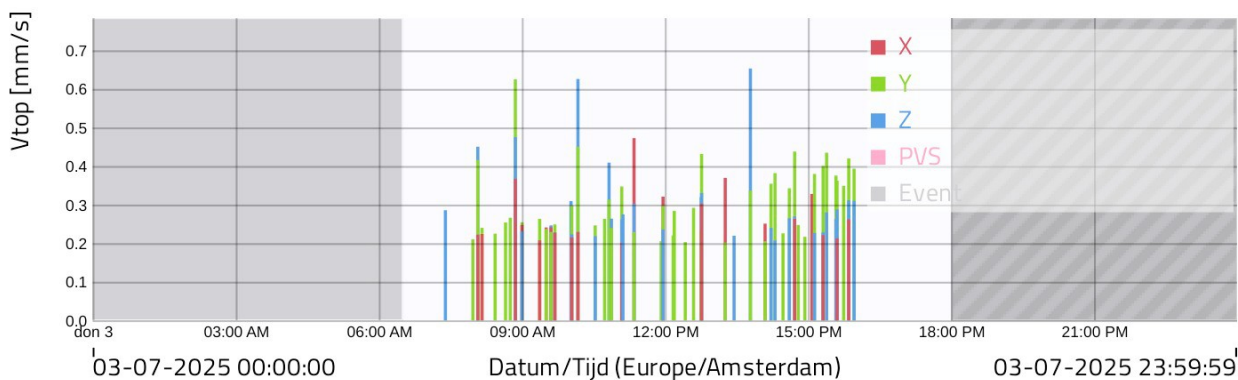

Grootste trillingssnelheid/frequentie

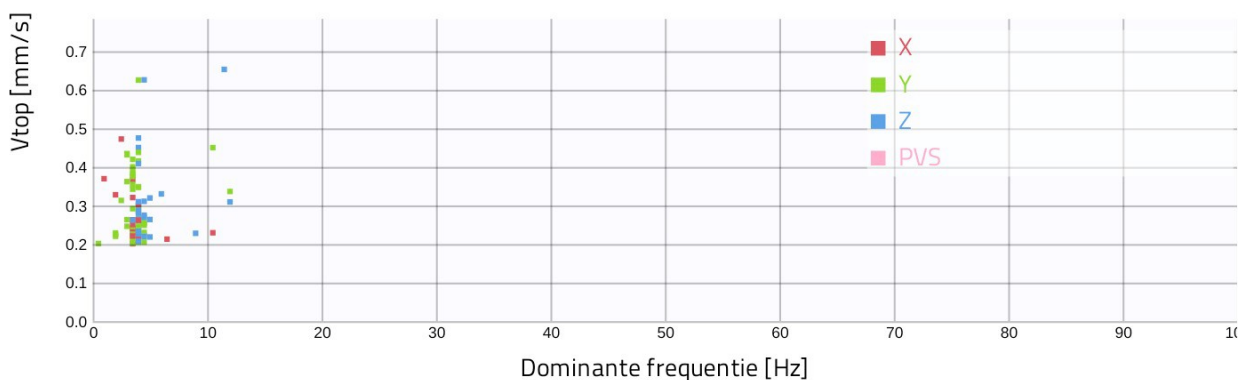

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
03-07-2025 11:21:11	x	2.5	0.4723	38.5
03-07-2025 08:55:59	y	4	0.6250	51.0
03-07-2025 10:11:03	z	4.5	0.6256	51.1

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
03-07-2025 10:11:03	x	10.5	0.2291	18.2
03-07-2025 10:11:03	y	10.5	0.4499	35.8
03-07-2025 10:11:03	z	4.5	0.6256	51.1
03-07-2025 08:55:59	x	4	0.2358	19.2
03-07-2025 08:55:59	y	4	0.6250	51.0
03-07-2025 08:55:59	z	4	0.4749	38.8
03-07-2025 13:47:35	x			
03-07-2025 13:47:35	y	12	0.3362	24.9
03-07-2025 13:47:35	z	11.5	0.6528	49.6
03-07-2025 11:21:11	x	2.5	0.4723	38.5
03-07-2025 11:21:11	y	2	0.2286	18.7
03-07-2025 11:21:11	z			
03-07-2025 08:07:07	x	4	0.2223	18.1
03-07-2025 08:07:07	y	4	0.4152	33.9
03-07-2025 08:07:07	z	4	0.4501	36.7
03-07-2025 14:43:23	x	3.5	0.2628	21.4
03-07-2025 14:43:23	y	4	0.4374	35.7
03-07-2025 14:43:23	z	4	0.2464	20.1
03-07-2025 15:26:55	x			
03-07-2025 15:26:55	y	3	0.4345	35.5
03-07-2025 15:26:55	z	3.5	0.2533	20.7
03-07-2025 12:49:39	x	4	0.3024	24.7
03-07-2025 12:49:39	y	3	0.4313	35.2
03-07-2025 12:49:39	z	3.5	0.3270	26.7
03-07-2025 15:52:05	x			
03-07-2025 15:52:05	y	3.5	0.4195	34.2
03-07-2025 15:52:05	z			
03-07-2025 15:24:45	x			
03-07-2025 15:24:45	y	4	0.4123	33.6
03-07-2025 15:24:45	z	4	0.2529	20.6
03-07-2025 10:49:47	x			
03-07-2025 10:49:47	y	2.5	0.3130	25.5
03-07-2025 10:49:47	z	4	0.4087	33.3
03-07-2025 15:24:49	x			
03-07-2025 15:24:49	y	4	0.4070	33.2
03-07-2025 15:24:49	z	4	0.2603	21.2
03-07-2025 08:55:23	x	3.5	0.3667	29.9
03-07-2025 08:55:23	y	4	0.4066	33.2
03-07-2025 08:55:23	z	4	0.3001	24.5

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
03-07-2025 08:07:09	x			
03-07-2025 08:07:09	y	3.5	0.4003	32.7
03-07-2025 08:07:09	z	3.5	0.3946	32.2
03-07-2025 15:16:03	x			
03-07-2025 15:16:03	y	3.5	0.4001	32.6
03-07-2025 15:16:03	z	4	0.2122	17.3
03-07-2025 16:01:41	x			
03-07-2025 16:01:41	y	3.5	0.3932	32.1
03-07-2025 16:01:41	z	4	0.2747	22.4
03-07-2025 16:01:35	x			
03-07-2025 16:01:35	y	4	0.3890	31.7
03-07-2025 16:01:35	z	4	0.3097	25.3
03-07-2025 15:54:13	x			
03-07-2025 15:54:13	y	4	0.3846	31.4
03-07-2025 15:54:13	z	4	0.2026	16.5
03-07-2025 15:53:03	x			
03-07-2025 15:53:03	y	4	0.3835	31.3
03-07-2025 15:53:03	z	4	0.2160	17.6
03-07-2025 14:18:45	x			
03-07-2025 14:18:45	y	3.5	0.3815	31.1
03-07-2025 14:18:45	z	4	0.2070	16.9

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

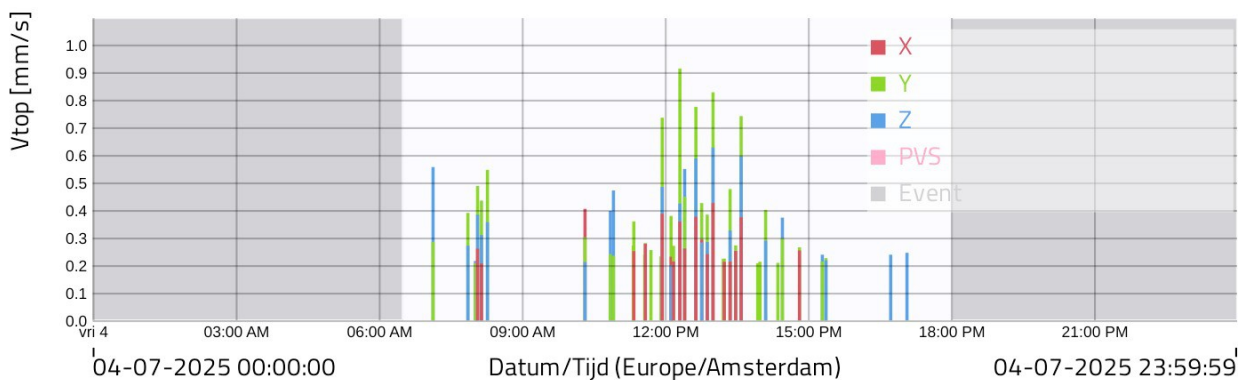

Grootste trillingssnelheid/frequentie

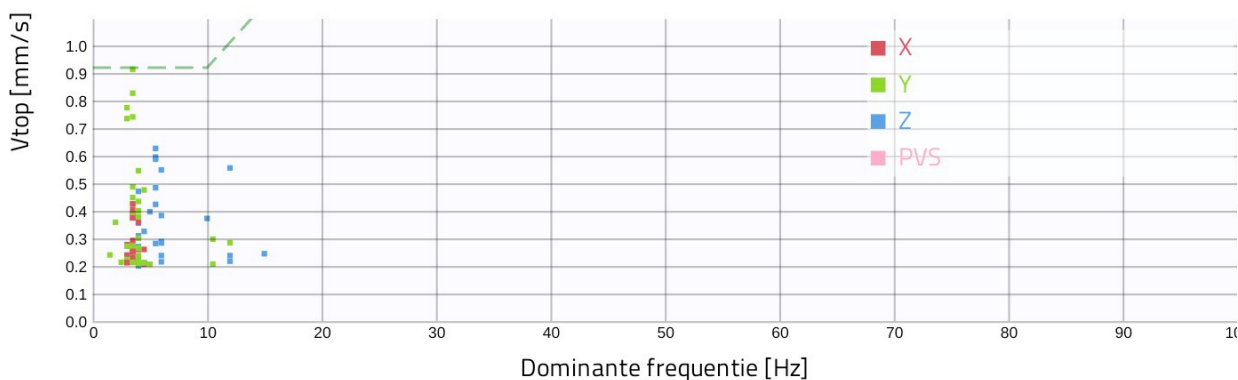

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
04-07-2025 13:03:53	x	3.5	0.4252	34.7
04-07-2025 12:23:53	y	3.5	0.9131	74.5
04-07-2025 13:02:23	z	5.5	0.6263	51.1

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
04-07-2025 12:23:53	x	4	0.3583	29.2
04-07-2025 12:23:53	y	3.5	0.9131	74.5
04-07-2025 12:23:53	z	3.5	0.4127	33.7
04-07-2025 13:02:23	x	4	0.4016	32.8
04-07-2025 13:02:23	y	3.5	0.8268	67.5
04-07-2025 13:02:23	z	5.5	0.6263	51.1
04-07-2025 12:39:49	x	3.5	0.3758	30.7
04-07-2025 12:39:49	y	3	0.7739	63.2
04-07-2025 12:39:49	z	5.5	0.5871	47.9
04-07-2025 13:36:19	x	3.5	0.3743	30.5
04-07-2025 13:36:19	y	3.5	0.7406	60.4
04-07-2025 13:36:19	z	5.5	0.5951	48.6
04-07-2025 12:01:43	x	3.5	0.3864	31.5
04-07-2025 12:01:43	y	3	0.7346	59.9
04-07-2025 12:01:43	z	5.5	0.4837	39.5
04-07-2025 13:03:53	x	3.5	0.4252	34.7
04-07-2025 13:03:53	y	4.5	0.6048	49.3
04-07-2025 13:03:53	z	4.5	0.4835	39.4
04-07-2025 12:30:17	x	4.5	0.2601	21.2
04-07-2025 12:30:17	y	3	0.3492	28.5
04-07-2025 12:30:17	z	6	0.5486	44.8
04-07-2025 08:17:17	x			
04-07-2025 08:17:17	y	4	0.5456	44.5
04-07-2025 08:17:17	z	4	0.3558	29.0
04-07-2025 12:19:53	x	3.5	0.2529	20.6
04-07-2025 12:19:53	y	3.5	0.5328	43.5
04-07-2025 12:19:53	z	4	0.4037	32.9
04-07-2025 12:22:05	x	4	0.2236	18.2
04-07-2025 12:22:05	y	3.5	0.5209	42.5
04-07-2025 12:22:05	z	4	0.3292	26.9
04-07-2025 07:08:17	x			
04-07-2025 07:08:17	y	12	0.2842	21.1
04-07-2025 07:08:17	z	12	0.5557	41.2
04-07-2025 08:07:49	x			
04-07-2025 08:07:49	y	3.5	0.4869	39.7
04-07-2025 08:07:49	z	3.5	0.2758	22.5
04-07-2025 12:23:37	x	3.5	0.2158	17.6
04-07-2025 12:23:37	y	3.5	0.4811	39.3
04-07-2025 12:23:37	z	5.5	0.2853	23.3

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
04-07-2025 13:22:07	x			
04-07-2025 13:22:07	y	4.5	0.4759	38.8
04-07-2025 13:22:07	z	4.5	0.3255	26.6
04-07-2025 08:07:03	x			
04-07-2025 08:07:03	y	4	0.4749	38.7
04-07-2025 08:07:03	z	4	0.2484	20.3
04-07-2025 10:57:11	x			
04-07-2025 10:57:11	y			
04-07-2025 10:57:11	z	4	0.4707	38.4
04-07-2025 12:23:55	x			
04-07-2025 12:23:55	y	7.5	0.4511	36.8
04-07-2025 12:23:55	z	6	0.3045	24.8
04-07-2025 12:26:11	x			
04-07-2025 12:26:11	y	3.5	0.4481	36.6
04-07-2025 12:26:11	z	5	0.2957	24.1
04-07-2025 08:14:13	x			
04-07-2025 08:14:13	y	4	0.4341	35.4
04-07-2025 08:14:13	z	4	0.2859	23.3
04-07-2025 12:22:15	x			
04-07-2025 12:22:15	y	4.5	0.4256	34.7
04-07-2025 12:22:15	z	5.5	0.4234	34.5

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

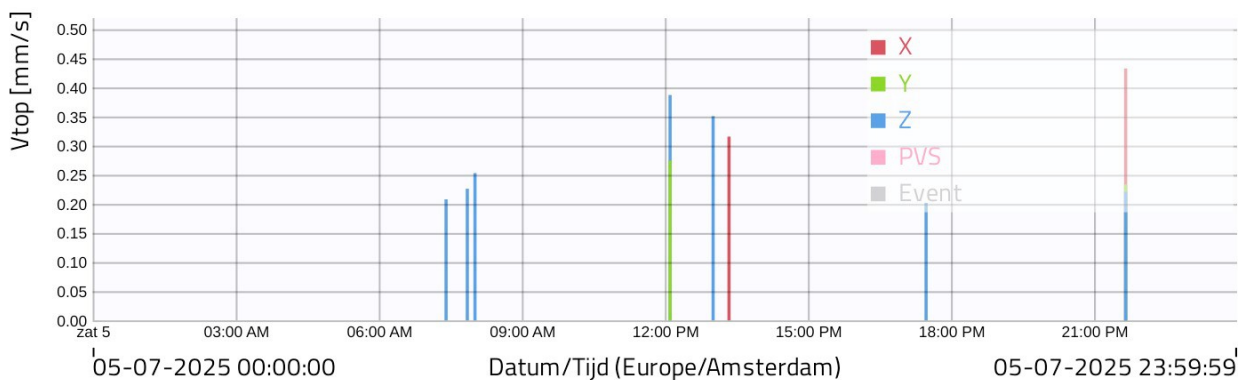

Grootste trillingssnelheid/frequentie

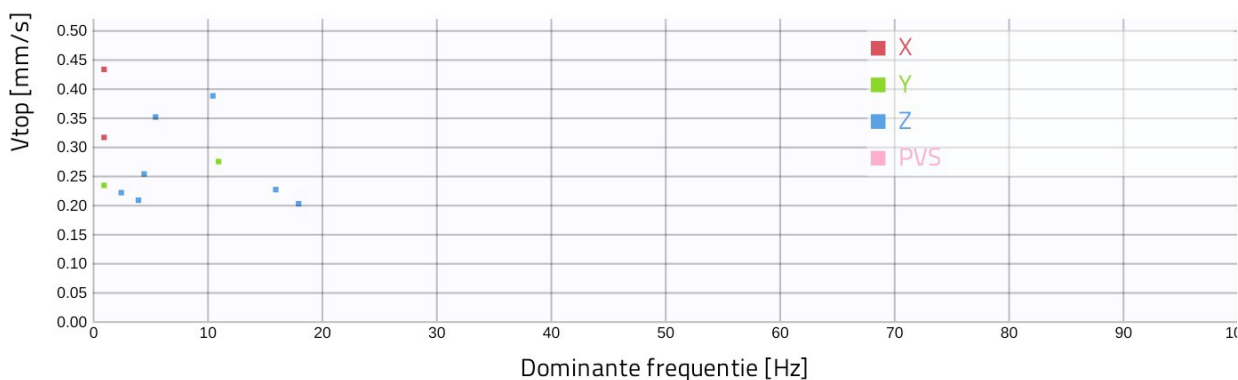

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
05-07-2025 21:39:47	x	1	0.4325	35.3
05-07-2025 12:06:33	y	11	0.2742	21.3
05-07-2025 12:06:33	z	10.5	0.3870	30.8

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
05-07-2025 21:39:47	x	1	0.4325	35.3
05-07-2025 21:39:47	y	1	0.2332	19.0
05-07-2025 21:39:47	z	2.5	0.2207	18.0
05-07-2025 12:06:33	x			
05-07-2025 12:06:33	y	11	0.2742	21.3
05-07-2025 12:06:33	z	10.5	0.3870	30.8
05-07-2025 12:06:35	x			
05-07-2025 12:06:35	y			
05-07-2025 12:06:35	z	5	0.3702	30.2
05-07-2025 12:06:31	x			
05-07-2025 12:06:31	y	7	0.2065	16.8
05-07-2025 12:06:31	z	8.5	0.3513	28.7
05-07-2025 13:00:43	x			
05-07-2025 13:00:43	y			
05-07-2025 13:00:43	z	5.5	0.3506	28.6
05-07-2025 13:00:41	x			
05-07-2025 13:00:41	y			
05-07-2025 13:00:41	z	5.5	0.3294	26.9
05-07-2025 13:20:41	x	1	0.3156	25.8
05-07-2025 13:20:41	y			
05-07-2025 13:20:41	z			
05-07-2025 13:00:39	x			
05-07-2025 13:00:39	y			
05-07-2025 13:00:39	z	3.5	0.2923	23.9
05-07-2025 12:06:37	x			
05-07-2025 12:06:37	y			
05-07-2025 12:06:37	z	5	0.2668	21.8
05-07-2025 08:01:07	x			
05-07-2025 08:01:07	y			
05-07-2025 08:01:07	z	4.5	0.2528	20.6
05-07-2025 08:01:05	x			
05-07-2025 08:01:05	y			
05-07-2025 08:01:05	z	5.5	0.2373	19.4
05-07-2025 13:00:45	x			
05-07-2025 13:00:45	y			
05-07-2025 13:00:45	z	5	0.2184	17.8
05-07-2025 07:24:41	x			
05-07-2025 07:24:41	y			
05-07-2025 07:24:41	z	4	0.2077	16.9

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
05-07-2025 07:51:23	x			
05-07-2025 07:51:23	y			
05-07-2025 07:51:23	z	16	0.2260	14.2
05-07-2025 17:28:41	x			
05-07-2025 17:28:41	y			
05-07-2025 17:28:41	z	18	0.2017	11.8

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

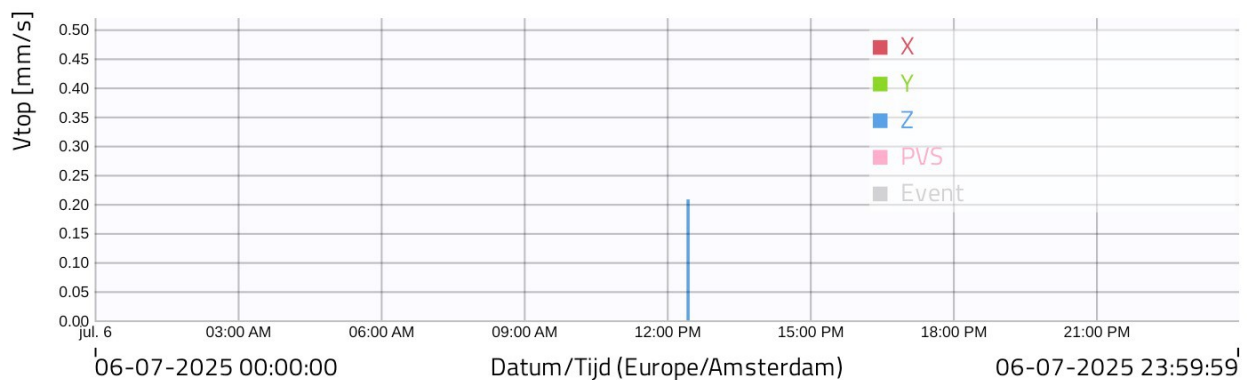

Grootste trillingssnelheid/frequentie

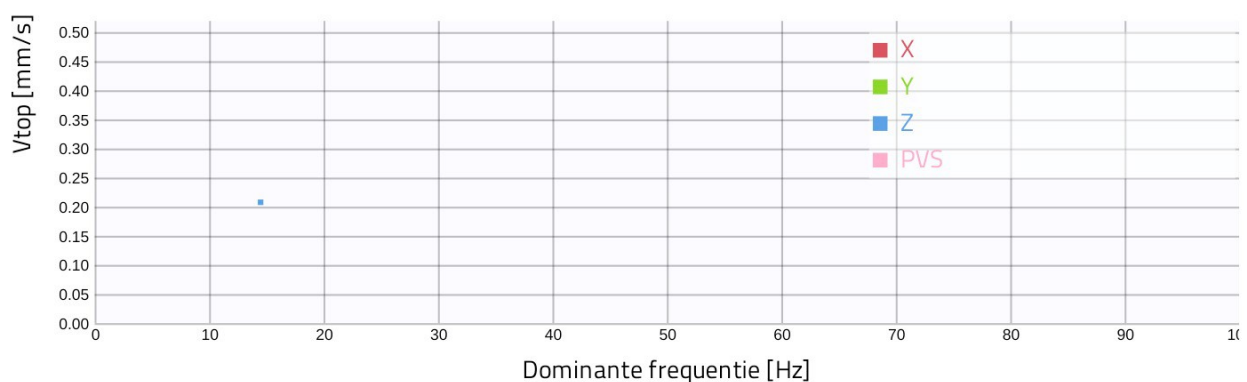

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
06-07-2025 12:26:41	z	14.5	0.2076	13.8

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
06-07-2025 12:26:41	x			
06-07-2025 12:26:41	y			
06-07-2025 12:26:41	z	14.5	0.2076	13.8

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

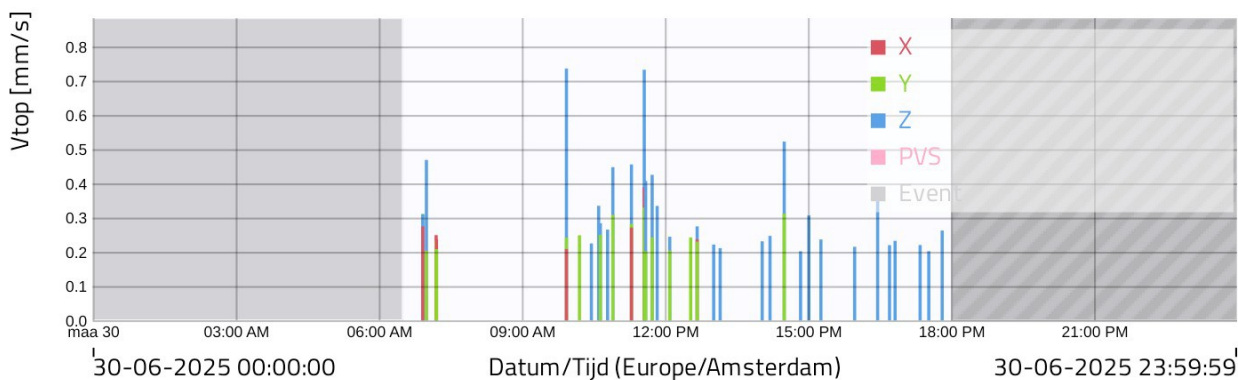

Grootste trillingssnelheid/frequentie

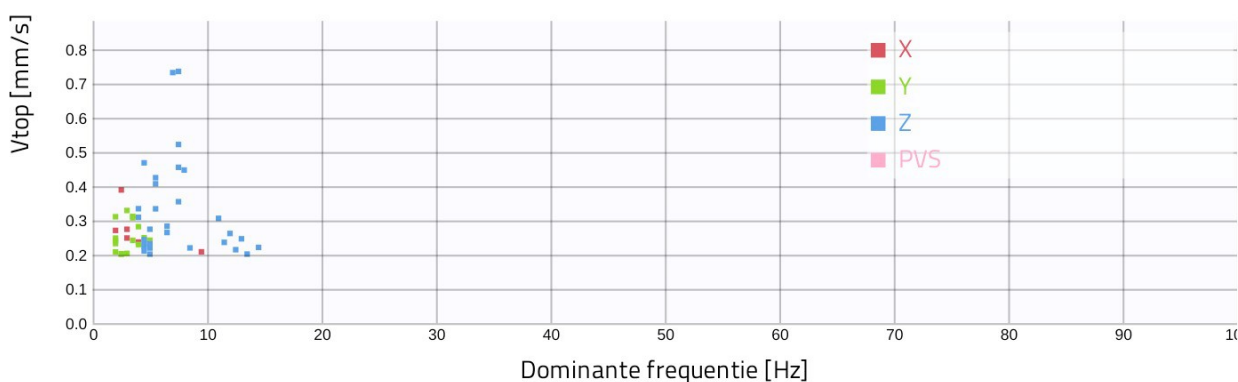

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
30-06-2025 11:34:51	x	2.5	0.3891	31.7
30-06-2025 11:34:51	y	3	0.3291	26.9
30-06-2025 10:00:17	z	7.5	0.7356	60.0

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
30-06-2025 10:00:17	x	9.5	0.2083	17.0
30-06-2025 10:00:17	y	2	0.2415	19.7
30-06-2025 10:00:17	z	7.5	0.7356	60.0
30-06-2025 11:34:57	x			
30-06-2025 11:34:57	y	3	0.3239	26.4
30-06-2025 11:34:57	z	7	0.7320	59.7
30-06-2025 14:30:09	x			
30-06-2025 14:30:09	y	3.5	0.3118	25.4
30-06-2025 14:30:09	z	7.5	0.5220	42.6
30-06-2025 11:34:27	x			
30-06-2025 11:34:27	y			
30-06-2025 11:34:27	z	5	0.4795	39.1
30-06-2025 07:00:01	x			
30-06-2025 07:00:01	y			
30-06-2025 07:00:01	z	4.5	0.4684	38.2
30-06-2025 11:17:57	x			
30-06-2025 11:17:57	y	4.5	0.2219	18.1
30-06-2025 11:17:57	z	7.5	0.4552	37.1
30-06-2025 10:54:37	x			
30-06-2025 10:54:37	y			
30-06-2025 10:54:37	z	8	0.4473	36.5
30-06-2025 11:47:01	x			
30-06-2025 11:47:01	y			
30-06-2025 11:47:01	z	5.5	0.4250	34.7
30-06-2025 10:54:41	x			
30-06-2025 10:54:41	y	4	0.2684	21.9
30-06-2025 10:54:41	z	5	0.4154	33.9
30-06-2025 07:00:03	x			
30-06-2025 07:00:03	y			
30-06-2025 07:00:03	z	4.5	0.4083	33.3
30-06-2025 11:35:49	x			
30-06-2025 11:35:49	y	2.5	0.2016	16.5
30-06-2025 11:35:49	z	5.5	0.4072	33.2
30-06-2025 11:17:59	x			
30-06-2025 11:17:59	y	4	0.2818	23.0
30-06-2025 11:17:59	z	11	0.4262	33.1
30-06-2025 10:00:15	x			
30-06-2025 10:00:15	y	2.5	0.2094	17.1
30-06-2025 10:00:15	z	5.5	0.3995	32.6

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
30-06-2025 10:55:03	x			
30-06-2025 10:55:03	y	3.5	0.2645	21.6
30-06-2025 10:55:03	z	7	0.3957	32.3
30-06-2025 14:30:05	x			
30-06-2025 14:30:05	y			
30-06-2025 14:30:05	z	10.5	0.4032	32.1
30-06-2025 11:34:51	x	2.5	0.3891	31.7
30-06-2025 11:34:51	y	3	0.3291	26.9
30-06-2025 11:34:51	z			
30-06-2025 10:54:39	x			
30-06-2025 10:54:39	y	3.5	0.3082	25.1
30-06-2025 10:54:39	z	8	0.3842	31.4
30-06-2025 06:59:55	x			
30-06-2025 06:59:55	y			
30-06-2025 06:59:55	z	4.5	0.3721	30.4
30-06-2025 14:30:11	x			
30-06-2025 14:30:11	y			
30-06-2025 14:30:11	z	5	0.3661	29.9
30-06-2025 16:27:43	x			
30-06-2025 16:27:43	y			
30-06-2025 16:27:43	z	7.5	0.3548	28.9

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	2
 Interventiewaarde	100%	0
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd

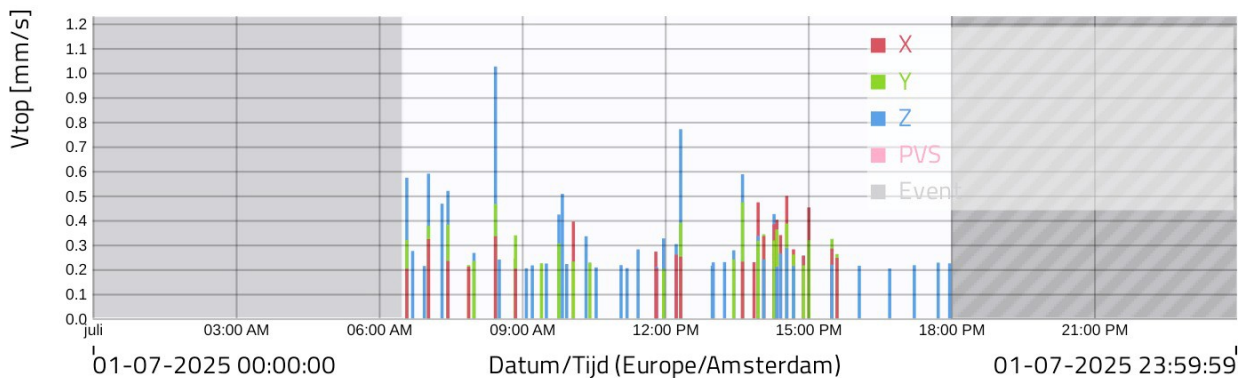

Grootste trillingssnelheid/frequentie

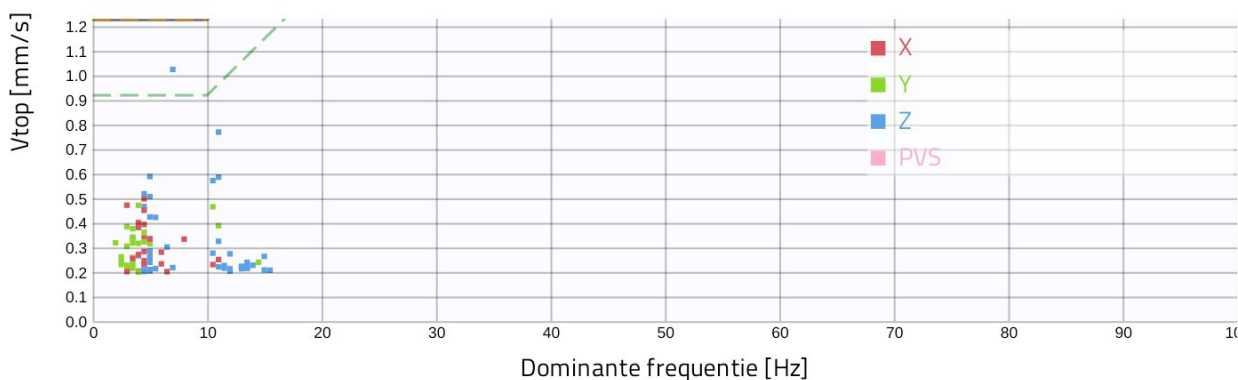

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
01-07-2025 14:33:21	x	4.5	0.4978	40.6
01-07-2025 13:37:47	y	4	0.4717	38.5
01-07-2025 08:26:59	z	7	1.0246	83.6

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
01-07-2025 08:26:59	x	11	0.2603	20.2
01-07-2025 08:26:59	y	10.5	0.4656	37.1
01-07-2025 08:26:59	z	7	1.0246	83.6
01-07-2025 08:26:57	x	8	0.3338	27.2
01-07-2025 08:26:57	y	3	0.4542	37.1
01-07-2025 08:26:57	z	7.5	1.0169	83.0
01-07-2025 12:19:57	x	11	0.2507	19.5
01-07-2025 12:19:57	y	11	0.2077	16.1
01-07-2025 12:19:57	z	11	0.7695	59.8
01-07-2025 12:19:55	x			
01-07-2025 12:19:55	y	11	0.3886	30.2
01-07-2025 12:19:55	z	11.5	0.7090	53.8
01-07-2025 08:26:55	x	9.5	0.3240	26.4
01-07-2025 08:26:55	y	10.5	0.2536	20.2
01-07-2025 08:26:55	z	8	0.6254	51.0
01-07-2025 07:03:35	x	5	0.2050	16.7
01-07-2025 07:03:35	y	5	0.3164	25.8
01-07-2025 07:03:35	z	5	0.5885	48.0
01-07-2025 13:37:47	x	10.5	0.2116	16.8
01-07-2025 13:37:47	y	4	0.4717	38.5
01-07-2025 13:37:47	z	11	0.5860	45.5
01-07-2025 06:35:19	x	6.5	0.2014	16.4
01-07-2025 06:35:19	y	2	0.3185	26.0
01-07-2025 06:35:19	z	10.5	0.5720	45.5
01-07-2025 07:03:37	x	5	0.3221	26.3
01-07-2025 07:03:37	y			
01-07-2025 07:03:37	z	5	0.5413	44.2
01-07-2025 06:35:17	x			
01-07-2025 06:35:17	y	12.5	0.3064	22.2
01-07-2025 06:35:17	z	12	0.5862	43.5
01-07-2025 13:37:43	x	10.5	0.2304	18.3
01-07-2025 13:37:43	y			
01-07-2025 13:37:43	z	11.5	0.5668	43.0
01-07-2025 07:27:11	x			
01-07-2025 07:27:11	y	4	0.3804	31.0
01-07-2025 07:27:11	z	4.5	0.5184	42.3
01-07-2025 09:51:01	x			
01-07-2025 09:51:01	y			
01-07-2025 09:51:01	z	5	0.5064	41.3

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
01-07-2025 14:33:21	x	4.5	0.4978	40.6
01-07-2025 14:33:21	y			
01-07-2025 14:33:21	z	5	0.2853	23.3
01-07-2025 07:03:33	x	5	0.3046	24.9
01-07-2025 07:03:33	y	3.5	0.3758	30.7
01-07-2025 07:03:33	z	5	0.4936	40.3
01-07-2025 14:00:45	x	3	0.4718	38.5
01-07-2025 14:00:45	y	5	0.3152	25.7
01-07-2025 14:00:45	z	5	0.3354	27.4
01-07-2025 07:22:17	x			
01-07-2025 07:22:17	y			
01-07-2025 07:22:17	z	4.5	0.4662	38.0
01-07-2025 15:03:45	x	4.5	0.4511	36.8
01-07-2025 15:03:45	y			
01-07-2025 15:03:45	z			
01-07-2025 15:01:07	x	4.5	0.4475	36.5
01-07-2025 15:01:07	y	3.5	0.3177	25.9
01-07-2025 15:01:07	z			
01-07-2025 14:37:21	x	4.5	0.4346	35.5
01-07-2025 14:37:21	y	4.5	0.2273	18.6
01-07-2025 14:37:21	z			

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
1 juli 2025 08:26:57	8,0	0,3338	3,0	0,4542	7,5	1,0169
1 juli 2025 08:26:59	11,0	0,2603	10,5	0,4656	7,0	1,0246

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	1
 Interventiewaarde	100%	0
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd

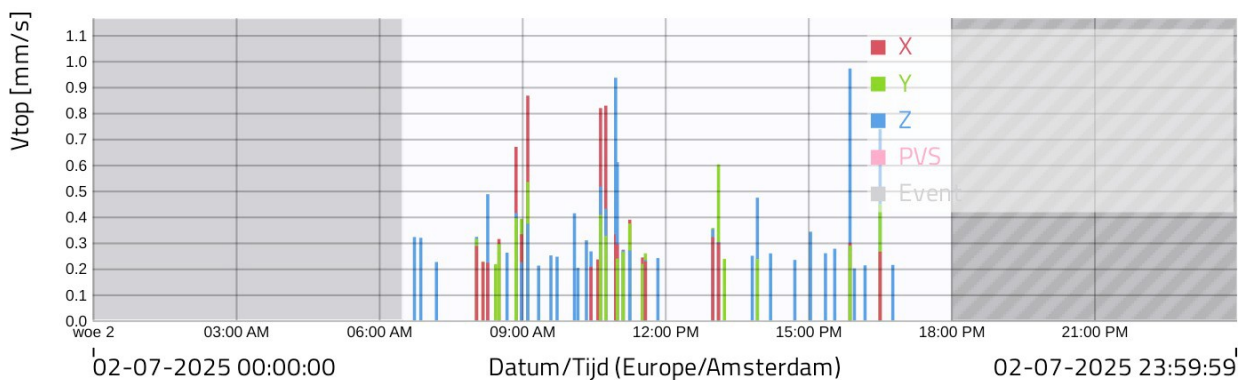

Grootste trillingssnelheid/frequentie

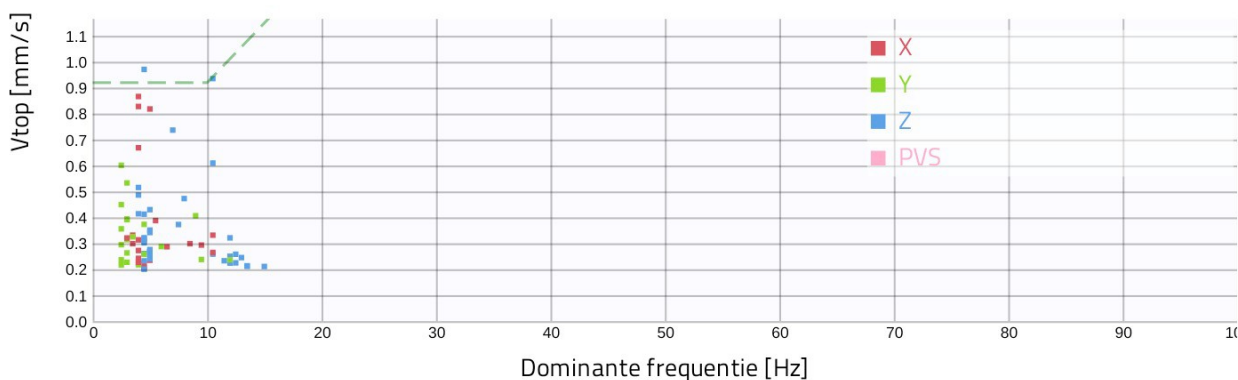

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
02-07-2025 09:11:37	x	4	0.8658	70.6
02-07-2025 13:11:07	y	2.5	0.6006	49.0
02-07-2025 15:53:01	z	4.5	0.9704	79.2

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
02-07-2025 15:53:01	x	8.5	0.2556	20.9
02-07-2025 15:53:01	y	6	0.2873	23.4
02-07-2025 15:53:01	z	4.5	0.9704	79.2
02-07-2025 10:58:45	x	10.5	0.3314	26.4
02-07-2025 10:58:45	y			
02-07-2025 10:58:45	z	10.5	0.9348	74.4
02-07-2025 09:11:37	x	4	0.8658	70.6
02-07-2025 09:11:37	y	3	0.4750	38.8
02-07-2025 09:11:37	z	7.5	0.3724	30.4
02-07-2025 10:45:49	x	4	0.8273	67.5
02-07-2025 10:45:49	y	3.5	0.3251	26.5
02-07-2025 10:45:49	z	5	0.2509	20.5
02-07-2025 10:44:59	x	5	0.8177	66.7
02-07-2025 10:44:59	y	5	0.3530	28.8
02-07-2025 10:44:59	z	5.5	0.2374	19.4
02-07-2025 16:30:53	x	10.5	0.2647	21.1
02-07-2025 16:30:53	y	2.5	0.4490	36.6
02-07-2025 16:30:53	z	7	0.7363	60.1
02-07-2025 15:52:59	x			
02-07-2025 15:52:59	y	5.5	0.2355	19.2
02-07-2025 15:52:59	z	4.5	0.7249	59.1
02-07-2025 08:55:49	x	4	0.6681	54.5
02-07-2025 08:55:49	y	3	0.2872	23.4
02-07-2025 08:55:49	z	4.5	0.2766	22.6
02-07-2025 16:30:55	x			
02-07-2025 16:30:55	y	2	0.3277	26.7
02-07-2025 16:30:55	z	10.5	0.6367	50.7
02-07-2025 13:11:07	x	3.5	0.2801	22.9
02-07-2025 13:11:07	y	2.5	0.6006	49.0
02-07-2025 13:11:07	z	4.5	0.3019	24.6
02-07-2025 15:53:03	x	8.5	0.2985	24.4
02-07-2025 15:53:03	y	3.5	0.2185	17.8
02-07-2025 15:53:03	z	12	0.6540	48.5
02-07-2025 11:00:17	x			
02-07-2025 11:00:17	y	10.5	0.2143	17.1
02-07-2025 11:00:17	z	10.5	0.6092	48.5
02-07-2025 10:44:43	x	8.5	0.5843	47.7
02-07-2025 10:44:43	y	9	0.4061	33.1
02-07-2025 10:44:43	z	7.5	0.2572	21.0

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
02-07-2025 10:45:05	x	5.5	0.5628	45.9
02-07-2025 10:45:05	y	5	0.3099	25.3
02-07-2025 10:45:05	z	10.5	0.2663	21.2
02-07-2025 10:44:19	x	4	0.5544	45.2
02-07-2025 10:44:19	y			
02-07-2025 10:44:19	z	5	0.2869	23.4
02-07-2025 11:00:11	x	9.5	0.2932	23.9
02-07-2025 11:00:11	y	9.5	0.2376	19.4
02-07-2025 11:00:11	z	10	0.5530	45.1
02-07-2025 09:11:39	x	4	0.2638	21.5
02-07-2025 09:11:39	y	3	0.5327	43.5
02-07-2025 09:11:39	z	4.5	0.3031	24.7
02-07-2025 10:43:17	x			
02-07-2025 10:43:17	y			
02-07-2025 10:43:17	z	4	0.5152	42.0
02-07-2025 08:19:59	x			
02-07-2025 08:19:59	y			
02-07-2025 08:19:59	z	4	0.4860	39.7
02-07-2025 13:56:27	x			
02-07-2025 13:56:27	y			
02-07-2025 13:56:27	z	8	0.4724	38.5

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
2 juli 2025 15:53:01	8,5	0,2556	6,0	0,2873	4,5	0,9704

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	1
 Interventiewaarde	100%	0
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd

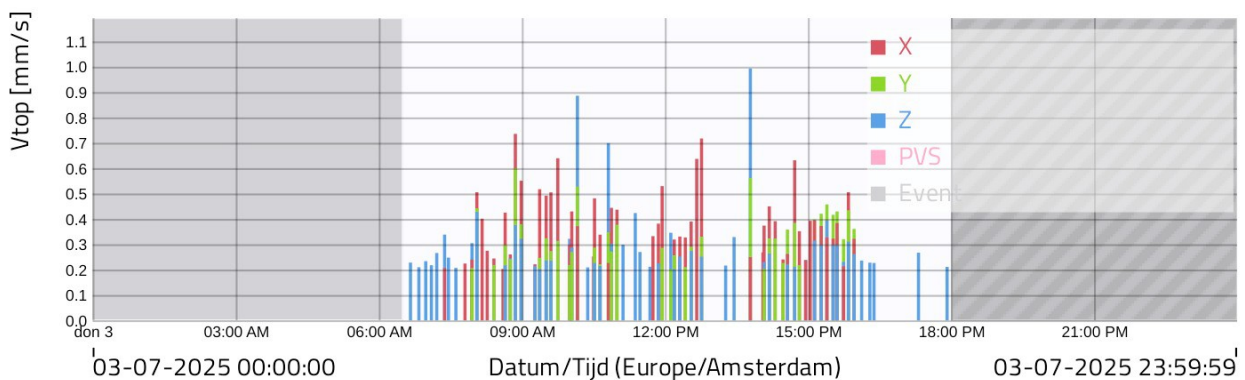

Grootste trillingssnelheid/frequentie

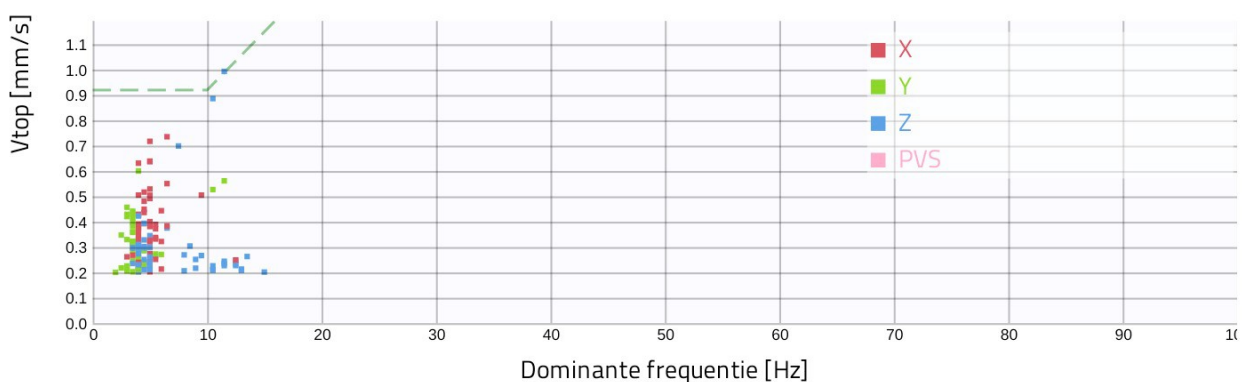

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
03-07-2025 08:55:23	x	6.5	0.7351	60.0
03-07-2025 08:55:59	y	4	0.6000	49.0
03-07-2025 13:47:35	z	11.5	0.9929	75.4

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
03-07-2025 13:47:35	x	12.5	0.2493	18.1
03-07-2025 13:47:35	y	11.5	0.5609	42.6
03-07-2025 13:47:35	z	11.5	0.9929	75.4
03-07-2025 10:11:03	x	5	0.3643	29.7
03-07-2025 10:11:03	y	10.5	0.5269	41.9
03-07-2025 10:11:03	z	10.5	0.8855	70.5
03-07-2025 08:55:23	x	6.5	0.7351	60.0
03-07-2025 08:55:23	y	4	0.5314	43.4
03-07-2025 08:55:23	z	4	0.3247	26.5
03-07-2025 12:49:39	x	5	0.7170	58.5
03-07-2025 12:49:39	y	3	0.3295	26.9
03-07-2025 12:49:39	z	4	0.2085	17.0
03-07-2025 08:55:59	x	5	0.7137	58.2
03-07-2025 08:55:59	y	4	0.6000	49.0
03-07-2025 08:55:59	z	4	0.3598	29.4
03-07-2025 10:49:51	x			
03-07-2025 10:49:51	y	2.5	0.3319	27.1
03-07-2025 10:49:51	z	7.5	0.6985	57.0
03-07-2025 09:41:33	x	5	0.6390	52.1
03-07-2025 09:41:33	y	4.5	0.2672	21.8
03-07-2025 09:41:33	z			
03-07-2025 12:45:41	x	5	0.6366	51.9
03-07-2025 12:45:41	y			
03-07-2025 12:45:41	z			
03-07-2025 14:43:23	x	4	0.6309	51.5
03-07-2025 14:43:23	y	3.5	0.3836	31.3
03-07-2025 14:43:23	z	4	0.2018	16.5
03-07-2025 08:55:57	x	5	0.5952	48.6
03-07-2025 08:55:57	y	4	0.3592	29.3
03-07-2025 08:55:57	z	4.5	0.2823	23.0
03-07-2025 12:49:27	x	4.5	0.5762	47.0
03-07-2025 12:49:27	y	3	0.2647	21.6
03-07-2025 12:49:27	z			
03-07-2025 08:57:19	x	6.5	0.5629	45.9
03-07-2025 08:57:19	y	4.5	0.4150	33.9
03-07-2025 08:57:19	z	8	0.2270	18.5
03-07-2025 08:57:49	x	5	0.5536	45.2
03-07-2025 08:57:49	y	4.5	0.2966	24.2
03-07-2025 08:57:49	z	5.5	0.2053	16.8

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
03-07-2025 09:02:29	x	6.5	0.5502	44.9
03-07-2025 09:02:29	y	4	0.3634	29.7
03-07-2025 09:02:29	z	8	0.2687	21.9
03-07-2025 08:57:01	x	6.5	0.5382	43.9
03-07-2025 08:57:01	y	4	0.4249	34.7
03-07-2025 08:57:01	z	8	0.2457	20.1
03-07-2025 10:49:49	x			
03-07-2025 10:49:49	y	2.5	0.3474	28.4
03-07-2025 10:49:49	z	4.5	0.5316	43.4
03-07-2025 12:01:41	x	5	0.5290	43.2
03-07-2025 12:01:41	y	3	0.2746	22.4
03-07-2025 12:01:41	z			
03-07-2025 09:26:53	x	4.5	0.5169	42.2
03-07-2025 09:26:53	y	3.5	0.2448	20.0
03-07-2025 09:26:53	z	4	0.2021	16.5
03-07-2025 08:53:45	x	6.5	0.5137	41.9
03-07-2025 08:53:45	y	4.5	0.3500	28.6
03-07-2025 08:53:45	z			
03-07-2025 12:46:11	x	5	0.5125	41.8
03-07-2025 12:46:11	y	4.5	0.2839	23.2
03-07-2025 12:46:11	z	4.5	0.2509	20.5

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
3 juli 2025 13:47:35	12,5	0,2493	11,5	0,5609	11,5	0,9929

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	2
 Interventiewaarde	100%	0
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd

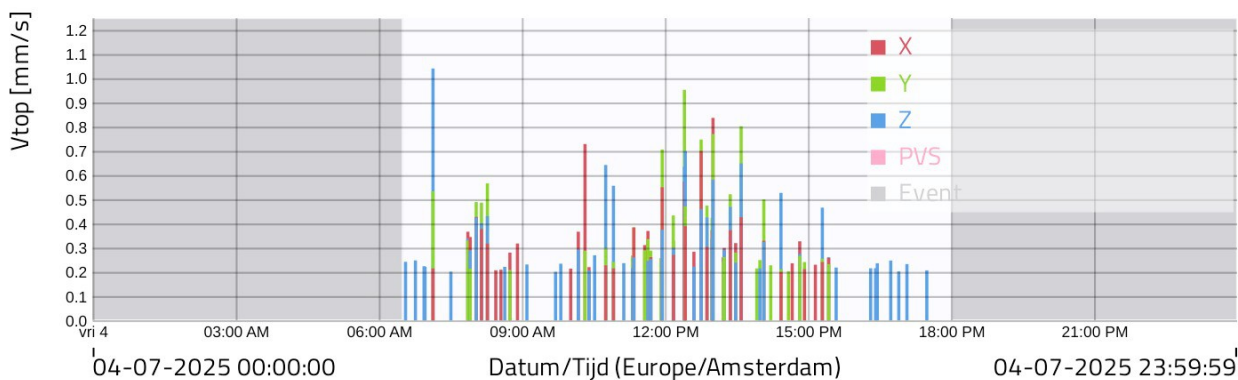

Grootste trillingssnelheid/frequentie

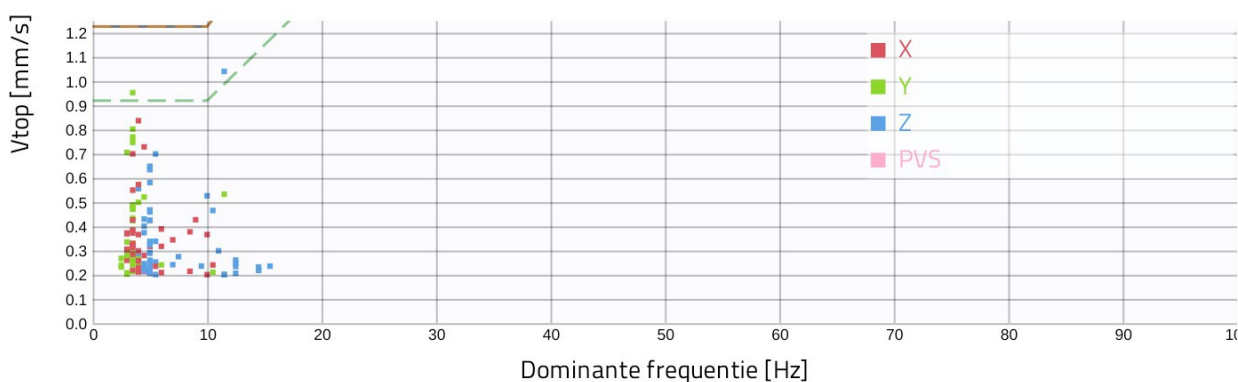

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
04-07-2025 13:03:53	x	4	0.8364	68.3
04-07-2025 12:23:53	y	3.5	0.9524	77.7
04-07-2025 07:08:17	z	11.5	1.0403	79.0

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
04-07-2025 07:08:17	x	8.5	0.2143	17.5
04-07-2025 07:08:17	y	11.5	0.5326	40.4
04-07-2025 07:08:17	z	11.5	1.0403	79.0
04-07-2025 12:23:53	x	4	0.5726	46.7
04-07-2025 12:23:53	y	3.5	0.9524	77.7
04-07-2025 12:23:53	z	3.5	0.5306	43.3
04-07-2025 13:03:53	x	4	0.8364	68.3
04-07-2025 13:03:53	y	4.5	0.4657	38.0
04-07-2025 13:03:53	z	4.5	0.3079	25.1
04-07-2025 13:36:19	x	3.5	0.4263	34.8
04-07-2025 13:36:19	y	3.5	0.8016	65.4
04-07-2025 13:36:19	z	5	0.6482	52.9
04-07-2025 13:02:23	x	3.5	0.6479	52.9
04-07-2025 13:02:23	y	3.5	0.7692	62.8
04-07-2025 13:02:23	z	5	0.5812	47.4
04-07-2025 12:39:49	x	3.5	0.6996	57.1
04-07-2025 12:39:49	y	3.5	0.7469	60.9
04-07-2025 12:39:49	z	5	0.4594	37.5
04-07-2025 10:19:31	x	4.5	0.7284	59.4
04-07-2025 10:19:31	y	3.5	0.2644	21.6
04-07-2025 10:19:31	z			
04-07-2025 12:01:43	x	3.5	0.5496	44.8
04-07-2025 12:01:43	y	3	0.7054	57.6
04-07-2025 12:01:43	z	4.5	0.3737	30.5
04-07-2025 12:30:17	x	6	0.3889	31.7
04-07-2025 12:30:17	y	4.5	0.3710	30.3
04-07-2025 12:30:17	z	5.5	0.6989	57.0
04-07-2025 10:19:33	x	4.5	0.6429	52.5
04-07-2025 10:19:33	y	3.5	0.2870	23.4
04-07-2025 10:19:33	z			
04-07-2025 10:51:33	x	8	0.2149	17.5
04-07-2025 10:51:33	y	3	0.2982	24.3
04-07-2025 10:51:33	z	5	0.6418	52.4
04-07-2025 12:22:15	x	5	0.3063	25.0
04-07-2025 12:22:15	y	4.5	0.4888	39.9
04-07-2025 12:22:15	z	5	0.6342	51.8
04-07-2025 12:23:55	x	3.5	0.3117	25.4
04-07-2025 12:23:55	y	3.5	0.4537	37.0
04-07-2025 12:23:55	z	7.5	0.5777	47.1

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
04-07-2025 08:17:17	x	4.5	0.2054	16.8
04-07-2025 08:17:17	y	4	0.5655	46.1
04-07-2025 08:17:17	z	4.5	0.4301	35.1
04-07-2025 10:57:11	x			
04-07-2025 10:57:11	y	4	0.2341	19.1
04-07-2025 10:57:11	z	4	0.5556	45.3
04-07-2025 12:19:53	x	4	0.2803	22.9
04-07-2025 12:19:53	y	3.5	0.5362	43.8
04-07-2025 12:19:53	z	5	0.4297	35.1
04-07-2025 14:27:49	x			
04-07-2025 14:27:49	y			
04-07-2025 14:27:49	z	10	0.5262	42.9
04-07-2025 08:16:45	x			
04-07-2025 08:16:45	y	4	0.5248	42.8
04-07-2025 08:16:45	z	4.5	0.4150	33.9
04-07-2025 13:22:07	x	4	0.2815	23.0
04-07-2025 13:22:07	y	4.5	0.5208	42.5
04-07-2025 13:22:07	z	5	0.4681	38.2
04-07-2025 12:22:05	x	3.5	0.3615	29.5
04-07-2025 12:22:05	y	4	0.5205	42.5
04-07-2025 12:22:05	z	5	0.4051	33.1

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
4 juli 2025 07:08:17	8,5	0,2143	11,5	0,5326	11,5	1,0403
4 juli 2025 12:23:53	4,0	0,5726	3,5	0,9524	3,5	0,5306

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

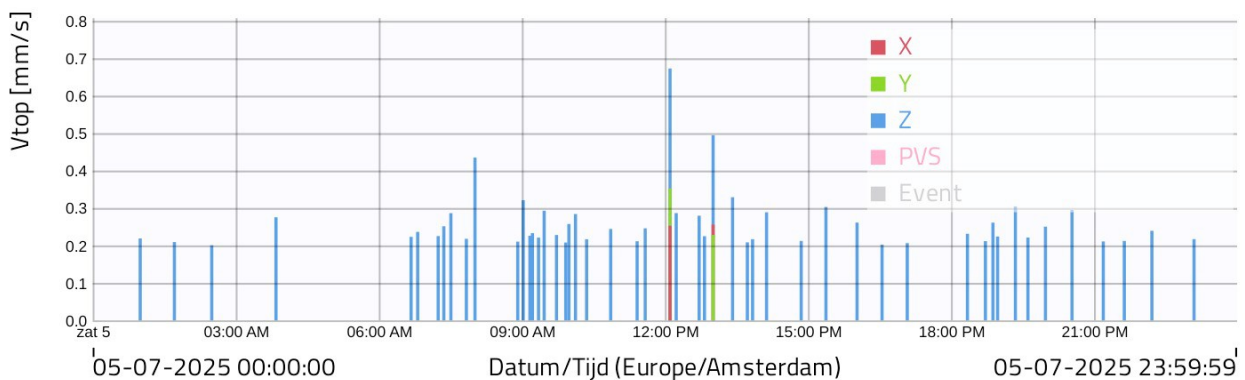

Grootste trillingssnelheid/frequentie

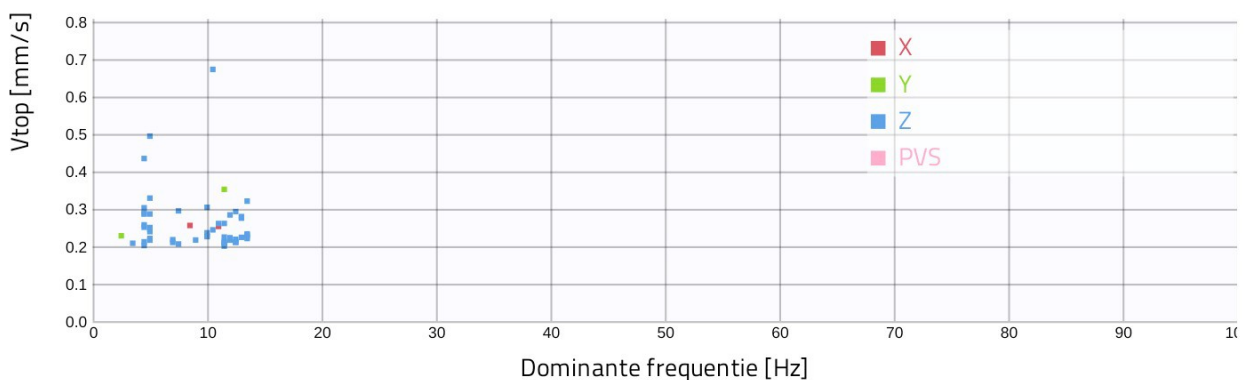

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
05-07-2025 13:00:45	x	8.5	0.2556	20.9
05-07-2025 12:06:33	y	11.5	0.3521	26.7
05-07-2025 12:06:33	z	10.5	0.6726	53.5

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
05-07-2025 12:06:33	x	11	0.2529	19.7
05-07-2025 12:06:33	y	11.5	0.3521	26.7
05-07-2025 12:06:33	z	10.5	0.6726	53.5
05-07-2025 12:06:31	x	8.5	0.2370	19.3
05-07-2025 12:06:31	y	4.5	0.3106	25.3
05-07-2025 12:06:31	z	7	0.5654	46.1
05-07-2025 13:00:43	x			
05-07-2025 13:00:43	y	2.5	0.2279	18.6
05-07-2025 13:00:43	z	5	0.4943	40.3
05-07-2025 08:01:07	x			
05-07-2025 08:01:07	y			
05-07-2025 08:01:07	z	4.5	0.4345	35.5
05-07-2025 13:00:45	x	8.5	0.2556	20.9
05-07-2025 13:00:45	y			
05-07-2025 13:00:45	z	5	0.4180	34.1
05-07-2025 12:06:35	x			
05-07-2025 12:06:35	y			
05-07-2025 12:06:35	z	4.5	0.3326	27.1
05-07-2025 13:25:17	x			
05-07-2025 13:25:17	y			
05-07-2025 13:25:17	z	5	0.3287	26.8
05-07-2025 13:00:41	x			
05-07-2025 13:00:41	y			
05-07-2025 13:00:41	z	8	0.3190	26.0
05-07-2025 08:01:09	x			
05-07-2025 08:01:09	y			
05-07-2025 08:01:09	z	10	0.3165	25.8
05-07-2025 19:22:47	x			
05-07-2025 19:22:47	y			
05-07-2025 19:22:47	z	10	0.3041	24.8
05-07-2025 15:22:41	x			
05-07-2025 15:22:41	y			
05-07-2025 15:22:41	z	4.5	0.3027	24.7
05-07-2025 13:00:47	x			
05-07-2025 13:00:47	y			
05-07-2025 13:00:47	z	4.5	0.2974	24.3
05-07-2025 20:32:15	x			
05-07-2025 20:32:15	y			
05-07-2025 20:32:15	z	7.5	0.2947	24.0

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
05-07-2025 14:07:59	x			
05-07-2025 14:07:59	y			
05-07-2025 14:07:59	z	4.5	0.2885	23.5
05-07-2025 12:14:17	x			
05-07-2025 12:14:17	y			
05-07-2025 12:14:17	z	5	0.2863	23.4
05-07-2025 07:30:47	x			
05-07-2025 07:30:47	y			
05-07-2025 07:30:47	z	4.5	0.2861	23.3
05-07-2025 08:01:05	x			
05-07-2025 08:01:05	y			
05-07-2025 08:01:05	z	5	0.2839	23.2
05-07-2025 13:00:51	x			
05-07-2025 13:00:51	y			
05-07-2025 13:00:51	z	5	0.2770	22.6
05-07-2025 09:02:51	x			
05-07-2025 09:02:51	y			
05-07-2025 09:02:51	z	13.5	0.3206	22.3
05-07-2025 19:22:45	x			
05-07-2025 19:22:45	y			
05-07-2025 19:22:45	z	10.5	0.2680	21.3

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

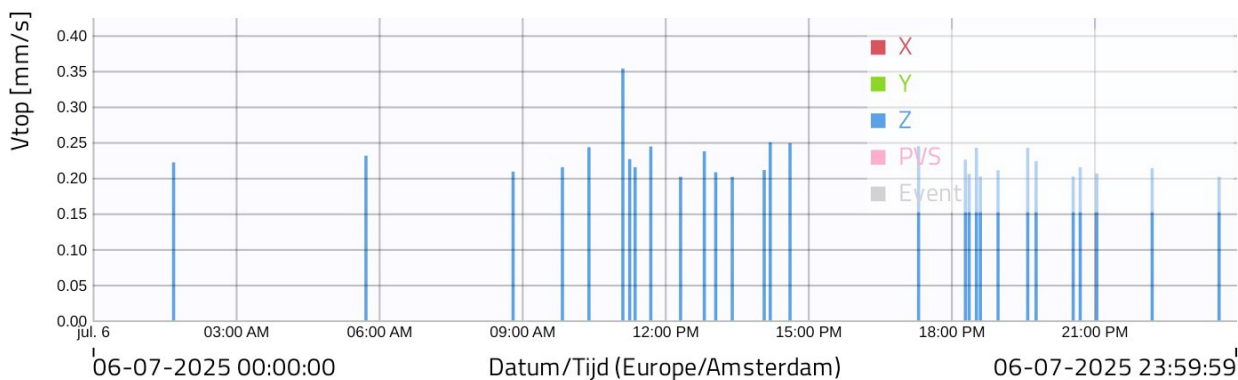

Grootste trillingssnelheid/frequentie

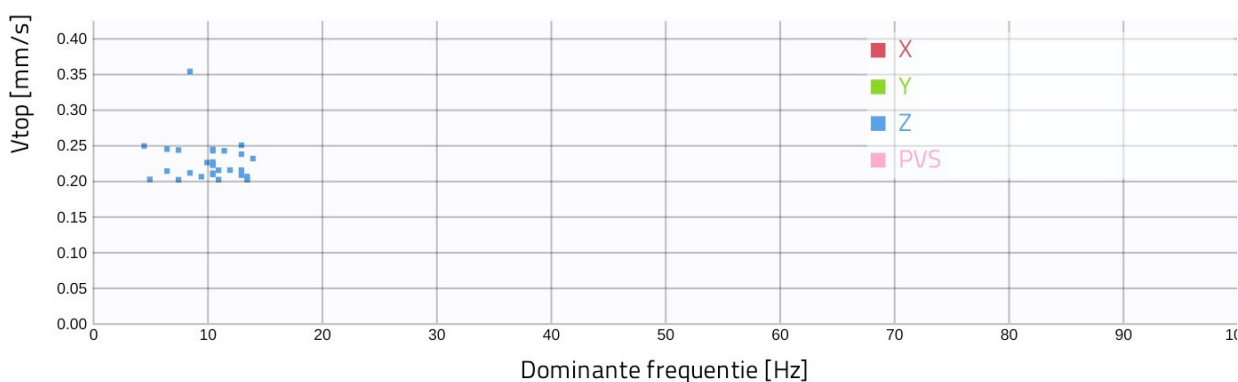

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
06-07-2025 11:07:09	z	8.5	0.3532	28.8

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
06-07-2025 11:07:09	x			
06-07-2025 11:07:09	y			
06-07-2025 11:07:09	z	8.5	0.3532	28.8
06-07-2025 11:07:07	x			
06-07-2025 11:07:07	y			
06-07-2025 11:07:07	z	8.5	0.3473	28.3
06-07-2025 14:37:27	x			
06-07-2025 14:37:27	y			
06-07-2025 14:37:27	z	4.5	0.2485	20.3
06-07-2025 17:21:37	x			
06-07-2025 17:21:37	y			
06-07-2025 17:21:37	z	6.5	0.2441	19.9
06-07-2025 10:24:31	x			
06-07-2025 10:24:31	y			
06-07-2025 10:24:31	z	7.5	0.2428	19.8
06-07-2025 11:42:15	x			
06-07-2025 11:42:15	y			
06-07-2025 11:42:15	z	10.5	0.2438	19.4
06-07-2025 18:31:59	x			
06-07-2025 18:31:59	y			
06-07-2025 18:31:59	z	10.5	0.2419	19.3
06-07-2025 18:18:07	x			
06-07-2025 18:18:07	y			
06-07-2025 18:18:07	z	10	0.2253	18.4
06-07-2025 19:36:35	x			
06-07-2025 19:36:35	y			
06-07-2025 19:36:35	z	11.5	0.2418	18.4
06-07-2025 11:15:45	x			
06-07-2025 11:15:45	y			
06-07-2025 11:15:45	z	10.5	0.2261	18.0
06-07-2025 19:47:05	x			
06-07-2025 19:47:05	y			
06-07-2025 19:47:05	z	10.5	0.2231	17.8
06-07-2025 14:17:59	x			
06-07-2025 14:17:59	y			
06-07-2025 14:17:59	z	13	0.2496	17.7
06-07-2025 01:41:51	x			
06-07-2025 01:41:51	y			
06-07-2025 01:41:51	z	10.5	0.2214	17.6

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
06-07-2025 14:37:29	x			
06-07-2025 14:37:29	y			
06-07-2025 14:37:29	z	5	0.2159	17.6
06-07-2025 22:13:07	x			
06-07-2025 22:13:07	y			
06-07-2025 22:13:07	z	6.5	0.2132	17.4
06-07-2025 14:04:59	x			
06-07-2025 14:04:59	y			
06-07-2025 14:04:59	z	8.5	0.2107	17.2
06-07-2025 12:49:39	x			
06-07-2025 12:49:39	y			
06-07-2025 12:49:39	z	13	0.2369	16.8
06-07-2025 18:24:21	x			
06-07-2025 18:24:21	y			
06-07-2025 18:24:21	z	9.5	0.2054	16.8
06-07-2025 18:59:13	x			
06-07-2025 18:59:13	y			
06-07-2025 18:59:13	z	10.5	0.2104	16.8
06-07-2025 20:42:37	x			
06-07-2025 20:42:37	y			
06-07-2025 20:42:37	z	11	0.2145	16.7

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen