

Van: " " <@heijmans.nl>
Verzonden: donderdag 3 juli 2025 16:20
Aan: " " <@gemeentehw.nl>
Cc: " " <@gemeentehw.nl>; " " <@wshd.nl>; " "
 " <@gemeentehw.nl>; " " <@gemeentehw.nl>; " " <@heijmans.nl>;
 " <@heijmans.nl>
Onderwerp: Aanleg duikerkruising Strijenseweg, 's Gravendeel | Rapportages trillingsmetingen t/m 26-6-2025
Bijlage(n): Rapporten trillingsmeters 's Gravendeel.zip

Dag ,

In bijlage ontvang je de rapportages van de trillingsmetingen van de meters gemonteerd op de diverse objecten.

Grove conclusies:

We hebben actiewaarden overschrijdingen gekregen ten tijde van het verwijderen van de boomstob aan de ontvangtzijde. Op die dag zijn er ook werkzaamheden geweest aan het asfalt (door derden). Ook op momenten dat wij niet werkzaam zijn geweest zijn er overschrijdingen gemeten. De gemeten overschrijdingen betreffen piekmomenten. Mochten we tijdens vervolgwerkzaamheden meer continue actiewaarden overschrijdingen meten en vermoedens hebben dat ze aan onze werkzaamheden te koppelen zijn, treden we in overleg.

Vertrouwend hiermee voor nu voldoende geïnformeerd hebben.

Met vriendelijke groet,

Projectleider

Heijmans Infra BV, Bodem- en Civiele Specialisten
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
Postbus 335
5240 AA Rosmalen

M
E
W @heijmans.nl
www.heijmans.nl



Niet werkzaam op woensdag

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.

This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 100 (DAFEWE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

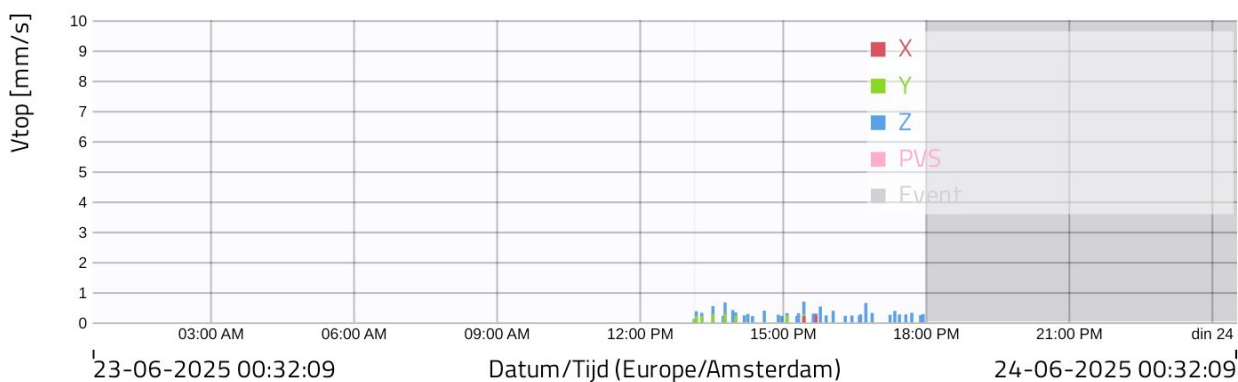

Grootste trillingssnelheid/frequentie

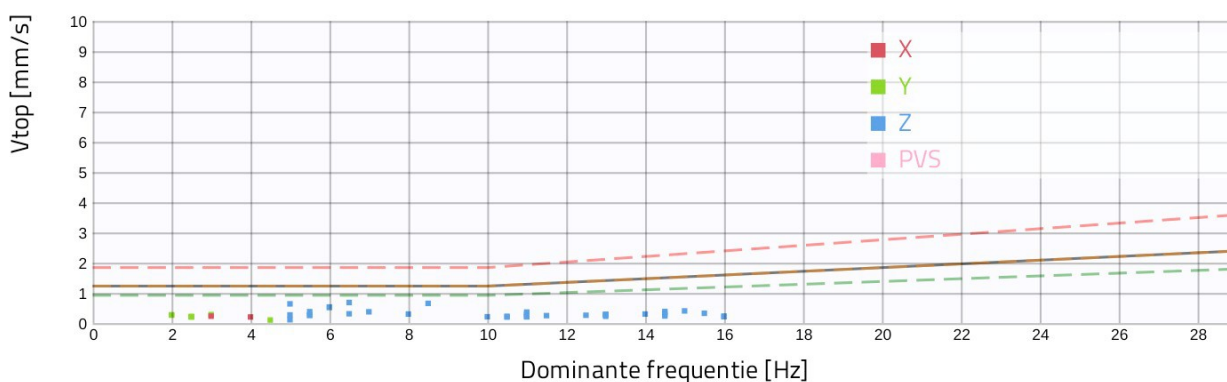

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
23-06-2025 15:42:19	x	3	0.2300	18.8
23-06-2025 13:50:27	y	3	0.2812	22.9
23-06-2025 15:31:59	z	6.5	0.6830	55.7
24-06-2025 12:08:53	x	11.5	0.3229	24.5
24-06-2025 12:08:51	y	11.5	0.4155	31.5
24-06-2025 12:08:51	z	11.5	1.3373	101.5

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
23-06-2025 15:31:59	x			
23-06-2025 15:31:59	y	2	0.2658	21.7
23-06-2025 15:31:59	z	6.5	0.6830	55.7
23-06-2025 13:50:27	x			
23-06-2025 13:50:27	y	3	0.2812	22.9
23-06-2025 13:50:27	z	8.5	0.6549	53.4
23-06-2025 16:49:17	x			
23-06-2025 16:49:17	y			
23-06-2025 16:49:17	z	5	0.6375	52.0
23-06-2025 16:49:19	x			
23-06-2025 16:49:19	y			
23-06-2025 16:49:19	z	8	0.6344	51.8
23-06-2025 13:50:25	x			
23-06-2025 13:50:25	y			
23-06-2025 13:50:25	z	6.5	0.6293	51.4
23-06-2025 15:31:57	x	4	0.2037	16.6
23-06-2025 15:31:57	y	2.5	0.2022	16.5
23-06-2025 15:31:57	z	8	0.5763	47.0
23-06-2025 16:49:13	x			
23-06-2025 16:49:13	y			
23-06-2025 16:49:13	z	6.5	0.5687	46.4
23-06-2025 13:50:29	x			
23-06-2025 13:50:29	y			
23-06-2025 13:50:29	z	11	0.5698	44.3
23-06-2025 13:32:41	x			
23-06-2025 13:32:41	y			
23-06-2025 13:32:41	z	6	0.5334	43.5
23-06-2025 15:48:25	x			
23-06-2025 15:48:25	y			
23-06-2025 15:48:25	z	6	0.5209	42.5
23-06-2025 13:32:39	x			
23-06-2025 13:32:39	y	2	0.2747	22.4
23-06-2025 13:32:39	z	6	0.5103	41.6
23-06-2025 13:50:31	x			
23-06-2025 13:50:31	y			
23-06-2025 13:50:31	z	11	0.5110	39.7
23-06-2025 15:32:01	x			
23-06-2025 15:32:01	y			
23-06-2025 15:32:01	z	6	0.4360	35.6

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
23-06-2025 15:47:45	x			
23-06-2025 15:47:45	y			
23-06-2025 15:47:45	z	6.5	0.3948	32.2
23-06-2025 16:06:41	x			
23-06-2025 16:06:41	y			
23-06-2025 16:06:41	z	5.5	0.3786	30.9
23-06-2025 17:21:53	x			
23-06-2025 17:21:53	y			
23-06-2025 17:21:53	z	7	0.3755	30.6
23-06-2025 16:07:21	x			
23-06-2025 16:07:21	y			
23-06-2025 16:07:21	z	11.5	0.3741	28.4
23-06-2025 13:11:53	x			
23-06-2025 13:11:53	y			
23-06-2025 13:11:53	z	11	0.3653	28.4
23-06-2025 13:32:37	x			
23-06-2025 13:32:37	y			
23-06-2025 13:32:37	z	7.5	0.3360	27.4
23-06-2025 16:49:15	x			
23-06-2025 16:49:15	y			
23-06-2025 16:49:15	z	6.5	0.3292	26.9

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 100 (DAFEWE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	2
 Interventiewaarde	100%	1
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd

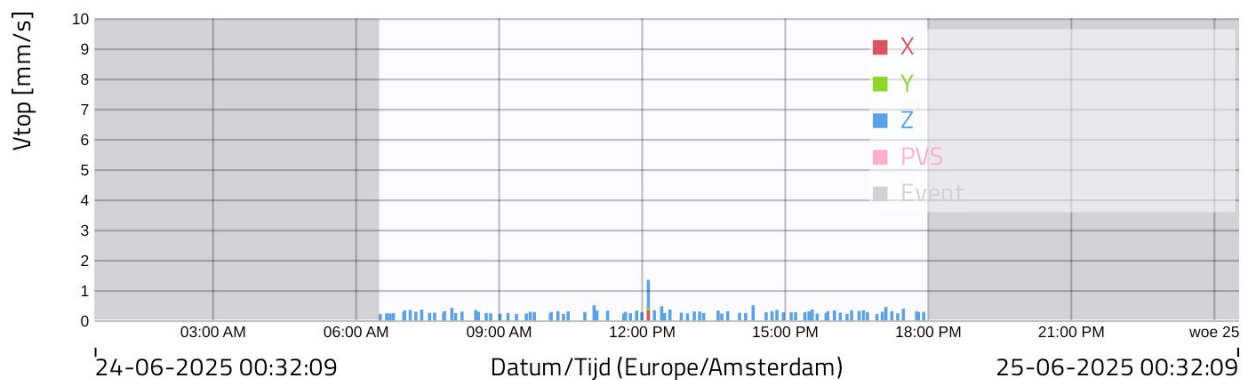

Grootste trillingssnelheid/frequentie

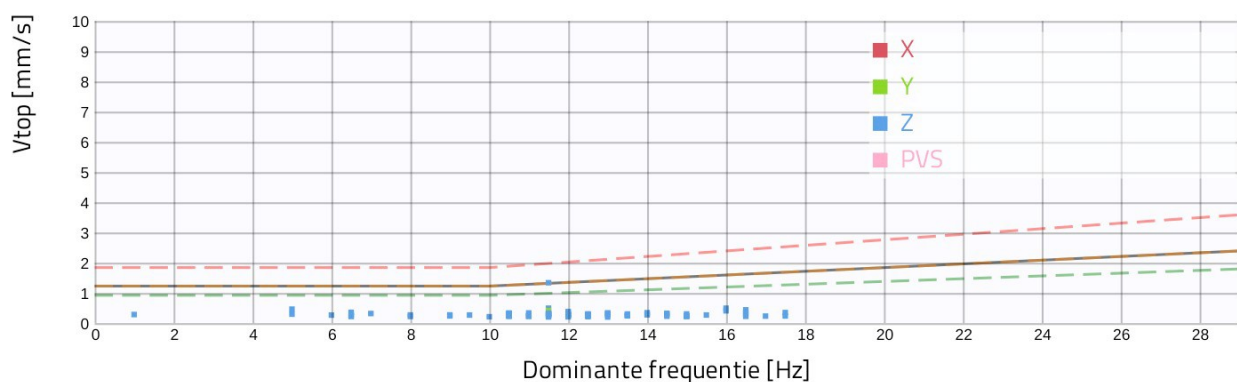

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (mm/s)	percentage van alarmlijn
24-06-2025 12:08:53	x	11.5003229	24.5
24-06-2025 12:08:51	y	11.504155	31.5
24-06-2025 12:08:51	z	11.513373	101.5
25-06-2025 09:09:35	x	10.504855	39.6
25-06-2025 09:09:33	y	10.504841	38.5
25-06-2025 09:09:35	z	10.514224	116.1

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
24-06-2025 12:08:51	x	11.5	0.2630	20.0
24-06-2025 12:08:51	y	11.5	0.4155	31.5
24-06-2025 12:08:51	z	11.5	1.3373	101.5
24-06-2025 12:08:53	x	11.5	0.3229	24.5
24-06-2025 12:08:53	y	11.5	0.2036	15.5
24-06-2025 12:08:53	z	11.5	1.2056	91.5
24-06-2025 12:08:49	x	12	0.2017	15.0
24-06-2025 12:08:49	y			
24-06-2025 12:08:49	z	12	0.7895	58.6
24-06-2025 12:25:33	x			
24-06-2025 12:25:33	y			
24-06-2025 12:25:33	z	5	0.4644	37.9
24-06-2025 11:03:09	x			
24-06-2025 11:03:09	y			
24-06-2025 11:03:09	z	11.5	0.4946	37.5
24-06-2025 11:03:11	x			
24-06-2025 11:03:11	y			
24-06-2025 11:03:11	z	11.5	0.4151	31.5
24-06-2025 14:21:45	x			
24-06-2025 14:21:45	y			
24-06-2025 14:21:45	z	16	0.4956	31.1
24-06-2025 12:08:55	x			
24-06-2025 12:08:55	y			
24-06-2025 12:08:55	z	7.5	0.3721	30.4
24-06-2025 15:35:37	x			
24-06-2025 15:35:37	y			
24-06-2025 15:35:37	z	6.5	0.3572	29.2
24-06-2025 17:33:19	x			
24-06-2025 17:33:19	y			
24-06-2025 17:33:19	z	12	0.3807	28.2
24-06-2025 17:07:41	x			
24-06-2025 17:07:41	y			
24-06-2025 17:07:41	z	16.5	0.4405	27.1
24-06-2025 08:32:27	x			
24-06-2025 08:32:27	y			
24-06-2025 08:32:27	z	11	0.3383	26.3
24-06-2025 16:27:01	x			
24-06-2025 16:27:01	y			
24-06-2025 16:27:01	z	10.5	0.3301	26.3

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
24-06-2025 12:16:25	x			
24-06-2025 12:16:25	y			
24-06-2025 12:16:25	z	10.5	0.3299	26.3
24-06-2025 11:56:39	x			
24-06-2025 11:56:39	y			
24-06-2025 11:56:39	z	7	0.3181	26.0
24-06-2025 08:05:39	x			
24-06-2025 08:05:39	y			
24-06-2025 08:05:39	z	16	0.4081	25.6
24-06-2025 11:04:05	x			
24-06-2025 11:04:05	y			
24-06-2025 11:04:05	z	10.5	0.3210	25.6
24-06-2025 16:42:23	x			
24-06-2025 16:42:23	y			
24-06-2025 16:42:23	z	11.5	0.3304	25.1
24-06-2025 16:36:55	x			
24-06-2025 16:36:55	y			
24-06-2025 16:36:55	z	10.5	0.3128	24.9
24-06-2025 16:26:59	x			
24-06-2025 16:26:59	y			
24-06-2025 16:26:59	z	11	0.3187	24.8

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
24 juni 2025 12:08:51	11,5	0,2630	11,5	0,4155	11,5	1,3373
24 juni 2025 12:08:53	11,5	0,3229	11,5	0,2036	11,5	1,2056

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 100 (DAFEWE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	56
 Interventiewaarde	100%	26
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	8

Grootste trillingssnelheid/tijd

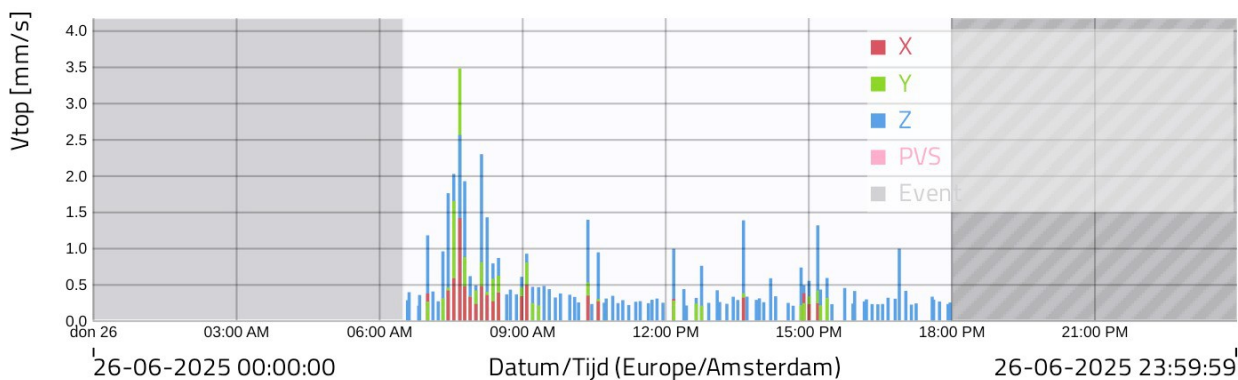

Grootste trillingssnelheid/frequentie

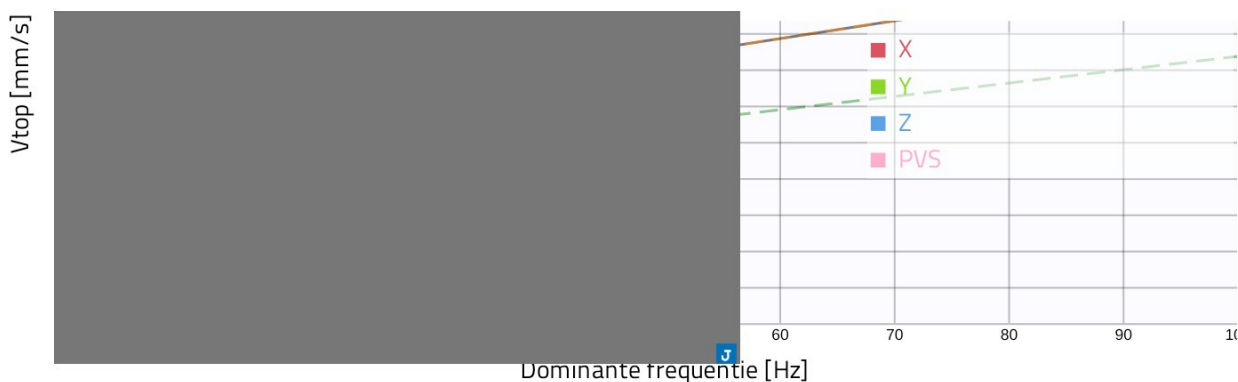

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
26-06-2025 07:46:17	x	5.5	1.4093	115.0
26-06-2025 07:46:17	y	4.5	3.4714	283.3
26-06-2025 07:46:17	z	7	2.5553	208.5

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
26-06-2025 07:46:17	x	5.5	1.4093	115.0
26-06-2025 07:46:17	y	4.5	3.4714	283.3
26-06-2025 07:46:17	z	7	2.5553	208.5
26-06-2025 07:45:59	x	5	1.1017	89.9
26-06-2025 07:45:59	y	4.5	2.7060	220.8
26-06-2025 07:45:59	z	7.5	2.1430	174.9
26-06-2025 08:14:13	x	5.5	0.4693	38.3
26-06-2025 08:14:13	y	5	0.8014	65.4
26-06-2025 08:14:13	z	6	2.2899	186.9
26-06-2025 08:13:29	x	5.5	0.3076	25.1
26-06-2025 08:13:29	y	5.5	0.5681	46.4
26-06-2025 08:13:29	z	6	2.0277	165.5
26-06-2025 07:40:19	x	5	0.5798	47.3
26-06-2025 07:40:19	y	5	1.6381	133.7
26-06-2025 07:40:19	z	6.5	2.0180	164.7
26-06-2025 07:46:57	x	4	0.4311	35.2
26-06-2025 07:46:57	y	5.5	0.8413	68.6
26-06-2025 07:46:57	z	6.5	1.9455	158.8
26-06-2025 07:51:33	x	5	0.4696	38.3
26-06-2025 07:51:33	y	5.5	0.6906	56.4
26-06-2025 07:51:33	z	6	1.9171	156.4
26-06-2025 07:35:07	x	4	0.4925	40.2
26-06-2025 07:35:07	y	4	1.0935	89.2
26-06-2025 07:35:07	z	5.5	1.8873	154.0
26-06-2025 07:40:17	x	5	0.4799	39.2
26-06-2025 07:40:17	y	5	1.6456	134.3
26-06-2025 07:40:17	z	6.5	1.7531	143.1
26-06-2025 07:33:25	x	2.5	0.4094	33.4
26-06-2025 07:33:25	y	2	0.2950	24.1
26-06-2025 07:33:25	z	7.5	1.7520	143.0
26-06-2025 07:40:05	x	5	0.2913	23.8
26-06-2025 07:40:05	y	5.5	1.0495	85.6
26-06-2025 07:40:05	z	8	1.6714	136.4
26-06-2025 07:41:09	x	9	0.5312	43.3
26-06-2025 07:41:09	y	5.5	1.2722	103.8
26-06-2025 07:41:09	z	8.5	1.5381	125.5
26-06-2025 07:35:05	x	4	0.4859	39.6
26-06-2025 07:35:05	y	4	1.0013	81.7
26-06-2025 07:35:05	z	5.5	1.5371	125.4

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
26-06-2025 07:46:19	x	5.5	0.4276	34.9
26-06-2025 07:46:19	y	4.5	0.4321	35.3
26-06-2025 07:46:19	z	6.5	1.4724	120.2
26-06-2025 08:15:57	x	6	0.3537	28.9
26-06-2025 08:15:57	y	4.5	0.3235	26.4
26-06-2025 08:15:57	z	6	1.4436	117.8
26-06-2025 08:18:47	x	2	0.2788	22.8
26-06-2025 08:18:47	y	5	0.3906	31.9
26-06-2025 08:18:47	z	6.5	1.4192	115.8
26-06-2025 07:33:33	x	7.5	0.2043	16.7
26-06-2025 07:33:33	y	4.5	0.2837	23.2
26-06-2025 07:33:33	z	7	1.4145	115.4
26-06-2025 10:20:49	x	11.5	0.2746	20.8
26-06-2025 10:20:49	y	12	0.5221	38.7
26-06-2025 10:20:49	z	10.5	1.3858	110.3
26-06-2025 10:20:51	x	10.5	0.3397	27.0
26-06-2025 10:20:51	y	11.5	0.5092	38.7
26-06-2025 10:20:51	z	10	1.3406	109.4
26-06-2025 08:15:59	x	6	0.3469	28.3
26-06-2025 08:15:59	y	4.5	0.3122	25.5
26-06-2025 08:15:59	z	6	1.3266	108.2

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
26 juni 2025 07:01:17	10,5	0,2170	4,0	0,2066	5,5	0,9916
26 juni 2025 07:01:19	9,5	0,3697	11,0	0,2585	9,0	1,1710
26 juni 2025 07:01:21	10,0	0,2861			5,5	1,1305
26 juni 2025 07:25:11			2,5	0,3035	4,5	0,9500
26 juni 2025 07:33:25	2,5	0,4094	2,0	0,2950	7,5	1,7520
26 juni 2025 07:33:33	7,5	0,2043	4,5	0,2837	7,0	1,4145
26 juni 2025 07:34:21	7,5	0,3482	5,0	0,7337	7,5	0,9893
26 juni 2025 07:34:23			2,5	0,3261	7,5	1,1867
26 juni 2025 07:34:31	4,5	0,2438	2,0	0,9587	5,5	1,2735
26 juni 2025 07:34:37	8,0	0,3380	4,0	0,8533	7,5	1,0267
26 juni 2025 07:35:05	4,0	0,4859	4,0	1,0013	5,5	1,5371
26 juni 2025 07:35:07	4,0	0,4925	4,0	1,0935	5,5	1,8873
26 juni 2025 07:36:11	5,5	0,2616	4,5	0,5768	7,0	0,9217
26 juni 2025 07:39:21	5,0	0,2595	5,0	0,6984	7,5	0,9436
26 juni 2025 07:39:53	4,0	0,2711	2,0	0,9406	6,0	0,3094
26 juni 2025 07:40:03	5,0	0,3329	5,0	0,9523	6,0	0,9094
26 juni 2025 07:40:05	5,0	0,2913	5,5	1,0495	8,0	1,6714
26 juni 2025 07:40:07	4,0	0,3176	4,0	0,9635	8,0	1,3115
26 juni 2025 07:40:15	5,0	0,2831	5,0	1,2889	6,5	1,2712
26 juni 2025 07:40:17	5,0	0,4799	5,0	1,6456	6,5	1,7531
26 juni 2025 07:40:19	5,0	0,5798	5,0	1,6381	6,5	2,0180
26 juni 2025 07:40:51			2,0	0,5765	6,5	1,0678
26 juni 2025 07:40:53	2,0	0,2351	2,0	1,0112	6,5	0,9926
26 juni 2025 07:41:09	9,0	0,5312	5,5	1,2722	8,5	1,5381
26 juni 2025 07:41:11	5,0	0,3034	5,0	0,9241	7,5	1,0541
26 juni 2025 07:41:39	2,0	0,3263	1,5	1,0415	7,5	1,0131
26 juni 2025 07:42:07	2,0	0,3469	1,5	1,0701	5,0	0,4997
26 juni 2025 07:42:43	5,0	0,3654	5,0	1,0766	5,5	0,8516
26 juni 2025 07:45:13	5,0	0,2070	2,0	0,9420	5,5	0,8437
26 juni 2025 07:45:43	5,0	0,3383	2,0	1,1741	8,0	1,0336

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
26 juni 2025 07:45:59	5,0	1,1017	4,5	2,7060	7,5	2,1430
26 juni 2025 07:46:17	5,5	1,4093	4,5	3,4714	7,0	2,5553
26 juni 2025 07:46:19	5,5	0,4276	4,5	0,4321	6,5	1,4724
26 juni 2025 07:46:39	5,0	0,4557	5,0	0,7345	7,5	1,0263
26 juni 2025 07:46:57	4,0	0,4311	5,5	0,8413	6,5	1,9455
26 juni 2025 07:46:59			6,0	0,3513	6,0	0,9856
26 juni 2025 07:47:49	6,5	0,7221	2,0	0,9348	6,5	0,6588
26 juni 2025 07:51:33	5,0	0,4696	5,5	0,6906	6,0	1,9171
26 juni 2025 08:13:25	5,5	0,3720	4,5	0,3927	6,0	1,0349
26 juni 2025 08:13:29	5,5	0,3076	5,5	0,5681	6,0	2,0277
26 juni 2025 08:14:09	5,0	0,2131	3,5	0,2821	6,0	0,9848
26 juni 2025 08:14:13	5,5	0,4693	5,0	0,8014	6,0	2,2899
26 juni 2025 08:15:13			2,0	0,2896	6,0	0,9318
26 juni 2025 08:15:55	5,5	0,3897	4,5	0,3092	7,0	1,0689
26 juni 2025 08:15:57	6,0	0,3537	4,5	0,3235	6,0	1,4436
26 juni 2025 08:15:59	6,0	0,3469	4,5	0,3122	6,0	1,3266
26 juni 2025 08:17:35	6,0	0,2709	5,0	0,3519	6,0	1,3032
26 juni 2025 08:18:47	2,0	0,2788	5,0	0,3906	6,5	1,4192
26 juni 2025 08:18:51			5,0	0,3170	7,0	1,0912
26 juni 2025 10:20:49	11,5	0,2746	12,0	0,5221	10,5	1,3858
26 juni 2025 10:20:51	10,5	0,3397	11,5	0,5092	10,0	1,3406
26 juni 2025 13:36:15			11,0	0,3686	7,0	1,0282
26 juni 2025 13:36:17	11,5	0,3122	11,0	0,3723	11,0	1,3776
26 juni 2025 15:12:07			5,5	0,3344	6,5	1,0166
26 juni 2025 15:13:47			5,0	0,2444	7,5	1,3083
26 juni 2025 15:14:47			5,0	0,2302	7,0	0,9664

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

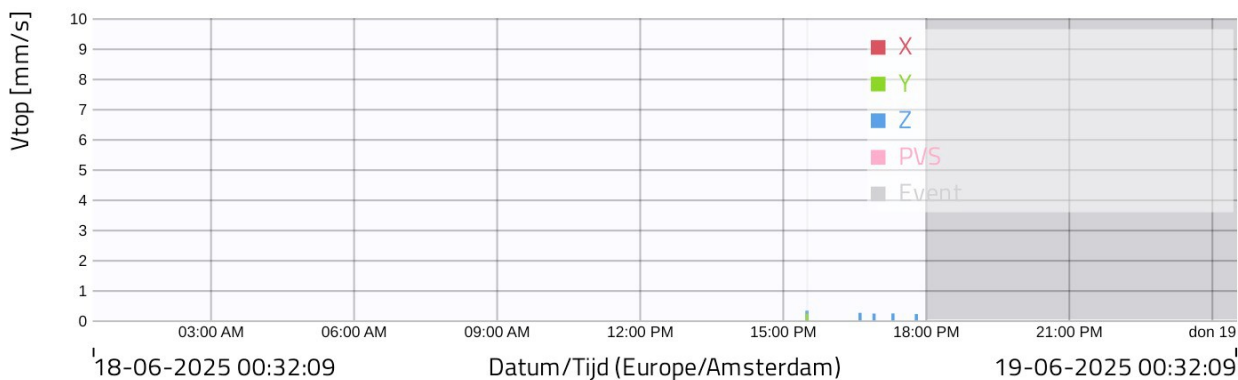

Grootste trillingssnelheid/frequentie

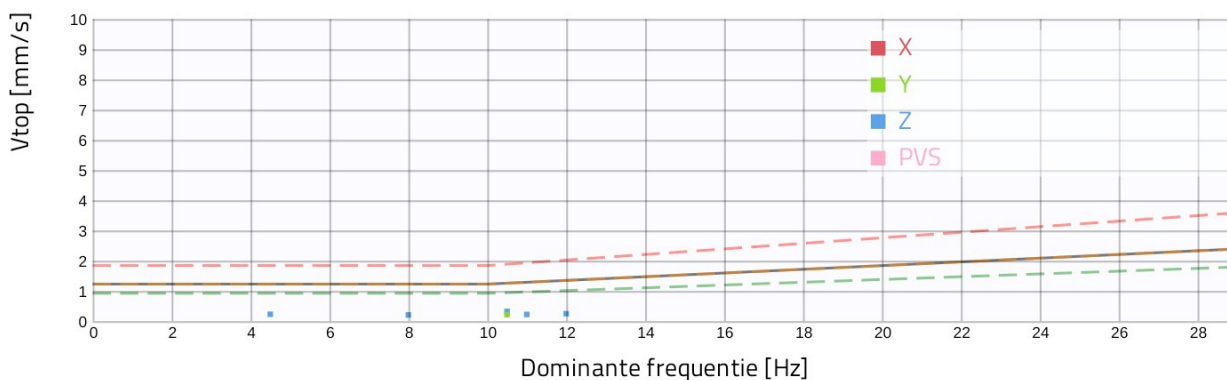

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
18-06-2025 15:30:57	y	10.5	0.2150	2.5
18-06-2025 17:19:09	z	4.5	0.2272	18.5
19-06-2025 15:18:15	x	10	0.2001	16.3
19-06-2025 07:30:23	y	8.5	0.4065	33.2
19-06-2025 15:18:15	z	10	0.8371	68.3

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
18-06-2025 17:19:09	x			
18-06-2025 17:19:09	y			
18-06-2025 17:19:09	z	4.5	0.2272	18.5
18-06-2025 16:37:43	x			
18-06-2025 16:37:43	y			
18-06-2025 16:37:43	z	12	0.2468	18.3
18-06-2025 16:57:43	x			
18-06-2025 16:57:43	y			
18-06-2025 16:57:43	z	11	0.2221	17.3
18-06-2025 16:55:21	x			
18-06-2025 16:55:21	y			
18-06-2025 16:55:21	z	1	0.2115	17.3
18-06-2025 17:48:35	x			
18-06-2025 17:48:35	y			
18-06-2025 17:48:35	z	8	0.2041	16.7
18-06-2025 15:30:57	x			
18-06-2025 15:30:57	y	10.5	0.2150	2.5
18-06-2025 15:30:57	z	10.5	0.3197	3.8

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

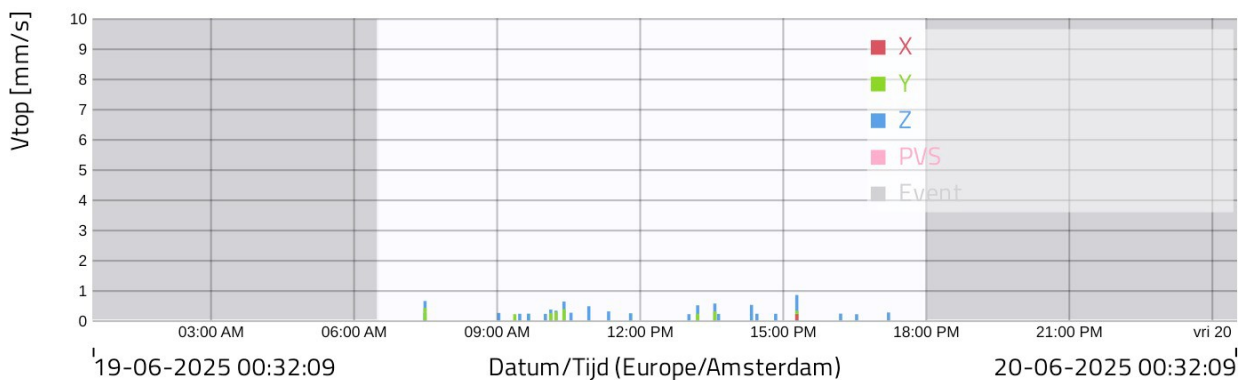

Grootste trillingssnelheid/frequentie

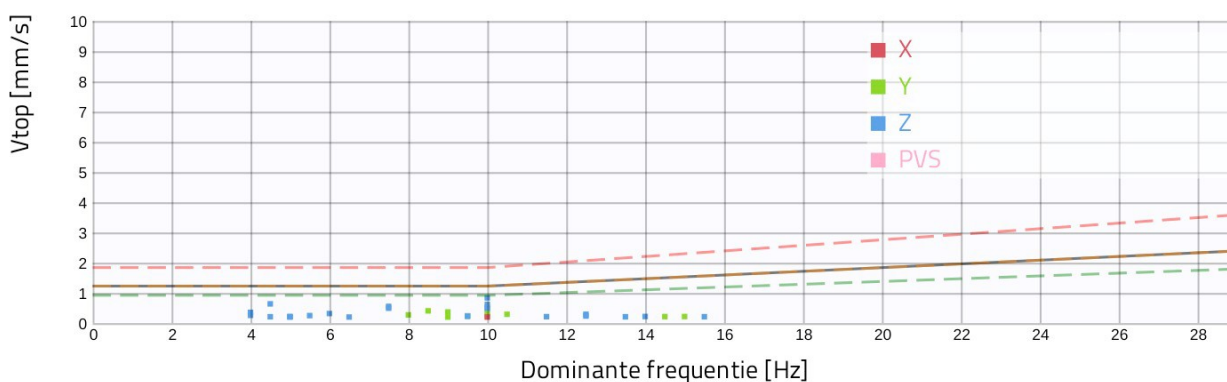

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
19-06-2025 15:18:15	x	10	0.2001	16.3
19-06-2025 07:30:23	y	8.5	0.4065	33.2
19-06-2025 15:18:15	z	10	0.8371	68.3
20-06-2025 16:53:43	y	11	0.5480	42.6
20-06-2025 16:53:43	z	10.5	0.8074	64.3

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
19-06-2025 15:18:15	x	10	0.2001	16.3
19-06-2025 15:18:15	y	10	0.3165	25.8
19-06-2025 15:18:15	z	10	0.8371	68.3
19-06-2025 15:18:13	x			
19-06-2025 15:18:13	y	9.5	0.2733	22.3
19-06-2025 15:18:13	z	10.5	0.7450	59.3
19-06-2025 07:30:23	x			
19-06-2025 07:30:23	y	8.5	0.4065	33.2
19-06-2025 07:30:23	z	4.5	0.6376	52.0
19-06-2025 10:25:17	x			
19-06-2025 10:25:17	y	9	0.3691	30.1
19-06-2025 10:25:17	z	10	0.6190	50.5
19-06-2025 13:37:59	x			
19-06-2025 13:37:59	y	8.5	0.2394	19.5
19-06-2025 13:37:59	z	7.5	0.5532	45.1
19-06-2025 14:21:17	x			
19-06-2025 14:21:17	y			
19-06-2025 14:21:17	z	10	0.5100	41.6
19-06-2025 07:30:21	x			
19-06-2025 07:30:21	y	10	0.2144	17.5
19-06-2025 07:30:21	z	5	0.5009	40.9
19-06-2025 13:13:27	x			
19-06-2025 13:13:27	y	14.5	0.2158	14.4
19-06-2025 13:13:27	z	7.5	0.4952	40.4
19-06-2025 10:56:27	x			
19-06-2025 10:56:27	y			
19-06-2025 10:56:27	z	10	0.4648	37.9
19-06-2025 15:18:17	x			
19-06-2025 15:18:17	y	10	0.2745	22.4
19-06-2025 15:18:17	z	4.5	0.4602	37.6
19-06-2025 14:21:09	x			
19-06-2025 14:21:09	y			
19-06-2025 14:21:09	z	10	0.4052	33.1
19-06-2025 10:25:15	x			
19-06-2025 10:25:15	y	5	0.2070	16.9
19-06-2025 10:25:15	z	5.5	0.4046	33.0
19-06-2025 13:39:33	x			
19-06-2025 13:39:33	y			
19-06-2025 13:39:33	z	7.5	0.3982	32.5

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
19-06-2025 15:18:19	x			
19-06-2025 15:18:19	y			
19-06-2025 15:18:19	z	4.5	0.3952	32.2
19-06-2025 10:25:19	x			
19-06-2025 10:25:19	y			
19-06-2025 10:25:19	z	8.5	0.3656	29.8
19-06-2025 10:08:35	x			
19-06-2025 10:08:35	y			
19-06-2025 10:08:35	z	4	0.3561	29.1
19-06-2025 10:08:31	x			
19-06-2025 10:08:31	y			
19-06-2025 10:08:31	z	4	0.3458	28.2
19-06-2025 13:39:35	x			
19-06-2025 13:39:35	y	10.5	0.2920	23.2
19-06-2025 13:39:35	z	4.5	0.3318	27.1
19-06-2025 10:20:33	x			
19-06-2025 10:20:33	y	10.5	0.2638	21.0
19-06-2025 10:20:33	z	6	0.3175	25.9
19-06-2025 13:37:55	x			
19-06-2025 13:37:55	y			
19-06-2025 13:37:55	z	11	0.3293	25.6

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

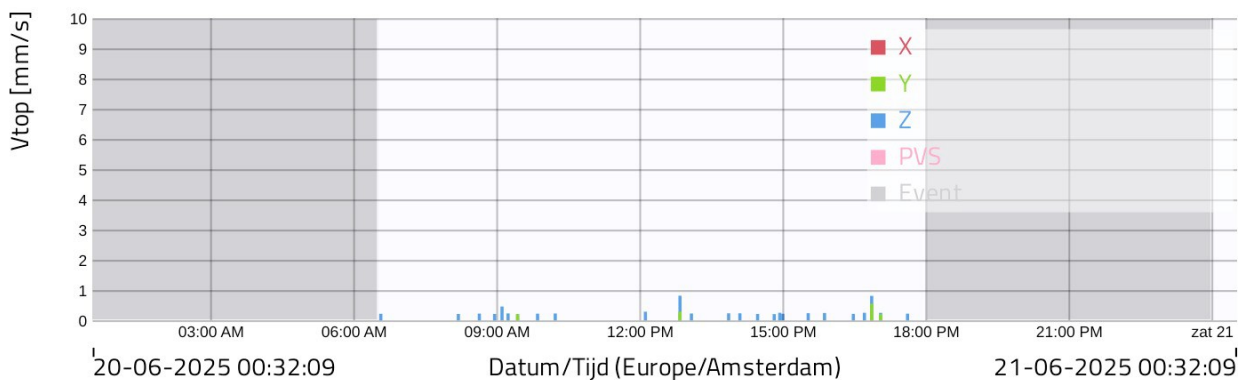

Grootste trillingssnelheid/frequentie

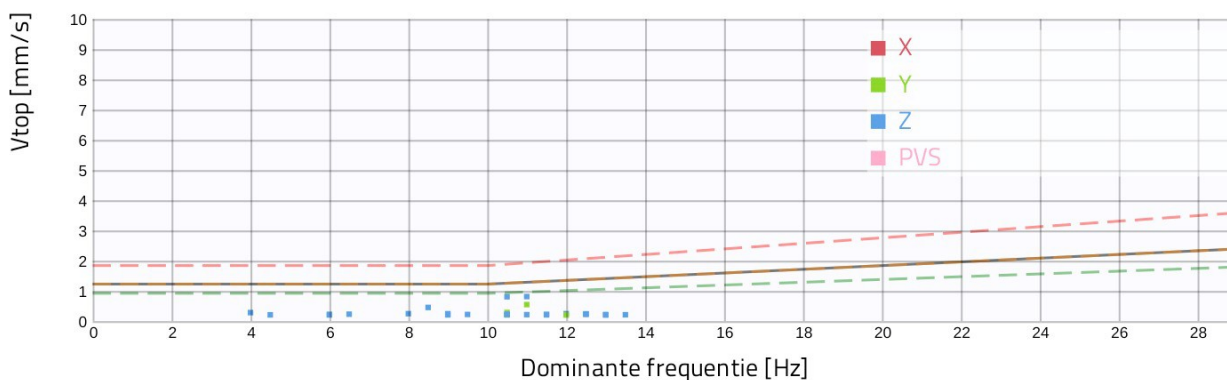

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
20-06-2025 16:53:43	y	11	0.5480	42.6
20-06-2025 16:53:43	z	10.5	0.8074	64.3
21-06-2025 07:47:29	y	3.5	0.2312	18.9
21-06-2025 07:38:43	z	4.5	0.6670	54.4

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
20-06-2025 16:53:43	x			
20-06-2025 16:53:43	y	11	0.5480	42.6
20-06-2025 16:53:43	z	10.5	0.8074	64.3
20-06-2025 12:51:15	x			
20-06-2025 12:51:15	y	11	0.2323	18.1
20-06-2025 12:51:15	z	11	0.8128	63.2
20-06-2025 16:53:45	x			
20-06-2025 16:53:45	y	11	0.5108	39.7
20-06-2025 16:53:45	z	7	0.6034	49.2
20-06-2025 12:51:17	x			
20-06-2025 12:51:17	y	10.5	0.2852	22.7
20-06-2025 12:51:17	z	11	0.5808	45.1
20-06-2025 16:53:41	x			
20-06-2025 16:53:41	y			
20-06-2025 16:53:41	z	10.5	0.5014	39.9
20-06-2025 09:07:23	x			
20-06-2025 09:07:23	y			
20-06-2025 09:07:23	z	8.5	0.4542	37.1
20-06-2025 09:07:21	x			
20-06-2025 09:07:21	y			
20-06-2025 09:07:21	z	7	0.4411	36.0
20-06-2025 16:53:47	x			
20-06-2025 16:53:47	y			
20-06-2025 16:53:47	z	5.5	0.4013	32.7
20-06-2025 16:53:49	x			
20-06-2025 16:53:49	y			
20-06-2025 16:53:49	z	5.5	0.3805	31.0
20-06-2025 16:53:39	x			
20-06-2025 16:53:39	y			
20-06-2025 16:53:39	z	10.5	0.3557	28.3
20-06-2025 12:51:19	x			
20-06-2025 12:51:19	y			
20-06-2025 12:51:19	z	5	0.3288	26.8
20-06-2025 12:13:31	x			
20-06-2025 12:13:31	y			
20-06-2025 12:13:31	z	4	0.2830	23.1
20-06-2025 12:51:21	x			
20-06-2025 12:51:21	y			
20-06-2025 12:51:21	z	5.5	0.2823	23.0

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
20-06-2025 12:51:23	x			
20-06-2025 12:51:23	y			
20-06-2025 12:51:23	z	5	0.2721	22.2
20-06-2025 14:56:47	x			
20-06-2025 14:56:47	y			
20-06-2025 14:56:47	z	8	0.2478	20.2
20-06-2025 17:03:41	x			
20-06-2025 17:03:41	y	12	0.2024	15.0
20-06-2025 17:03:41	z	9	0.2457	20.0
20-06-2025 14:56:49	x			
20-06-2025 14:56:49	y			
20-06-2025 14:56:49	z	7	0.2418	19.7
20-06-2025 13:52:21	x			
20-06-2025 13:52:21	y			
20-06-2025 13:52:21	z	6.5	0.2306	18.8
20-06-2025 09:07:19	x			
20-06-2025 09:07:19	y			
20-06-2025 09:07:19	z	5	0.2275	18.6
20-06-2025 16:43:13	x			
20-06-2025 16:43:13	y			
20-06-2025 16:43:13	z	12	0.2489	18.5

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

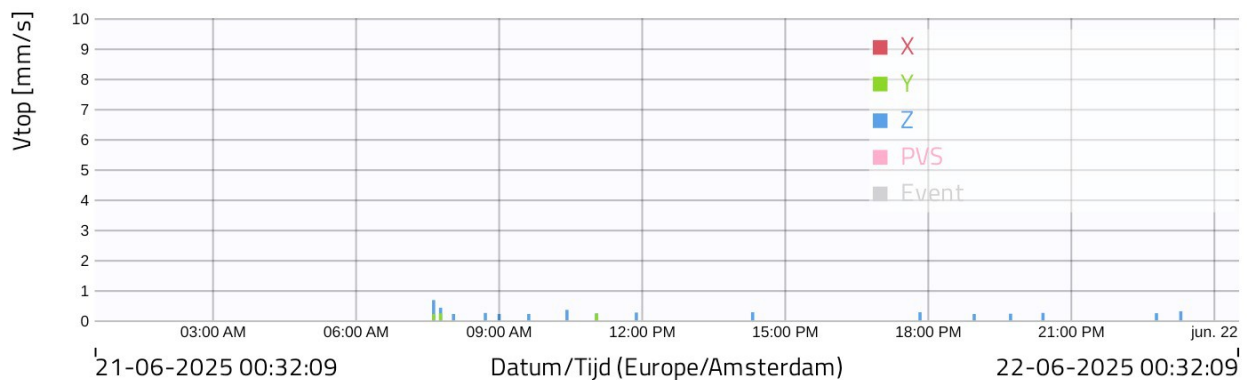

Grootste trillingssnelheid/frequentie

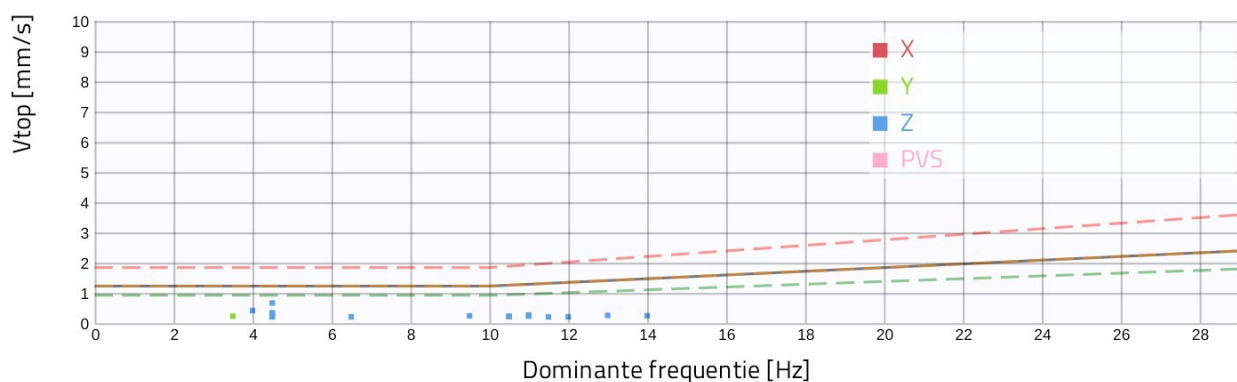

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
21-06-2025 07:47:29	y	3.5	0.2312	18.9
21-06-2025 07:38:43	z	4.5	0.6670	54.4
22-06-2025 10:19:57	y	11	0.2357	18.3
22-06-2025 18:37:23	z	9.5	0.2353	19.2

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
21-06-2025 07:38:43	x			
21-06-2025 07:38:43	y	4.5	0.2051	16.7
21-06-2025 07:38:43	z	4.5	0.6670	54.4
21-06-2025 07:47:27	x			
21-06-2025 07:47:27	y			
21-06-2025 07:47:27	z	4	0.4145	33.8
21-06-2025 10:26:29	x			
21-06-2025 10:26:29	y			
21-06-2025 10:26:29	z	4.5	0.3438	28.1
21-06-2025 10:26:27	x			
21-06-2025 10:26:27	y			
21-06-2025 10:26:27	z	5	0.3141	25.6
21-06-2025 23:18:45	x			
21-06-2025 23:18:45	y			
21-06-2025 23:18:45	z	4.5	0.2978	24.3
21-06-2025 23:18:47	x			
21-06-2025 23:18:47	y			
21-06-2025 23:18:47	z	4.5	0.2668	21.8
21-06-2025 07:47:29	x			
21-06-2025 07:47:29	y	3.5	0.2312	18.9
21-06-2025 07:47:29	z	3.5	0.2617	21.4
21-06-2025 14:20:05	x			
21-06-2025 14:20:05	y			
21-06-2025 14:20:05	z	11	0.2662	20.7
21-06-2025 17:50:39	x			
21-06-2025 17:50:39	y			
21-06-2025 17:50:39	z	11	0.2656	20.6
21-06-2025 07:38:41	x			
21-06-2025 07:38:41	y			
21-06-2025 07:38:41	z	5	0.2506	20.5
21-06-2025 08:43:45	x			
21-06-2025 08:43:45	y			
21-06-2025 08:43:45	z	9.5	0.2424	19.8
21-06-2025 22:48:13	x			
21-06-2025 22:48:13	y			
21-06-2025 22:48:13	z	11	0.2341	18.2
21-06-2025 11:53:45	x			
21-06-2025 11:53:45	y			
21-06-2025 11:53:45	z	13	0.2555	18.1

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
21-06-2025 11:03:41	x			
21-06-2025 11:03:41	y	10.5	0.2201	17.5
21-06-2025 11:03:41	z	10.5	0.2271	18.1
21-06-2025 23:18:49	x			
21-06-2025 23:18:49	y			
21-06-2025 23:18:49	z	5	0.2113	17.2
21-06-2025 19:44:39	x			
21-06-2025 19:44:39	y			
21-06-2025 19:44:39	z	10.5	0.2158	17.2
21-06-2025 09:38:21	x			
21-06-2025 09:38:21	y			
21-06-2025 09:38:21	z	4.5	0.2098	17.1
21-06-2025 08:43:47	x			
21-06-2025 08:43:47	y			
21-06-2025 08:43:47	z	9.5	0.2095	17.1
21-06-2025 09:01:07	x			
21-06-2025 09:01:07	y			
21-06-2025 09:01:07	z	6.5	0.2089	17.0
21-06-2025 20:25:27	x			
21-06-2025 20:25:27	y			
21-06-2025 20:25:27	z	14	0.2447	16.6

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

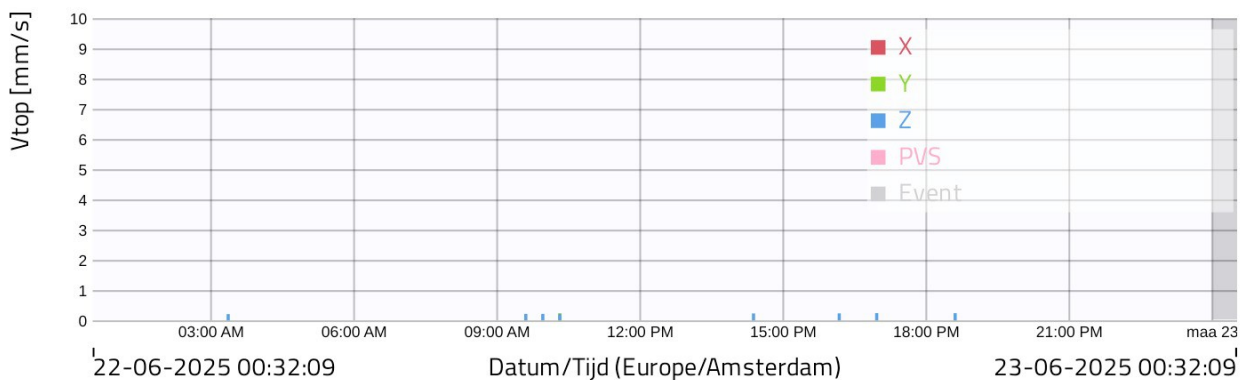

Grootste trillingssnelheid/frequentie

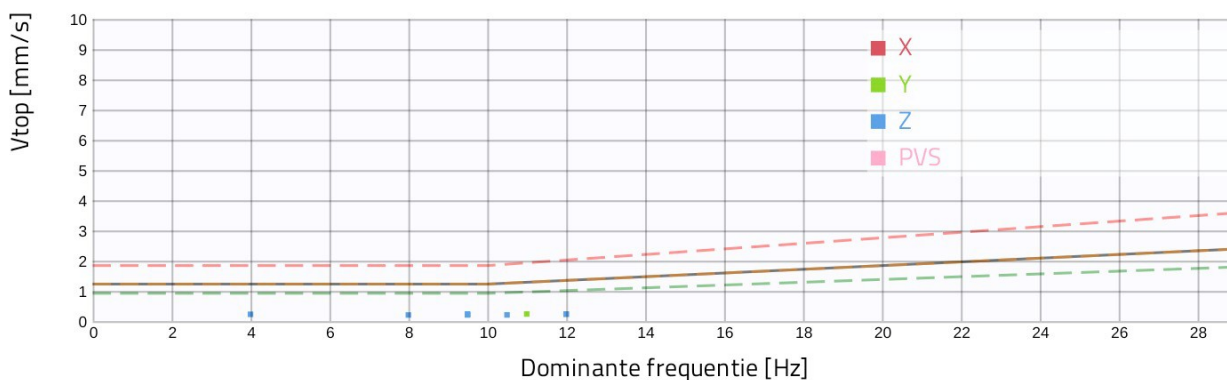

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
22-06-2025 10:19:57	y	11	0.2357	18.3
22-06-2025 18:37:23	z	9.5	0.2353	19.2
23-06-2025 07:49:29	x	2.5	0.2330	19.0
23-06-2025 07:49:11	y	7	0.5486	44.8
23-06-2025 07:49:09	z	4.5	1.5156	123.7

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
22-06-2025 18:37:23	x			
22-06-2025 18:37:23	y			
22-06-2025 18:37:23	z	9.5	0.2353	19.2
22-06-2025 14:23:43	x			
22-06-2025 14:23:43	y			
22-06-2025 14:23:43	z	4	0.2266	18.5
22-06-2025 10:19:57	x			
22-06-2025 10:19:57	y	11	0.2357	18.3
22-06-2025 10:19:57	z	10.5	0.2070	16.5
22-06-2025 16:58:41	x			
22-06-2025 16:58:41	y			
22-06-2025 16:58:41	z	12	0.2367	17.6
22-06-2025 09:37:11	x			
22-06-2025 09:37:11	y			
22-06-2025 09:37:11	z	9.5	0.2111	17.2
22-06-2025 09:58:33	x			
22-06-2025 09:58:33	y			
22-06-2025 09:58:33	z	9.5	0.2106	17.2
22-06-2025 14:23:41	x			
22-06-2025 14:23:41	y			
22-06-2025 14:23:41	z	4.5	0.2104	17.2
22-06-2025 16:11:33	x			
22-06-2025 16:11:33	y			
22-06-2025 16:11:33	z	12	0.2280	16.9
22-06-2025 03:22:39	x			
22-06-2025 03:22:39	y			
22-06-2025 03:22:39	z	8	0.2035	16.6

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	4
 Interventiewaarde	100%	3
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd

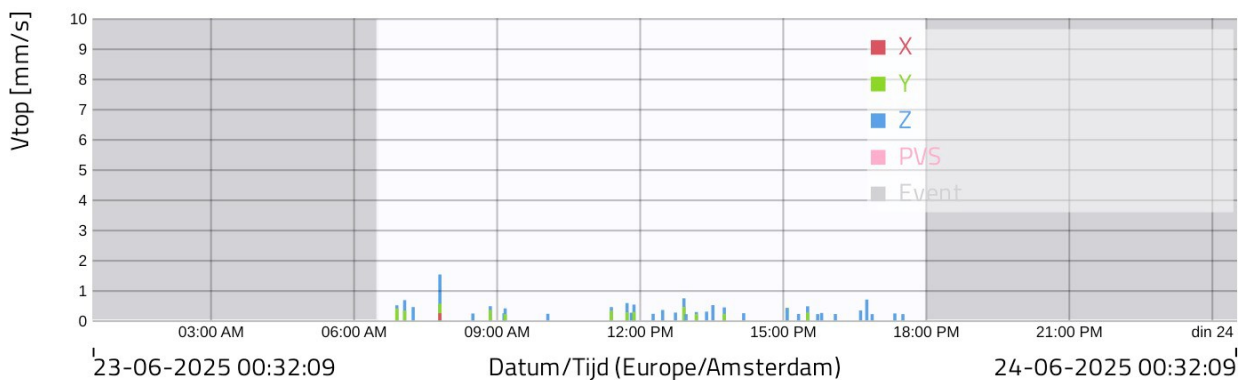

Grootste trillingssnelheid/frequentie

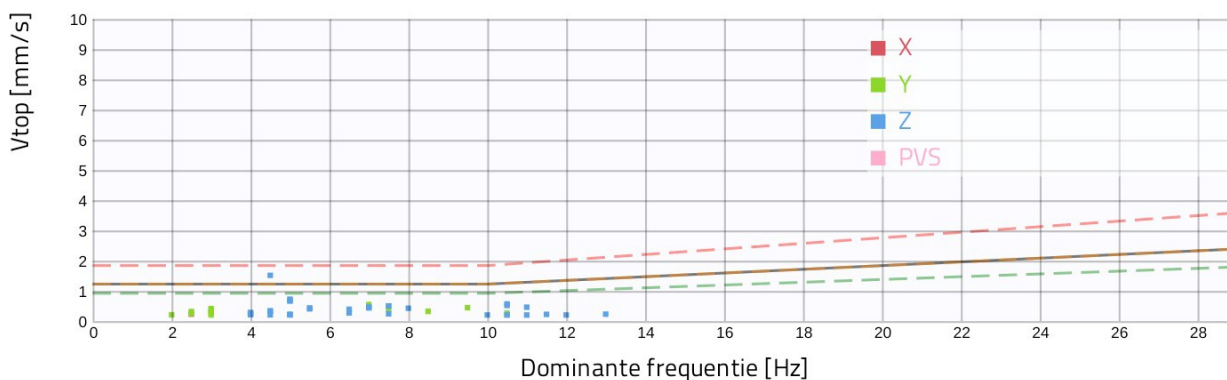

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
23-06-2025 07:49:29	x	2.5	0.2330	19.0
23-06-2025 07:49:11	y	7	0.5486	44.8
23-06-2025 07:49:09	z	4.5	1.5156	123.7
24-06-2025 12:08:53	y	8	0.5926	48.4
24-06-2025 12:08:53	z	13	0.8345	59.2

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
23-06-2025 07:49:09	x			
23-06-2025 07:49:09	y	6.5	0.3757	30.7
23-06-2025 07:49:09	z	4.5	1.5156	123.7
23-06-2025 07:49:07	x			
23-06-2025 07:49:07	y	5.5	0.2599	21.2
23-06-2025 07:49:07	z	4.5	1.4629	119.4
23-06-2025 07:49:11	x			
23-06-2025 07:49:11	y	7	0.5486	44.8
23-06-2025 07:49:11	z	4.5	1.3864	113.1
23-06-2025 07:49:13	x			
23-06-2025 07:49:13	y	4	0.2838	23.2
23-06-2025 07:49:13	z	4.5	0.9550	77.9
23-06-2025 07:49:03	x			
23-06-2025 07:49:03	y			
23-06-2025 07:49:03	z	5.5	0.8638	70.5
23-06-2025 12:56:13	x			
23-06-2025 12:56:13	y	9.5	0.4465	36.4
23-06-2025 12:56:13	z	5	0.7269	59.3
23-06-2025 16:49:17	x			
23-06-2025 16:49:17	y			
23-06-2025 16:49:17	z	5	0.6835	55.8
23-06-2025 07:49:05	x			
23-06-2025 07:49:05	y			
23-06-2025 07:49:05	z	5	0.6679	54.5
23-06-2025 07:04:49	x			
23-06-2025 07:04:49	y	8.5	0.3223	26.3
23-06-2025 07:04:49	z	5	0.6657	54.3
23-06-2025 07:49:15	x			
23-06-2025 07:49:15	y	4.5	0.2736	22.3
23-06-2025 07:49:15	z	4.5	0.6343	51.8
23-06-2025 07:49:17	x			
23-06-2025 07:49:17	y	4.5	0.2036	16.6
23-06-2025 07:49:17	z	4.5	0.5668	46.3
23-06-2025 11:44:37	x			
23-06-2025 11:44:37	y	10.5	0.2641	21.0
23-06-2025 11:44:37	z	10.5	0.5704	45.4
23-06-2025 12:56:11	x			
23-06-2025 12:56:11	y	10.5	0.2391	19.0
23-06-2025 12:56:11	z	10.5	0.5488	43.7

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
23-06-2025 11:44:35	x			
23-06-2025 11:44:35	y	10.5	0.2553	20.3
23-06-2025 11:44:35	z	10.5	0.5255	41.8
23-06-2025 16:49:19	x			
23-06-2025 16:49:19	y			
23-06-2025 16:49:19	z	6	0.5121	41.8
23-06-2025 11:53:25	x			
23-06-2025 11:53:25	y	10.5	0.2304	18.3
23-06-2025 11:53:25	z	10.5	0.5186	41.3
23-06-2025 13:32:39	x			
23-06-2025 13:32:39	y			
23-06-2025 13:32:39	z	7.5	0.5021	41.0
23-06-2025 06:54:59	x			
23-06-2025 06:54:59	y	7.5	0.3899	31.8
23-06-2025 06:54:59	z	7.5	0.4949	40.4
23-06-2025 11:53:27	x			
23-06-2025 11:53:27	y	3	0.2762	22.5
23-06-2025 11:53:27	z	5.5	0.4802	39.2
23-06-2025 07:04:47	x			
23-06-2025 07:04:47	y			
23-06-2025 07:04:47	z	5.5	0.4728	38.6

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
23 juni 2025 07:49:07			5,5	0,2599	4,5	1,4629
23 juni 2025 07:49:09			6,5	0,3757	4,5	1,5156
23 juni 2025 07:49:11			7,0	0,5486	4,5	1,3864
23 juni 2025 07:49:13			4,0	0,2838	4,5	0,9550

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

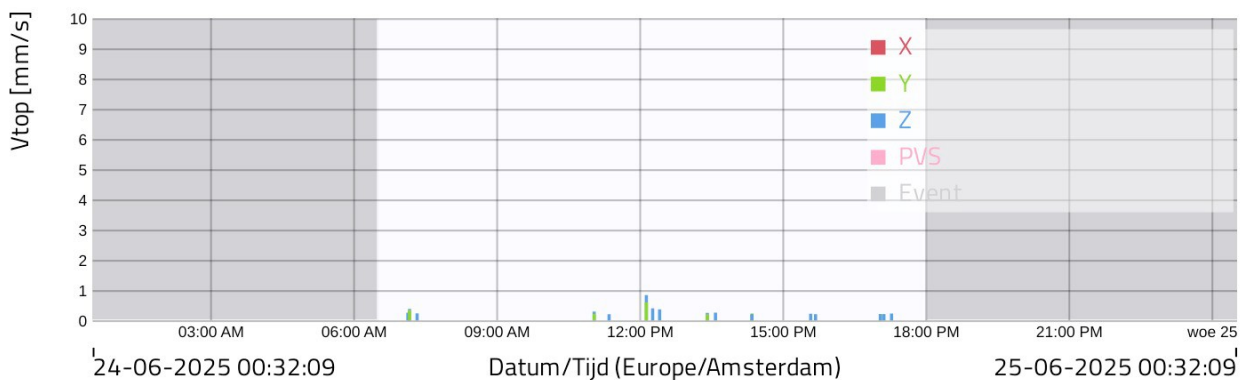

Grootste trillingssnelheid/frequentie

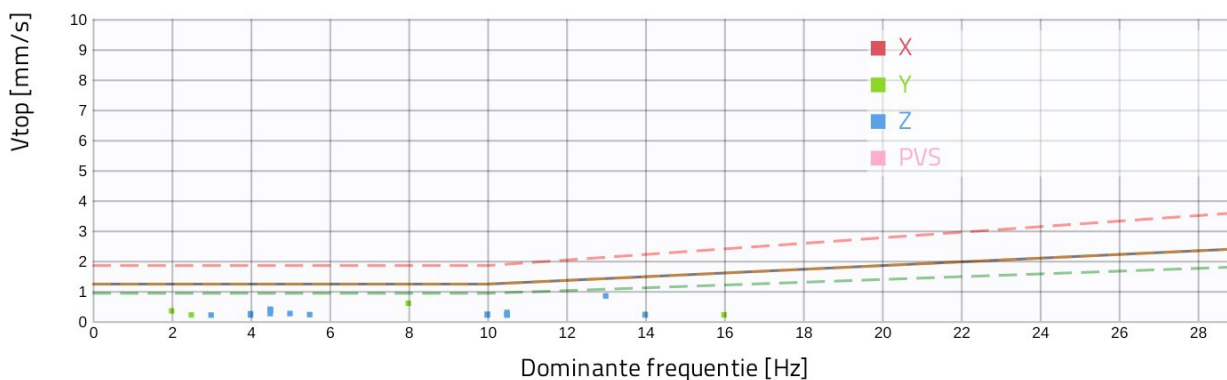

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
24-06-2025 12:08:53	y	8	0.5926	48.4
24-06-2025 12:08:53	z	13	0.8345	59.2
25-06-2025 09:09:35	y	10.5	0.6381	50.8
25-06-2025 09:09:35	z	10.5	1.4266	113.6

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
24-06-2025 12:08:53	x			
24-06-2025 12:08:53	y	8	0.5926	48.4
24-06-2025 12:08:53	z	13	0.8345	59.2
24-06-2025 12:08:51	x			
24-06-2025 12:08:51	y	13	0.2382	16.9
24-06-2025 12:08:51	z	13	0.6929	49.2
24-06-2025 12:16:47	x			
24-06-2025 12:16:47	y			
24-06-2025 12:16:47	z	4.5	0.3944	32.2
24-06-2025 07:12:09	x			
24-06-2025 07:12:09	y	2	0.3390	27.7
24-06-2025 07:12:09	z	4.5	0.3766	30.7
24-06-2025 12:25:33	x			
24-06-2025 12:25:33	y			
24-06-2025 12:25:33	z	4.5	0.3603	29.4
24-06-2025 12:08:57	x			
24-06-2025 12:08:57	y			
24-06-2025 12:08:57	z	6	0.3015	24.6
24-06-2025 12:08:55	x			
24-06-2025 12:08:55	y	8	0.2140	17.5
24-06-2025 12:08:55	z	8	0.2898	23.7
24-06-2025 11:03:13	x			
24-06-2025 11:03:13	y			
24-06-2025 11:03:13	z	10.5	0.2880	22.9
24-06-2025 07:10:55	x			
24-06-2025 07:10:55	y			
24-06-2025 07:10:55	z	3	0.2756	22.5
24-06-2025 07:12:17	x			
24-06-2025 07:12:17	y			
24-06-2025 07:12:17	z	7.5	0.2722	22.2
24-06-2025 12:08:49	x			
24-06-2025 12:08:49	y			
24-06-2025 12:08:49	z	9	0.2683	21.9
24-06-2025 07:12:11	x			
24-06-2025 07:12:11	y			
24-06-2025 07:12:11	z	8	0.2655	21.7
24-06-2025 13:35:51	x			
24-06-2025 13:35:51	y			
24-06-2025 13:35:51	z	5	0.2516	20.5

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
24-06-2025 07:08:49	x			
24-06-2025 07:08:49	y			
24-06-2025 07:08:49	z	4.5	0.2494	20.3
24-06-2025 13:25:33	x			
24-06-2025 13:25:33	y	2.5	0.2058	16.8
24-06-2025 13:25:33	z	4	0.2438	19.9
24-06-2025 07:12:07	x			
24-06-2025 07:12:07	y			
24-06-2025 07:12:07	z	5	0.2319	18.9
24-06-2025 07:20:23	x			
24-06-2025 07:20:23	y			
24-06-2025 07:20:23	z	10	0.2295	18.7
24-06-2025 17:17:21	x			
24-06-2025 17:17:21	y			
24-06-2025 17:17:21	z	10.5	0.2220	17.7
24-06-2025 15:35:37	x			
24-06-2025 15:35:37	y			
24-06-2025 15:35:37	z	5.5	0.2161	17.6
24-06-2025 13:25:41	x			
24-06-2025 13:25:41	y			
24-06-2025 13:25:41	z	3.5	0.2113	17.2

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	1
 Interventiewaarde	100%	1
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd

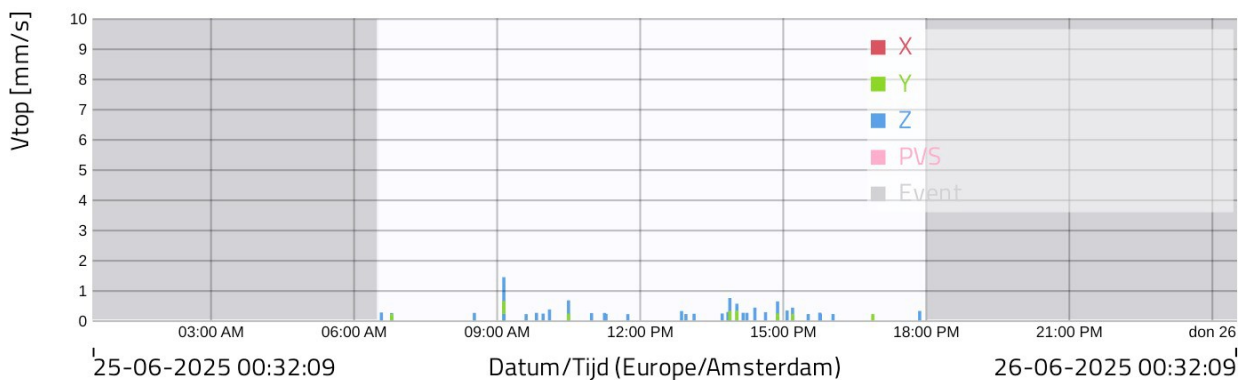

Grootste trillingssnelheid/frequentie

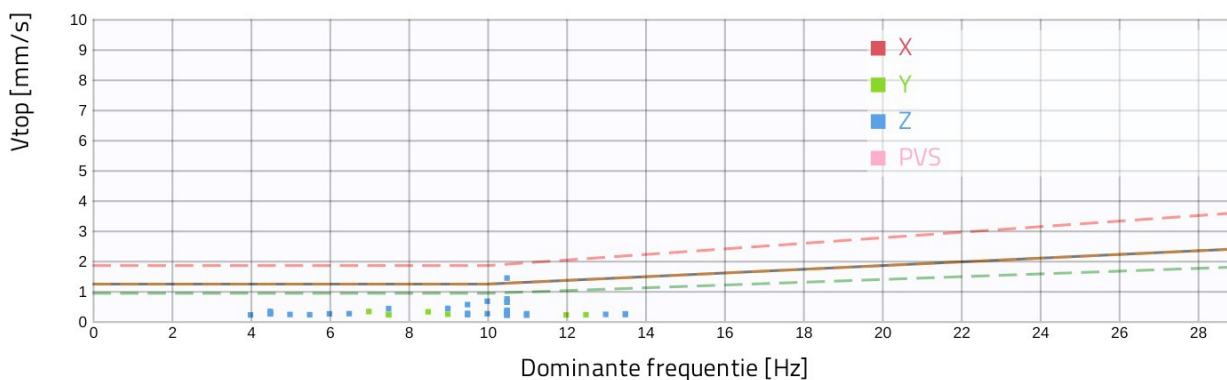

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
25-06-2025 09:09:35	y	10.5	0.6381	50.8
25-06-2025 09:09:35	z	10.5	1.4266	113.6
26-06-2025 07:45:59	x	5	0.7143	58.3
26-06-2025 07:45:59	y	4.5	1.7026	138.9
26-06-2025 07:45:59	z	4.5	2.6120	213.1

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
25-06-2025 09:09:35	x			
25-06-2025 09:09:35	y	10.5	0.6381	50.8
25-06-2025 09:09:35	z	10.5	1.4266	113.6
25-06-2025 13:59:35	x			
25-06-2025 13:59:35	y	8.5	0.3100	25.3
25-06-2025 13:59:35	z	10.5	0.7368	58.7
25-06-2025 10:30:57	x			
25-06-2025 10:30:57	y	7.5	0.2223	18.1
25-06-2025 10:30:57	z	10	0.6597	53.8
25-06-2025 14:56:53	x			
25-06-2025 14:56:53	y			
25-06-2025 14:56:53	z	10.5	0.6253	49.8
25-06-2025 09:09:33	x			
25-06-2025 09:09:33	y	11	0.3172	24.6
25-06-2025 09:09:33	z	11	0.6246	48.5
25-06-2025 14:56:55	x			
25-06-2025 14:56:55	y	9	0.2293	18.7
25-06-2025 14:56:55	z	9.5	0.5933	48.4
25-06-2025 14:02:49	x			
25-06-2025 14:02:49	y	8	0.2818	23.0
25-06-2025 14:02:49	z	9.5	0.5483	44.7
25-06-2025 14:02:51	x			
25-06-2025 14:02:51	y	7	0.3180	26.0
25-06-2025 14:02:51	z	5	0.5273	43.0
25-06-2025 09:09:31	x			
25-06-2025 09:09:31	y	11	0.2217	17.2
25-06-2025 09:09:31	z	11.5	0.4834	36.7
25-06-2025 13:59:33	x			
25-06-2025 13:59:33	y			
25-06-2025 13:59:33	z	10.5	0.4484	35.7
25-06-2025 14:26:35	x			
25-06-2025 14:26:35	y			
25-06-2025 14:26:35	z	9	0.4198	34.3
25-06-2025 15:12:51	x			
25-06-2025 15:12:51	y	7.5	0.2108	17.2
25-06-2025 15:12:51	z	7.5	0.4162	34.0
25-06-2025 14:02:53	x			
25-06-2025 14:02:53	y			
25-06-2025 14:02:53	z	4.5	0.4151	33.9

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
25-06-2025 09:09:37	x			
25-06-2025 09:09:37	y	10.5	0.4168	33.2
25-06-2025 09:09:37	z	10.5	0.3096	24.6
25-06-2025 10:30:59	x			
25-06-2025 10:30:59	y			
25-06-2025 10:30:59	z	6.5	0.3910	31.9
25-06-2025 14:26:33	x			
25-06-2025 14:26:33	y			
25-06-2025 14:26:33	z	5	0.3892	31.8
25-06-2025 14:25:25	x			
25-06-2025 14:25:25	y			
25-06-2025 14:25:25	z	5	0.3798	31.0
25-06-2025 10:06:59	x			
25-06-2025 10:06:59	y			
25-06-2025 10:06:59	z	10.5	0.3580	28.5
25-06-2025 10:30:55	x			
25-06-2025 10:30:55	y			
25-06-2025 10:30:55	z	4	0.3428	28.0
25-06-2025 14:56:59	x			
25-06-2025 14:56:59	y			
25-06-2025 14:56:59	z	5	0.3254	26.6

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
25 juni 2025 09:09:35			10,5	0,6381	10,5	1,4266

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	22
 Interventiewaarde	100%	9
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	3

Grootste trillingssnelheid/tijd

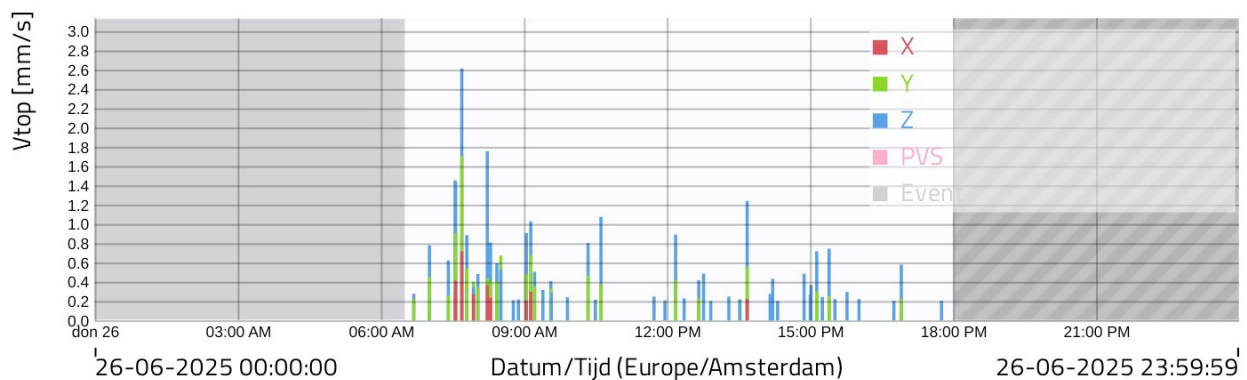

Grootste trillingssnelheid/frequentie

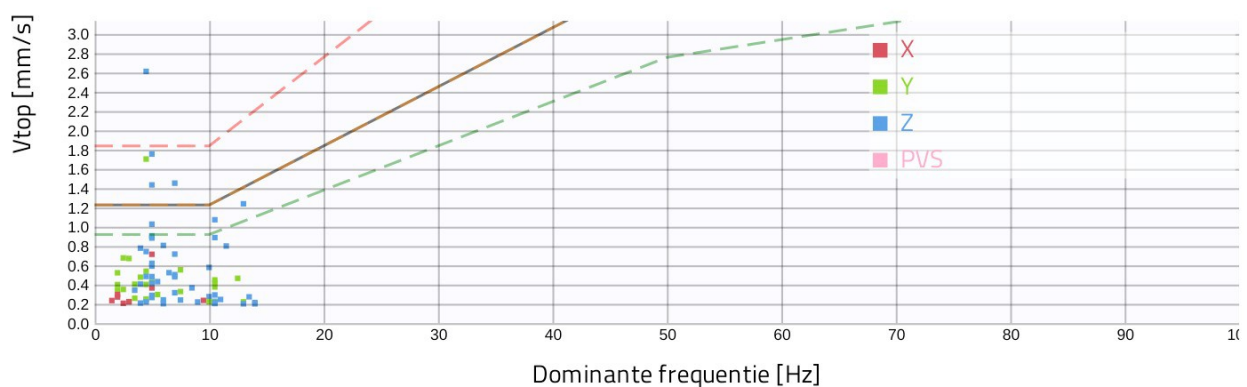

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
26-06-2025 07:45:59	x	5	0.7143	58.3
26-06-2025 07:45:59	y	4.5	1.7026	138.9
26-06-2025 07:45:59	z	4.5	2.6120	213.1

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
26-06-2025 07:45:59	x	5	0.7143	58.3
26-06-2025 07:45:59	y	4.5	1.7026	138.9
26-06-2025 07:45:59	z	4.5	2.6120	213.1
26-06-2025 07:46:17	x	5	0.6617	54.0
26-06-2025 07:46:17	y	3.5	1.6785	137.0
26-06-2025 07:46:17	z	4.5	2.1648	176.6
26-06-2025 07:46:19	x	5	0.4889	39.9
26-06-2025 07:46:19	y	5.5	0.5409	44.1
26-06-2025 07:46:19	z	6.5	2.0752	169.3
26-06-2025 08:14:13	x	5	0.3654	29.8
26-06-2025 08:14:13	y	4	0.3201	26.1
26-06-2025 08:14:13	z	5	1.7538	143.1
26-06-2025 07:33:25	x	9.5	0.2360	19.3
26-06-2025 07:33:25	y	2	0.5225	42.6
26-06-2025 07:33:25	z	7	1.4522	118.5
26-06-2025 07:35:07	x	2.5	0.2530	20.6
26-06-2025 07:35:07	y	5.5	0.6994	57.1
26-06-2025 07:35:07	z	5	1.4342	117.0
26-06-2025 07:40:19	x	5	0.4097	33.4
26-06-2025 07:40:19	y	5	0.9023	73.6
26-06-2025 07:40:19	z	6.5	1.3876	113.2
26-06-2025 07:46:01	x	5	0.3306	27.0
26-06-2025 07:46:01	y	5.5	0.2780	22.7
26-06-2025 07:46:01	z	4.5	1.2407	101.2
26-06-2025 07:33:33	x			
26-06-2025 07:33:33	y	7	0.2787	22.7
26-06-2025 07:33:33	z	7	1.2371	100.9
26-06-2025 07:34:31	x	2.5	0.2399	19.6
26-06-2025 07:34:31	y	5.5	0.6369	52.0
26-06-2025 07:34:31	z	5	1.1837	96.6
26-06-2025 07:40:17	x	5	0.3585	29.3
26-06-2025 07:40:17	y	6.5	0.7693	62.8
26-06-2025 07:40:17	z	5	1.1233	91.7
26-06-2025 13:36:17	x			
26-06-2025 13:36:17	y	13	0.5300	37.6
26-06-2025 13:36:17	z	13	1.2380	87.8
26-06-2025 07:39:21	x	5	0.2118	17.3
26-06-2025 07:39:21	y	4	0.3468	28.3
26-06-2025 07:39:21	z	5	1.0477	85.5

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
26-06-2025 10:37:09	x			
26-06-2025 10:37:09	y	10.5	0.3756	29.9
26-06-2025 10:37:09	z	10.5	1.0726	85.4
26-06-2025 09:07:39	x			
26-06-2025 09:07:39	y	5	0.3769	30.8
26-06-2025 09:07:39	z	5	1.0267	83.8
26-06-2025 08:13:29	x			
26-06-2025 08:13:29	y			
26-06-2025 08:13:29	z	5.5	1.0063	82.1
26-06-2025 07:41:09	x	5.5	0.3299	26.9
26-06-2025 07:41:09	y	5.5	0.5929	48.4
26-06-2025 07:41:09	z	7.5	0.9915	80.9
26-06-2025 08:15:57	x	2.5	0.2345	19.1
26-06-2025 08:15:57	y	4.5	0.2821	23.0
26-06-2025 08:15:57	z	6.5	0.9845	80.3
26-06-2025 07:47:49	x	2	0.2032	16.6
26-06-2025 07:47:49	y	4	0.4628	37.8
26-06-2025 07:47:49	z	6.5	0.9805	80.0
26-06-2025 07:46:57	x	3	0.2142	17.5
26-06-2025 07:46:57	y	5	0.3962	32.3
26-06-2025 07:46:57	z	6.5	0.9710	79.2

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
26 juni 2025 07:33:25	9,5	0,2360	2,0	0,5225	7,0	1,4522
26 juni 2025 07:33:33			7,0	0,2787	7,0	1,2371
26 juni 2025 07:34:31	2,5	0,2399	5,5	0,6369	5,0	1,1837
26 juni 2025 07:35:07	2,5	0,2530	5,5	0,6994	5,0	1,4342
26 juni 2025 07:39:21	5,0	0,2118	4,0	0,3468	5,0	1,0477
26 juni 2025 07:40:17	5,0	0,3585	6,5	0,7693	5,0	1,1233
26 juni 2025 07:40:19	5,0	0,4097	5,0	0,9023	6,5	1,3876
26 juni 2025 07:41:09	5,5	0,3299	5,5	0,5929	7,5	0,9915
26 juni 2025 07:41:11	2,5	0,2663	4,0	0,4937	5,0	0,9226
26 juni 2025 07:41:13	5,0	0,2237			5,0	0,9605
26 juni 2025 07:45:59	5,0	0,7143	4,5	1,7026	4,5	2,6120
26 juni 2025 07:46:01	5,0	0,3306	5,5	0,2780	4,5	1,2407
26 juni 2025 07:46:17	5,0	0,6617	3,5	1,6785	4,5	2,1648
26 juni 2025 07:46:19	5,0	0,4889	5,5	0,5409	6,5	2,0752
26 juni 2025 07:46:57	3,0	0,2142	5,0	0,3962	6,5	0,9710
26 juni 2025 07:47:49	2,0	0,2032	4,0	0,4628	6,5	0,9805
26 juni 2025 08:13:29					5,5	1,0063
26 juni 2025 08:14:13	5,0	0,3654	4,0	0,3201	5,0	1,7538
26 juni 2025 08:15:57	2,5	0,2345	4,5	0,2821	6,5	0,9845
26 juni 2025 09:07:39			5,0	0,3769	5,0	1,0267
26 juni 2025 10:37:09			10,5	0,3756	10,5	1,0726
26 juni 2025 13:36:17			13,0	0,5300	13,0	1,2380

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

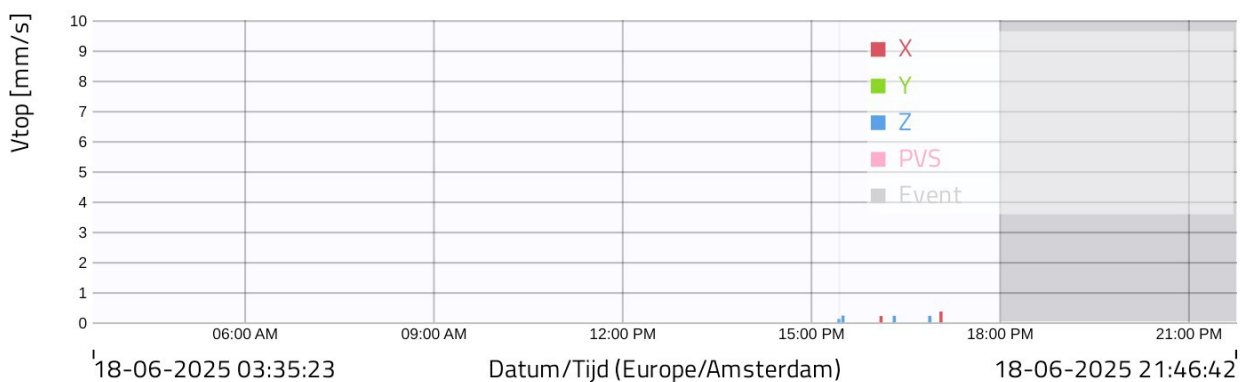

Grootste trillingssnelheid/frequentie

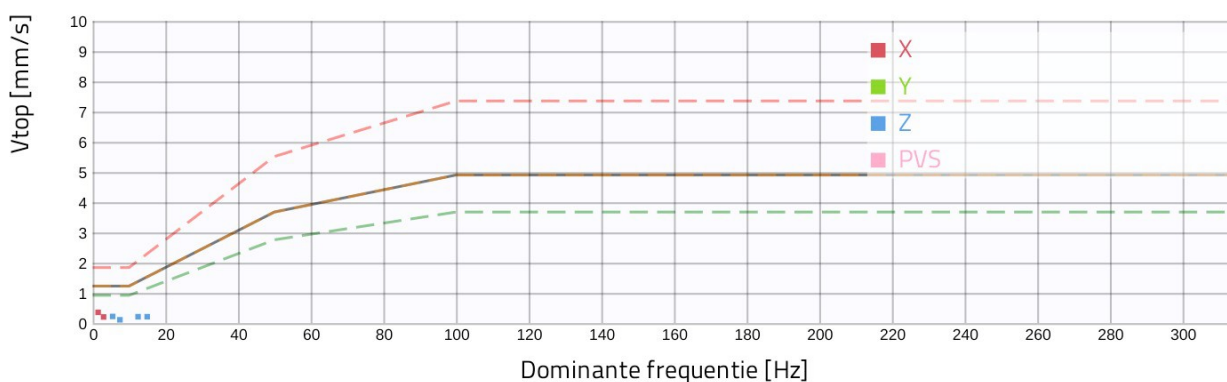

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
18-06-2025 17:04:21	x	1.5	0.3566	29.1
18-06-2025 15:30:55	z	5.5	0.2212	18.1

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
18-06-2025 17:04:21	x	1.5	0.3566	29.1
18-06-2025 17:04:21	y			
18-06-2025 17:04:21	z			
18-06-2025 15:30:55	x			
18-06-2025 15:30:55	y			
18-06-2025 15:30:55	z	5.5	0.2212	18.1
18-06-2025 16:07:11	x	3	0.2048	16.7
18-06-2025 16:07:11	y			
18-06-2025 16:07:11	z			
18-06-2025 16:53:41	x			
18-06-2025 16:53:41	y			
18-06-2025 16:53:41	z	12.5	0.2131	15.5
18-06-2025 16:19:49	x			
18-06-2025 16:19:49	y			
18-06-2025 16:19:49	z	15	0.2133	13.9
18-06-2025 15:27:01	x			
18-06-2025 15:27:01	y			
18-06-2025 15:27:01	z	7.5	0.1102	9.0

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

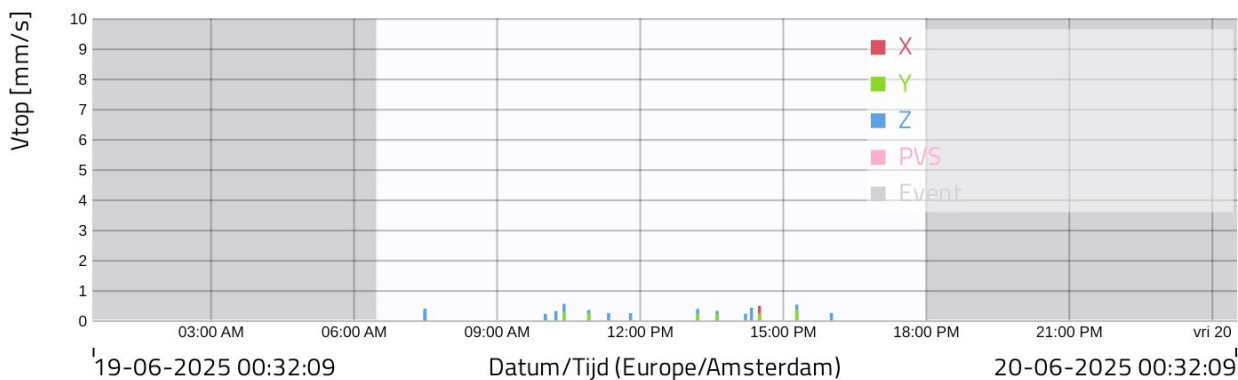

Grootste trillingssnelheid/frequentie

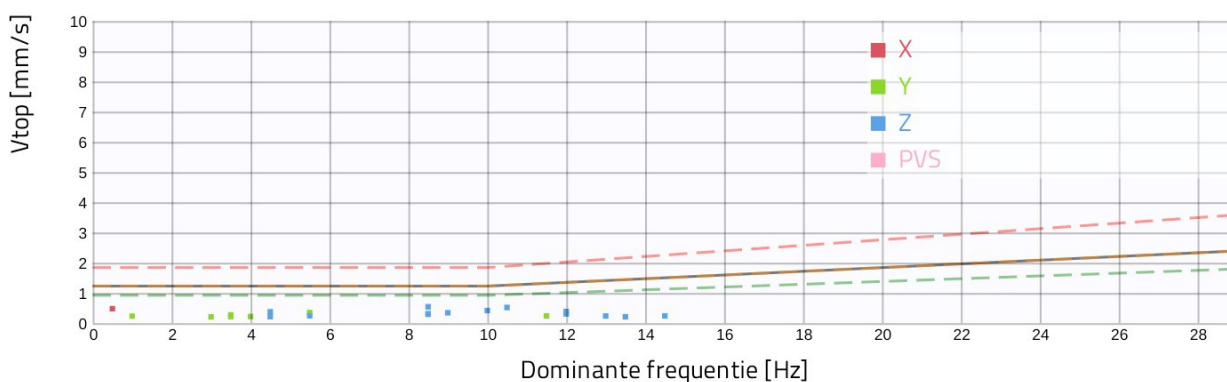

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
19-06-2025 14:31:11	x	0.5	0.4775	39.0
19-06-2025 15:18:11	y	5.5	0.3510	28.6
19-06-2025 10:25:17	z	8.5	0.5413	44.2
20-06-2025 12:17:17	x	1	0.2910	23.7
20-06-2025 16:53:41	y	10.5	0.2961	23.6
20-06-2025 16:53:41	z	9	0.4779	39.0

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
19-06-2025 10:25:17	x			
19-06-2025 10:25:17	y	3.5	0.2738	22.3
19-06-2025 10:25:17	z	8.5	0.5413	44.2
19-06-2025 15:18:11	x			
19-06-2025 15:18:11	y	5.5	0.3510	28.6
19-06-2025 15:18:11	z	10.5	0.5185	41.3
19-06-2025 14:31:11	x	0.5	0.4775	39.0
19-06-2025 14:31:11	y	1	0.2308	18.8
19-06-2025 14:31:11	z			
19-06-2025 14:21:09	x			
19-06-2025 14:21:09	y			
19-06-2025 14:21:09	z	10	0.4156	33.9
19-06-2025 13:13:27	x			
19-06-2025 13:13:27	y	3	0.2087	17.0
19-06-2025 13:13:27	z	4.5	0.3762	30.7
19-06-2025 15:18:09	x			
19-06-2025 15:18:09	y	10.5	0.2579	20.5
19-06-2025 15:18:09	z	5	0.3736	30.5
19-06-2025 07:30:17	x			
19-06-2025 07:30:17	y			
19-06-2025 07:30:17	z	12	0.3848	28.5
19-06-2025 10:56:27	x			
19-06-2025 10:56:27	y			
19-06-2025 10:56:27	z	9	0.3428	28.0
19-06-2025 15:18:13	x			
19-06-2025 15:18:13	y			
19-06-2025 15:18:13	z	10.5	0.3286	26.2
19-06-2025 10:25:19	x			
19-06-2025 10:25:19	y	10.5	0.2151	17.1
19-06-2025 10:25:19	z	8.5	0.3154	25.7
19-06-2025 13:39:27	x			
19-06-2025 13:39:27	y			
19-06-2025 13:39:27	z	8.5	0.3141	25.6
19-06-2025 07:30:19	x			
19-06-2025 07:30:19	y	4	0.2178	17.8
19-06-2025 07:30:19	z	8.5	0.3099	25.3
19-06-2025 13:37:55	x			
19-06-2025 13:37:55	y			
19-06-2025 13:37:55	z	10.5	0.3167	25.2

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
19-06-2025 10:56:25	x			
19-06-2025 10:56:25	y	11.5	0.2379	18.1
19-06-2025 10:56:25	z	4.5	0.3066	25.0
19-06-2025 13:13:25	x			
19-06-2025 13:13:25	y			
19-06-2025 13:13:25	z	4.5	0.3048	24.9
19-06-2025 07:30:21	x			
19-06-2025 07:30:21	y			
19-06-2025 07:30:21	z	8.5	0.2926	23.9
19-06-2025 13:39:31	x			
19-06-2025 13:39:31	y			
19-06-2025 13:39:31	z	8.5	0.2881	23.5
19-06-2025 13:37:57	x			
19-06-2025 13:37:57	y			
19-06-2025 13:37:57	z	9	0.2838	23.2
19-06-2025 15:18:17	x			
19-06-2025 15:18:17	y			
19-06-2025 15:18:17	z	5	0.2797	22.8
19-06-2025 10:15:05	x			
19-06-2025 10:15:05	y			
19-06-2025 10:15:05	z	12	0.3044	22.6

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

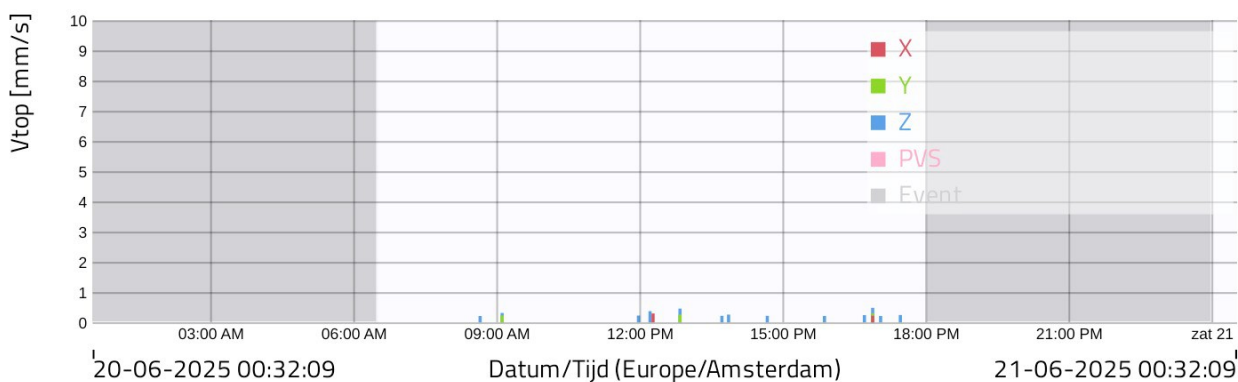

Grootste trillingssnelheid/frequentie

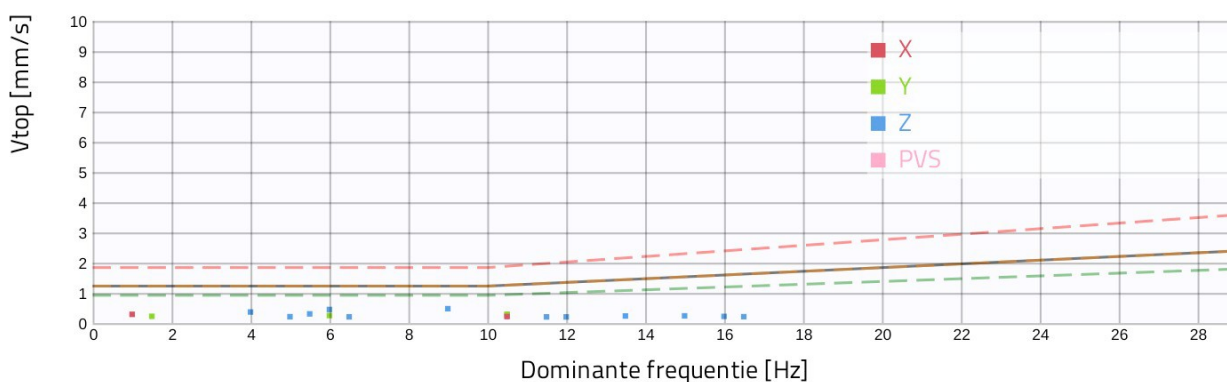

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
20-06-2025 12:17:17	x	1	0.2910	23.7
20-06-2025 16:53:41	y	10.5	0.2961	23.6
20-06-2025 16:53:41	z	9	0.4779	39.0
21-06-2025 07:38:43	z	4.5	0.2876	23.5

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
20-06-2025 16:53:41	x	10.5	0.2178	17.3
20-06-2025 16:53:41	y	10.5	0.2961	23.6
20-06-2025 16:53:41	z	9	0.4779	39.0
20-06-2025 16:53:39	x			
20-06-2025 16:53:39	y	10.5	0.2358	18.8
20-06-2025 16:53:39	z	12	0.5055	37.5
20-06-2025 12:51:15	x			
20-06-2025 12:51:15	y	6	0.2526	20.6
20-06-2025 12:51:15	z	6	0.4523	36.9
20-06-2025 12:13:31	x			
20-06-2025 12:13:31	y			
20-06-2025 12:13:31	z	4	0.3686	30.1
20-06-2025 09:07:25	x			
20-06-2025 09:07:25	y			
20-06-2025 09:07:25	z	5.5	0.3070	25.0
20-06-2025 09:07:21	x			
20-06-2025 09:07:21	y	1.5	0.2259	18.4
20-06-2025 09:07:21	z	4	0.2994	24.4
20-06-2025 12:17:17	x	1	0.2910	23.7
20-06-2025 12:17:17	y			
20-06-2025 12:17:17	z			
20-06-2025 12:51:11	x			
20-06-2025 12:51:11	y			
20-06-2025 12:51:11	z	6	0.2874	23.5
20-06-2025 12:51:13	x			
20-06-2025 12:51:13	y	6	0.2138	17.4
20-06-2025 12:51:13	z	6	0.2793	22.8
20-06-2025 09:07:23	x			
20-06-2025 09:07:23	y	1.5	0.2023	16.5
20-06-2025 09:07:23	z	4.5	0.2493	20.3
20-06-2025 13:52:17	x			
20-06-2025 13:52:17	y			
20-06-2025 13:52:17	z	10.5	0.2538	20.2
20-06-2025 12:51:17	x			
20-06-2025 12:51:17	y			
20-06-2025 12:51:17	z	4.5	0.2434	19.9
20-06-2025 12:13:33	x			
20-06-2025 12:13:33	y			
20-06-2025 12:13:33	z	4	0.2326	19.0

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
20-06-2025 16:53:43	x			
20-06-2025 16:53:43	y			
20-06-2025 16:53:43	z	10.5	0.2315	18.4
20-06-2025 16:53:45	x			
20-06-2025 16:53:45	y			
20-06-2025 16:53:45	z	5	0.2171	17.7
20-06-2025 13:52:19	x			
20-06-2025 13:52:19	y			
20-06-2025 13:52:19	z	10	0.2133	17.4
20-06-2025 13:43:53	x			
20-06-2025 13:43:53	y			
20-06-2025 13:43:53	z	5	0.2126	17.3
20-06-2025 15:53:01	x			
20-06-2025 15:53:01	y			
20-06-2025 15:53:01	z	6.5	0.2091	17.1
20-06-2025 12:13:29	x			
20-06-2025 12:13:29	y			
20-06-2025 12:13:29	z	4	0.2080	17.0
20-06-2025 16:43:15	x			
20-06-2025 16:43:15	y			
20-06-2025 16:43:15	z	13.5	0.2369	16.4

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

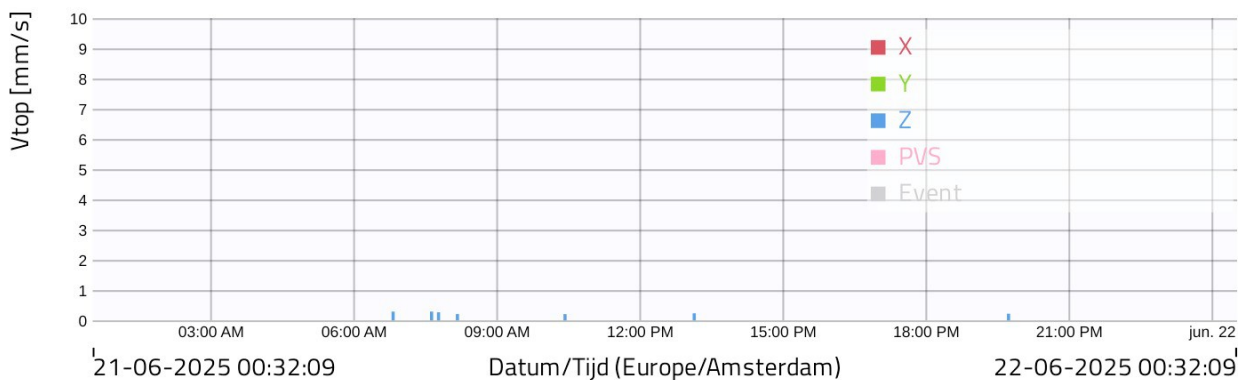

Grootste trillingssnelheid/frequentie

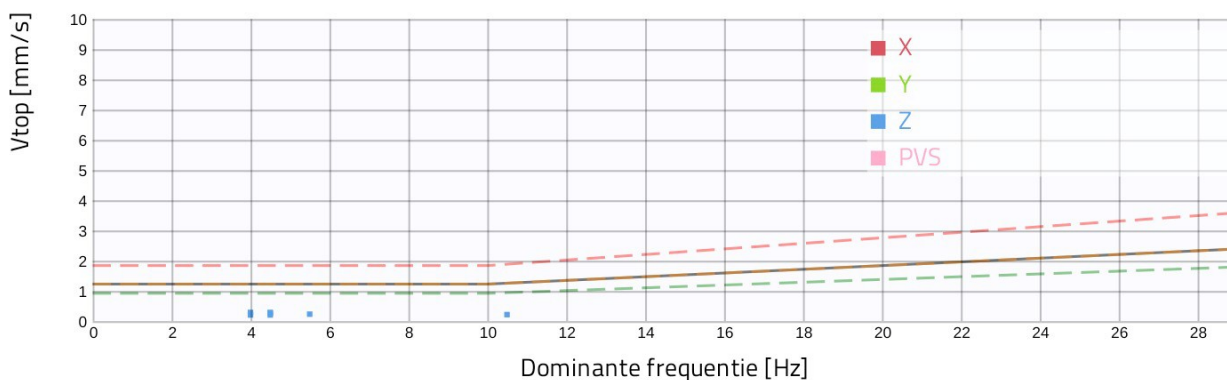

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
21-06-2025 07:38:43	z	4.5	0.2876	23.5
22-06-2025 16:11:31	z	14.5	0.2030	13.5

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
21-06-2025 07:38:43	x			
21-06-2025 07:38:43	y			
21-06-2025 07:38:43	z	4.5	0.2876	23.5
21-06-2025 06:50:11	x			
21-06-2025 06:50:11	y			
21-06-2025 06:50:11	z	4	0.2871	23.4
21-06-2025 07:47:25	x			
21-06-2025 07:47:25	y			
21-06-2025 07:47:25	z	4.5	0.2642	21.6
21-06-2025 07:38:39	x			
21-06-2025 07:38:39	y			
21-06-2025 07:38:39	z	3.5	0.2581	21.1
21-06-2025 13:09:05	x			
21-06-2025 13:09:05	y			
21-06-2025 13:09:05	z	5.5	0.2314	18.9
21-06-2025 07:38:37	x			
21-06-2025 07:38:37	y			
21-06-2025 07:38:37	z	3.5	0.2147	17.5
21-06-2025 19:44:35	x			
21-06-2025 19:44:35	y			
21-06-2025 19:44:35	z	10.5	0.2163	17.2
21-06-2025 07:47:27	x			
21-06-2025 07:47:27	y			
21-06-2025 07:47:27	z	3.5	0.2094	17.1
21-06-2025 08:11:07	x			
21-06-2025 08:11:07	y			
21-06-2025 08:11:07	z	4	0.2051	16.7
21-06-2025 10:26:29	x			
21-06-2025 10:26:29	y			
21-06-2025 10:26:29	z	4.5	0.2037	16.6
21-06-2025 07:47:23	x			
21-06-2025 07:47:23	y			
21-06-2025 07:47:23	z	14	0.2356	16.0

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

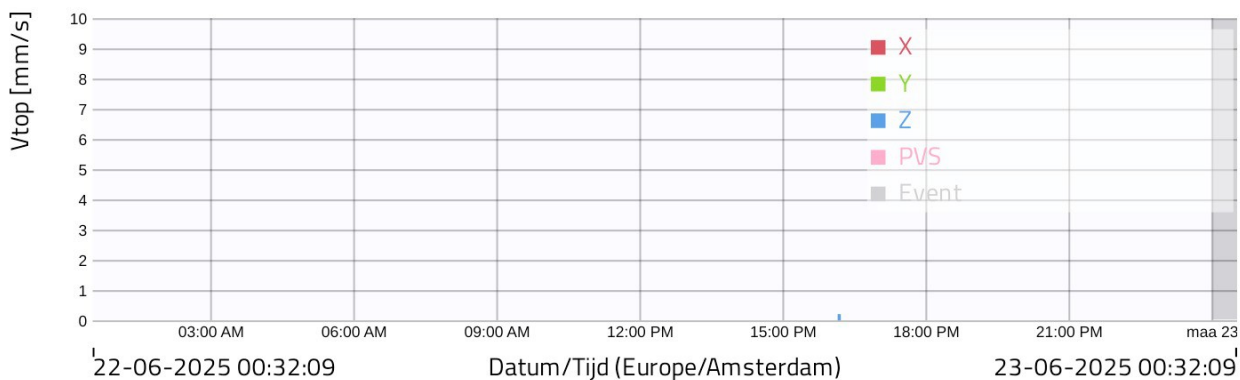

Grootste trillingssnelheid/frequentie

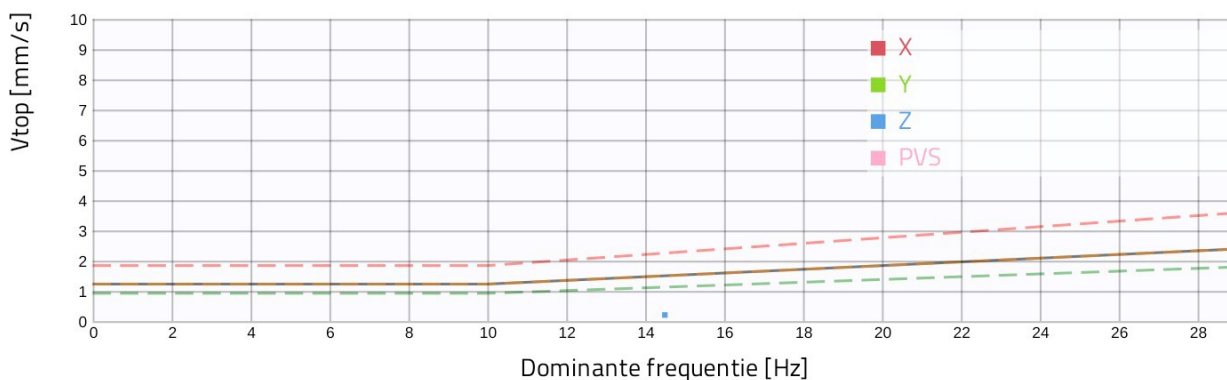

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
22-06-2025 16:11:31	z	14.5	0.2030	13.5
23-06-2025 09:55:29	x	1	0.8745	71.4
23-06-2025 07:49:05	y	5	0.6497	53.0
23-06-2025 07:49:03	z	5	1.4616	119.3

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
22-06-2025 16:11:31	x			
22-06-2025 16:11:31	y			
22-06-2025 16:11:31	z	14.5	0.2030	13.5

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	3
 Interventiewaarde	100%	2
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd

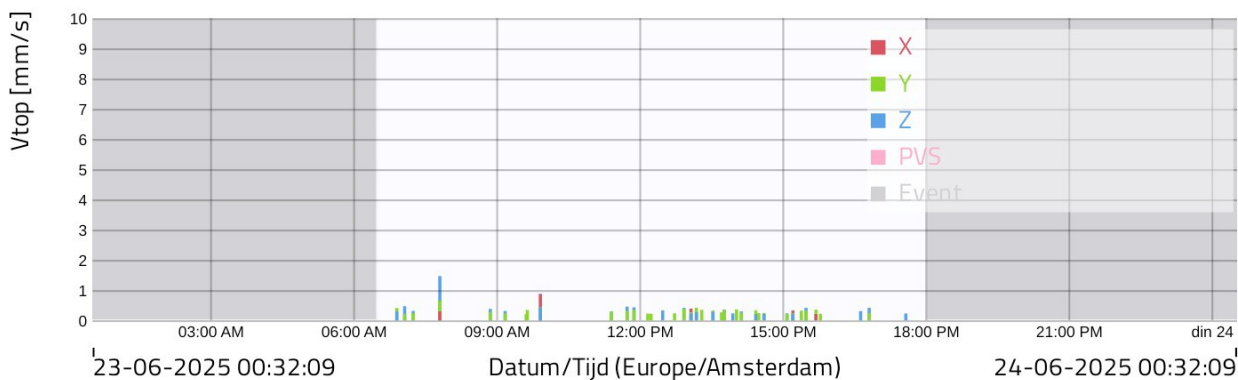

Grootste trillingssnelheid/frequentie

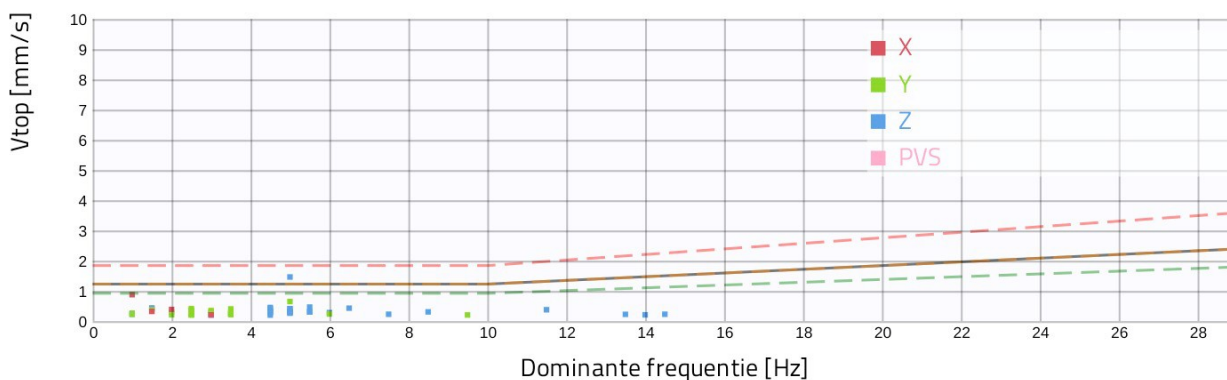

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
23-06-2025 09:55:29	x	1	0.8745	71.4
23-06-2025 07:49:05	y	5	0.6497	53.0
23-06-2025 07:49:03	z	5	1.4616	119.3
24-06-2025 12:09:35	x	1.5	0.2878	23.5
24-06-2025 12:08:51	y	8	0.3230	26.4
24-06-2025 12:08:51	z	11.5	0.5771	43.8

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
23-06-2025 07:49:03	x	5	0.2940	24.0
23-06-2025 07:49:03	y	5.5	0.5752	46.9
23-06-2025 07:49:03	z	5	1.4616	119.3
23-06-2025 07:49:05	x			
23-06-2025 07:49:05	y	5	0.6497	53.0
23-06-2025 07:49:05	z	5	1.3298	108.5
23-06-2025 07:49:07	x			
23-06-2025 07:49:07	y	5.5	0.2842	23.2
23-06-2025 07:49:07	z	4	1.0185	83.1
23-06-2025 09:55:29	x	1	0.8745	71.4
23-06-2025 09:55:29	y	1.5	0.4340	35.4
23-06-2025 09:55:29	z	1.5	0.4291	35.0
23-06-2025 07:49:15	x			
23-06-2025 07:49:15	y	2	0.2955	24.1
23-06-2025 07:49:15	z	4.5	0.6424	52.4
23-06-2025 07:49:09	x			
23-06-2025 07:49:09	y	4	0.2117	17.3
23-06-2025 07:49:09	z	4.5	0.6315	51.5
23-06-2025 07:49:17	x			
23-06-2025 07:49:17	y	3	0.2474	20.2
23-06-2025 07:49:17	z	4	0.6203	50.6
23-06-2025 07:49:13	x			
23-06-2025 07:49:13	y			
23-06-2025 07:49:13	z	4.5	0.5673	46.3
23-06-2025 07:49:11	x			
23-06-2025 07:49:11	y			
23-06-2025 07:49:11	z	4	0.5469	44.6
23-06-2025 07:04:45	x			
23-06-2025 07:04:45	y			
23-06-2025 07:04:45	z	5.5	0.4666	38.1
23-06-2025 11:44:35	x			
23-06-2025 11:44:35	y	2.5	0.2928	23.9
23-06-2025 11:44:35	z	4.5	0.4517	36.9
23-06-2025 07:49:19	x			
23-06-2025 07:49:19	y			
23-06-2025 07:49:19	z	4	0.4294	35.0
23-06-2025 11:53:21	x			
23-06-2025 11:53:21	y			
23-06-2025 11:53:21	z	6.5	0.4294	35.0

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
23-06-2025 13:17:09	x			
23-06-2025 13:17:09	y	2.5	0.4138	33.8
23-06-2025 13:17:09	z			
23-06-2025 07:04:47	x			
23-06-2025 07:04:47	y	9.5	0.2041	16.7
23-06-2025 07:04:47	z	5	0.4134	33.7
23-06-2025 16:49:13	x			
23-06-2025 16:49:13	y	6	0.2353	19.2
23-06-2025 16:49:13	z	5	0.4109	33.5
23-06-2025 12:56:07	x			
23-06-2025 12:56:07	y			
23-06-2025 12:56:07	z	5	0.4106	33.5
23-06-2025 15:31:59	x			
23-06-2025 15:31:59	y	2	0.2918	23.8
23-06-2025 15:31:59	z	4.5	0.4100	33.5
23-06-2025 06:54:55	x			
23-06-2025 06:54:55	y	3.5	0.4043	33.0
23-06-2025 06:54:55	z	5	0.2456	20.0
23-06-2025 13:09:49	x	2	0.3863	31.5
23-06-2025 13:09:49	y	1	0.2662	21.7
23-06-2025 13:09:49	z	1	0.2282	18.6

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
23 juni 2025 07:49:03	5,0	0,2940	5,5	0,5752	5,0	1,4616
23 juni 2025 07:49:05			5,0	0,6497	5,0	1,3298
23 juni 2025 07:49:07			5,5	0,2842	4,0	1,0185

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

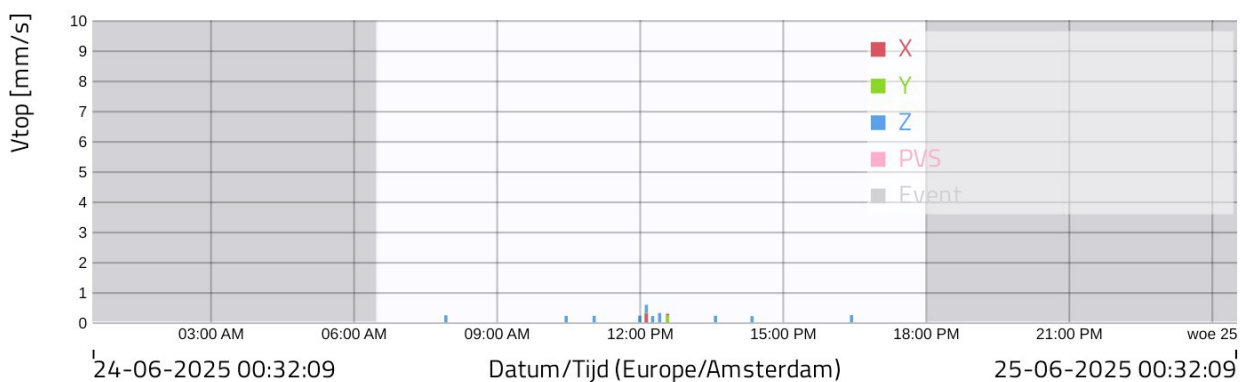

Grootste trillingssnelheid/frequentie

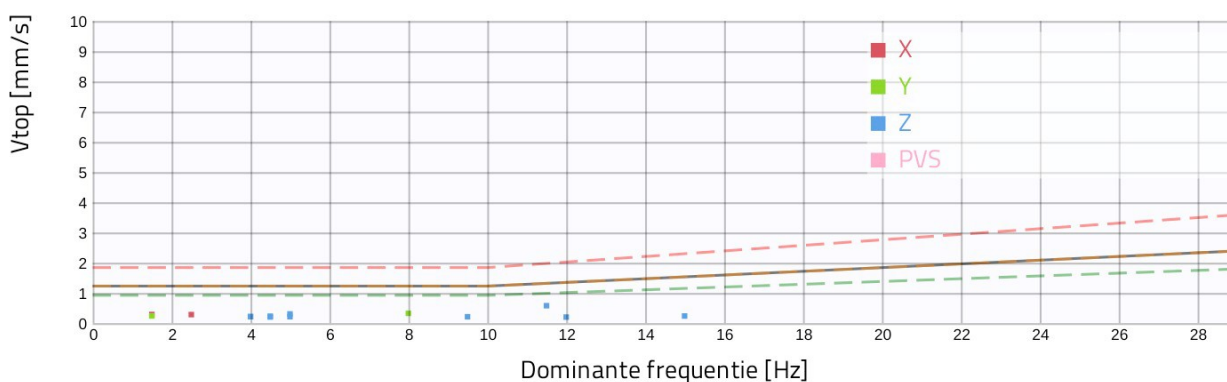

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
24-06-2025 12:09:35	x	1.5	0.2878	23.5
24-06-2025 12:08:51	y	8	0.3230	26.4
24-06-2025 12:08:51	z	11.5	0.5771	43.8
25-06-2025 14:29:13	x	4.5	0.2485	20.3
25-06-2025 14:26:35	y	3	0.4048	33.0
25-06-2025 14:25:25	z	5	1.1408	93.1

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
24-06-2025 12:08:51	x	8.5	0.2139	17.5
24-06-2025 12:08:51	y	8	0.3230	26.4
24-06-2025 12:08:51	z	11.5	0.5771	43.8
24-06-2025 12:08:49	x			
24-06-2025 12:08:49	y	9	0.2748	22.4
24-06-2025 12:08:49	z	8.5	0.5184	42.3
24-06-2025 12:08:53	x			
24-06-2025 12:08:53	y	11.5	0.2546	19.3
24-06-2025 12:08:53	z	11.5	0.4594	34.9
24-06-2025 12:25:33	x			
24-06-2025 12:25:33	y			
24-06-2025 12:25:33	z	5	0.3058	25.0
24-06-2025 12:09:35	x	1.5	0.2878	23.5
24-06-2025 12:09:35	y	2.5	0.2095	17.1
24-06-2025 12:09:35	z			
24-06-2025 12:35:33	x	2.5	0.2836	23.1
24-06-2025 12:35:33	y	1.5	0.2373	19.4
24-06-2025 12:35:33	z			
24-06-2025 07:56:35	x			
24-06-2025 07:56:35	y			
24-06-2025 07:56:35	z	4.5	0.2303	18.8
24-06-2025 12:00:31	x			
24-06-2025 12:00:31	y			
24-06-2025 12:00:31	z	4	0.2175	17.8
24-06-2025 11:03:11	x			
24-06-2025 11:03:11	y			
24-06-2025 11:03:11	z	4	0.2151	17.6
24-06-2025 13:35:51	x			
24-06-2025 13:35:51	y			
24-06-2025 13:35:51	z	5	0.2147	17.5
24-06-2025 10:27:57	x			
24-06-2025 10:27:57	y			
24-06-2025 10:27:57	z	9.5	0.2116	17.3
24-06-2025 12:16:45	x			
24-06-2025 12:16:45	y			
24-06-2025 12:16:45	z	4.5	0.2048	16.7
24-06-2025 16:26:59	x			
24-06-2025 16:26:59	y			
24-06-2025 16:26:59	z	15	0.2358	15.4

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
24-06-2025 14:21:47	x			
24-06-2025 14:21:47	y			
24-06-2025 14:21:47	z	12	0.2009	14.9

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	1
 Interventiewaarde	100%	0
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd

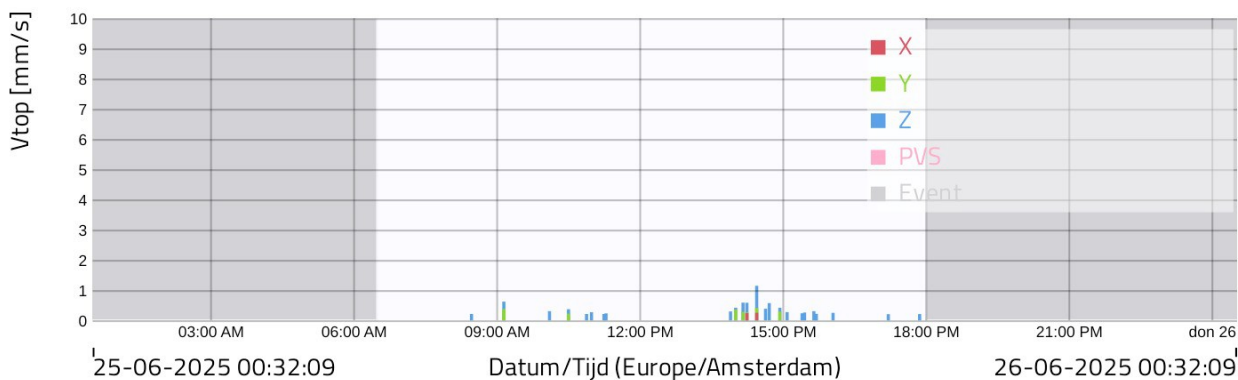

Grootste trillingssnelheid/frequentie

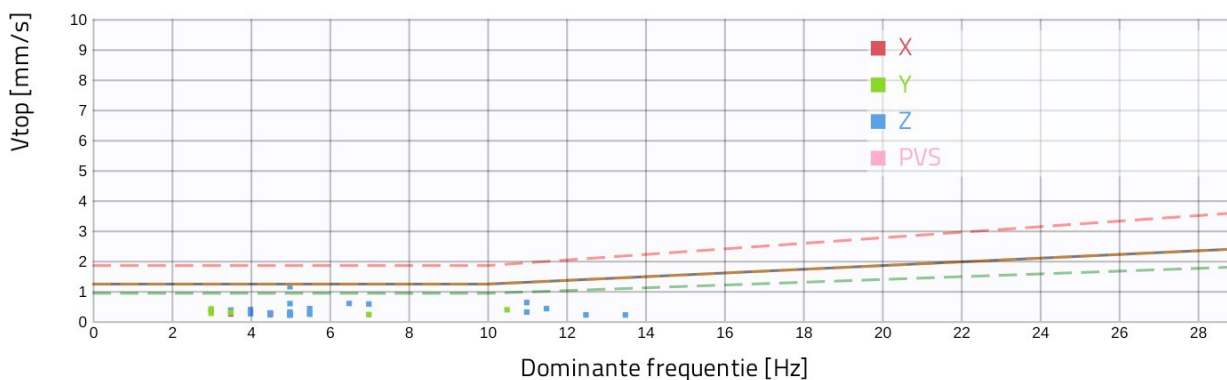

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
25-06-2025 14:29:13	x	4.5	0.2485	20.3
25-06-2025 14:26:35	y	3	0.4048	33.0
25-06-2025 14:25:25	z	5	1.1408	93.1
26-06-2025 09:07:39	x	5.5	0.7677	62.6
26-06-2025 07:46:17	y	4	1.8774	153.2
26-06-2025 09:07:39	z	5	2.5143	205.2

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
25-06-2025 14:25:25	x	4.5	0.2382	19.4
25-06-2025 14:25:25	y	5	0.2804	22.9
25-06-2025 14:25:25	z	5	1.1408	93.1
25-06-2025 14:29:11	x			
25-06-2025 14:29:11	y	6	0.3157	25.8
25-06-2025 14:29:11	z	5.5	0.7647	62.4
25-06-2025 14:27:43	x			
25-06-2025 14:27:43	y	3	0.2539	20.7
25-06-2025 14:27:43	z	6	0.7167	58.5
25-06-2025 14:28:17	x			
25-06-2025 14:28:17	y	6	0.2094	17.1
25-06-2025 14:28:17	z	5.5	0.6245	51.0
25-06-2025 14:27:51	x	5	0.2065	16.9
25-06-2025 14:27:51	y	5	0.2661	21.7
25-06-2025 14:27:51	z	5	0.6049	49.4
25-06-2025 14:27:53	x	5	0.2181	17.8
25-06-2025 14:27:53	y	5	0.2681	21.9
25-06-2025 14:27:53	z	5	0.5915	48.3
25-06-2025 09:09:31	x			
25-06-2025 09:09:31	y	10.5	0.2745	21.9
25-06-2025 09:09:31	z	11	0.6166	47.9
25-06-2025 14:10:35	x			
25-06-2025 14:10:35	y	5.5	0.2770	22.6
25-06-2025 14:10:35	z	6.5	0.5839	47.6
25-06-2025 14:19:11	x			
25-06-2025 14:19:11	y			
25-06-2025 14:19:11	z	5	0.5792	47.3
25-06-2025 14:43:55	x			
25-06-2025 14:43:55	y			
25-06-2025 14:43:55	z	7	0.5672	46.3
25-06-2025 09:09:33	x			
25-06-2025 09:09:33	y	10.5	0.3760	29.9
25-06-2025 09:09:33	z	10.5	0.5766	45.9
25-06-2025 14:20:07	x	4.5	0.2096	17.1
25-06-2025 14:20:07	y			
25-06-2025 14:20:07	z	5	0.5347	43.6
25-06-2025 14:18:37	x			
25-06-2025 14:18:37	y			
25-06-2025 14:18:37	z	4.5	0.5194	42.4

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
25-06-2025 14:20:19	x			
25-06-2025 14:20:19	y			
25-06-2025 14:20:19	z	5	0.5153	42.0
25-06-2025 14:15:23	x	4	0.2199	17.9
25-06-2025 14:15:23	y			
25-06-2025 14:15:23	z	7	0.5117	41.8
25-06-2025 14:20:09	x			
25-06-2025 14:20:09	y			
25-06-2025 14:20:09	z	5.5	0.5086	41.5
25-06-2025 14:15:25	x			
25-06-2025 14:15:25	y			
25-06-2025 14:15:25	z	4.5	0.4991	40.7
25-06-2025 14:15:21	x			
25-06-2025 14:15:21	y			
25-06-2025 14:15:21	z	5	0.4840	39.5
25-06-2025 14:20:15	x	3	0.2191	17.9
25-06-2025 14:20:15	y	3	0.2608	21.3
25-06-2025 14:20:15	z	6.5	0.4769	38.9
25-06-2025 14:28:19	x			
25-06-2025 14:28:19	y	6	0.3077	25.1
25-06-2025 14:28:19	z	6.5	0.4754	38.8

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
25 juni 2025 14:25:25	4,5	0,2382	5,0	0,2804	5,0	1,1408

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	30
 Interventiewaarde	100%	17
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	7

Grootste trillingssnelheid/tijd

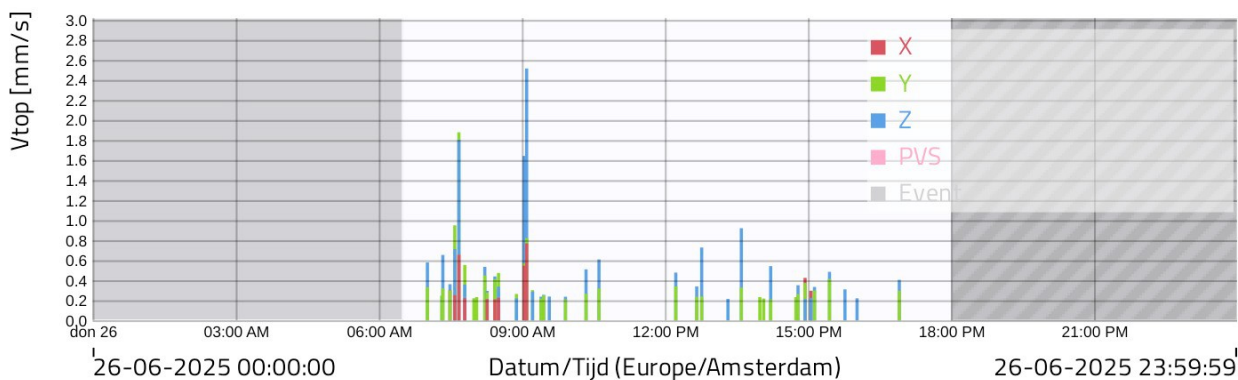

Grootste trillingssnelheid/frequentie

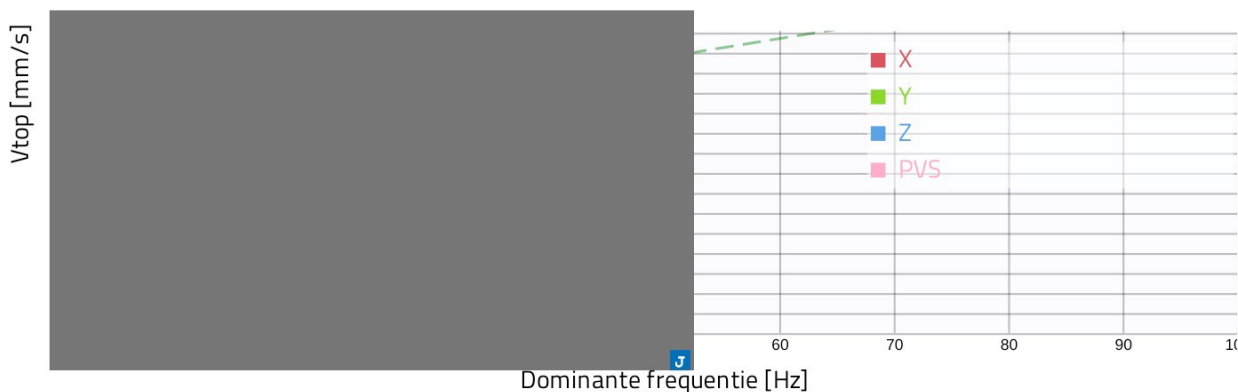

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
26-06-2025 09:07:39	x	5.5	0.7677	62.6
26-06-2025 07:46:17	y	4	1.8774	153.2
26-06-2025 09:07:39	z	5	2.5143	205.2

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
26-06-2025 09:07:39	x	5.5	0.7677	62.6
26-06-2025 09:07:39	y	5.5	0.6242	50.9
26-06-2025 09:07:39	z	5	2.5143	205.2
26-06-2025 09:07:17	x	5.5	0.6903	56.3
26-06-2025 09:07:17	y	5	0.5334	43.5
26-06-2025 09:07:17	z	5	2.4507	200.0
26-06-2025 09:07:09	x	8	0.4411	36.0
26-06-2025 09:07:09	y	5	0.6334	51.7
26-06-2025 09:07:09	z	5	2.1014	171.5
26-06-2025 09:07:43	x	2.5	0.7440	60.7
26-06-2025 09:07:43	y	2.5	0.8213	67.0
26-06-2025 09:07:43	z	5.5	1.9442	158.6
26-06-2025 09:07:11	x	2	0.4300	35.1
26-06-2025 09:07:11	y	5	0.3549	29.0
26-06-2025 09:07:11	z	5	1.9419	158.5
26-06-2025 09:07:25	x	7	0.7004	57.1
26-06-2025 09:07:25	y	5.5	0.5676	46.3
26-06-2025 09:07:25	z	7	1.9269	157.2
26-06-2025 07:46:17	x	3.5	0.6542	53.4
26-06-2025 07:46:17	y	4	1.8774	153.2
26-06-2025 07:46:17	z	4	1.8021	147.1
26-06-2025 07:45:59	x	3.5	0.5174	42.2
26-06-2025 07:45:59	y	4	1.7119	139.7
26-06-2025 07:45:59	z	4	1.5641	127.6
26-06-2025 09:05:27	x	3.5	0.2431	19.8
26-06-2025 09:05:27	y	2.5	0.3838	31.3
26-06-2025 09:05:27	z	5	1.6416	134.0
26-06-2025 09:07:45	x	2.5	0.3898	31.8
26-06-2025 09:07:45	y	5	0.4731	38.6
26-06-2025 09:07:45	z	5	1.6069	131.1
26-06-2025 09:07:29	x	4	0.2868	23.4
26-06-2025 09:07:29	y	3	0.4728	38.6
26-06-2025 09:07:29	z	5	1.4754	120.4
26-06-2025 09:07:49	x	2	0.6659	54.3
26-06-2025 09:07:49	y	2.5	0.7629	62.3
26-06-2025 09:07:49	z	6	1.3704	111.8
26-06-2025 09:07:01	x			
26-06-2025 09:07:01	y	4	0.4067	33.2
26-06-2025 09:07:01	z	5	1.3207	107.8

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
26-06-2025 09:06:59	x	2	0.3691	30.1
26-06-2025 09:06:59	y	4	0.4266	34.8
26-06-2025 09:06:59	z	5	1.3182	107.6
26-06-2025 09:09:43	x	2	0.3554	29.0
26-06-2025 09:09:43	y	2.5	0.4170	34.0
26-06-2025 09:09:43	z	5	1.2607	102.9
26-06-2025 09:06:53	x	2	0.5701	46.5
26-06-2025 09:06:53	y	2	0.6767	55.2
26-06-2025 09:06:53	z	5.5	1.2438	101.5
26-06-2025 09:09:01	x	2.5	0.2152	17.6
26-06-2025 09:09:01	y	2.5	0.4060	33.1
26-06-2025 09:09:01	z	5	1.2276	100.2
26-06-2025 09:07:05	x	2.5	0.2942	24.0
26-06-2025 09:07:05	y	3	0.3451	28.2
26-06-2025 09:07:05	z	5	1.1218	91.5
26-06-2025 09:06:01	x	2	0.2732	22.3
26-06-2025 09:06:01	y	4.5	0.2707	22.1
26-06-2025 09:06:01	z	5	1.1154	91.0
26-06-2025 09:08:05	x	3.5	0.3101	25.3
26-06-2025 09:08:05	y	4.5	0.4674	38.1
26-06-2025 09:08:05	z	4.5	1.0801	88.1

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
26 juni 2025 07:35:05	2,0	0,2054	3,5	0,9486	3,5	0,6029
26 juni 2025 07:45:59	3,5	0,5174	4,0	1,7119	4,0	1,5641
26 juni 2025 07:46:17	3,5	0,6542	4,0	1,8774	4,0	1,8021
26 juni 2025 07:46:19			3,5	0,4644	4,0	0,9948
26 juni 2025 09:05:27	3,5	0,2431	2,5	0,3838	5,0	1,6416
26 juni 2025 09:06:01	2,0	0,2732	4,5	0,2707	5,0	1,1154
26 juni 2025 09:06:45	4,5	0,6059	2,5	0,6460	5,5	0,9749
26 juni 2025 09:06:53	2,0	0,5701	2,0	0,6767	5,5	1,2438
26 juni 2025 09:06:55	2,0	0,2828	2,0	0,3721	5,0	1,0271
26 juni 2025 09:06:59	2,0	0,3691	4,0	0,4266	5,0	1,3182
26 juni 2025 09:07:01			4,0	0,4067	5,0	1,3207
26 juni 2025 09:07:05	2,5	0,2942	3,0	0,3451	5,0	1,1218
26 juni 2025 09:07:09	8,0	0,4411	5,0	0,6334	5,0	2,1014
26 juni 2025 09:07:11	2,0	0,4300	5,0	0,3549	5,0	1,9419
26 juni 2025 09:07:15	2,0	0,4750	2,5	0,5195	4,5	1,0656
26 juni 2025 09:07:17	5,5	0,6903	5,0	0,5334	5,0	2,4507
26 juni 2025 09:07:19					5,0	1,0163
26 juni 2025 09:07:25	7,0	0,7004	5,5	0,5676	7,0	1,9269
26 juni 2025 09:07:29	4,0	0,2868	3,0	0,4728	5,0	1,4754
26 juni 2025 09:07:37	2,0	0,3708	5,0	0,3725	4,5	1,0568
26 juni 2025 09:07:39	5,5	0,7677	5,5	0,6242	5,0	2,5143
26 juni 2025 09:07:43	2,5	0,7440	2,5	0,8213	5,5	1,9442
26 juni 2025 09:07:45	2,5	0,3898	5,0	0,4731	5,0	1,6069
26 juni 2025 09:07:49	2,0	0,6659	2,5	0,7629	6,0	1,3704
26 juni 2025 09:08:03	2,0	0,2366	8,5	0,3128	4,5	0,9551
26 juni 2025 09:08:05	3,5	0,3101	4,5	0,4674	4,5	1,0801
26 juni 2025 09:08:59	2,5	0,4620	2,5	0,4657	5,0	0,9837
26 juni 2025 09:09:01	2,5	0,2152	2,5	0,4060	5,0	1,2276
26 juni 2025 09:09:43	2,0	0,3554	2,5	0,4170	5,0	1,2607
26 juni 2025 13:41:15			4,5	0,2684	4,5	0,9196

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit

PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie

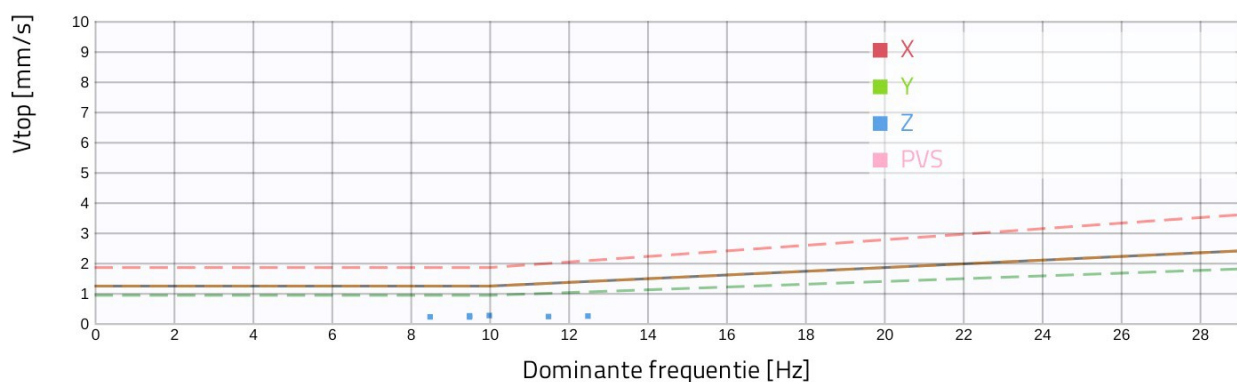

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
18-06-2025 16:53:39	z	10	0.2522	20.6
19-06-2025 15:18:13	x	9	0.3864	31.5
19-06-2025 10:25:19	y	13	0.5562	39.5
19-06-2025 10:25:19	z	5	0.8992	73.4

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
18-06-2025 16:53:39	x			
18-06-2025 16:53:39	y			
18-06-2025 16:53:39	z	10	0.2522	20.6
18-06-2025 16:47:47	x			
18-06-2025 16:47:47	y			
18-06-2025 16:47:47	z	9.5	0.2422	19.8
18-06-2025 15:30:57	x			
18-06-2025 15:30:57	y			
18-06-2025 15:30:57	z	8.5	0.2078	17.0
18-06-2025 17:35:35	x			
18-06-2025 17:35:35	y			
18-06-2025 17:35:35	z	12.5	0.2337	17.0
18-06-2025 17:27:23	x			
18-06-2025 17:27:23	y			
18-06-2025 17:27:23	z	9.5	0.2047	16.7
18-06-2025 15:43:23	x			
18-06-2025 15:43:23	y			
18-06-2025 15:43:23	z	11.5	0.2189	16.6
18-06-2025 17:31:35	x			
18-06-2025 17:31:35	y			
18-06-2025 17:31:35	z	12	0.2058	15.3
18-06-2025 16:49:37	x			
18-06-2025 16:49:37	y			
18-06-2025 16:49:37	z	12.5	0.2037	14.8
18-06-2025 15:27:39	x			
18-06-2025 15:27:39	y			
18-06-2025 15:27:39	z	10	0.2360	2.8

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

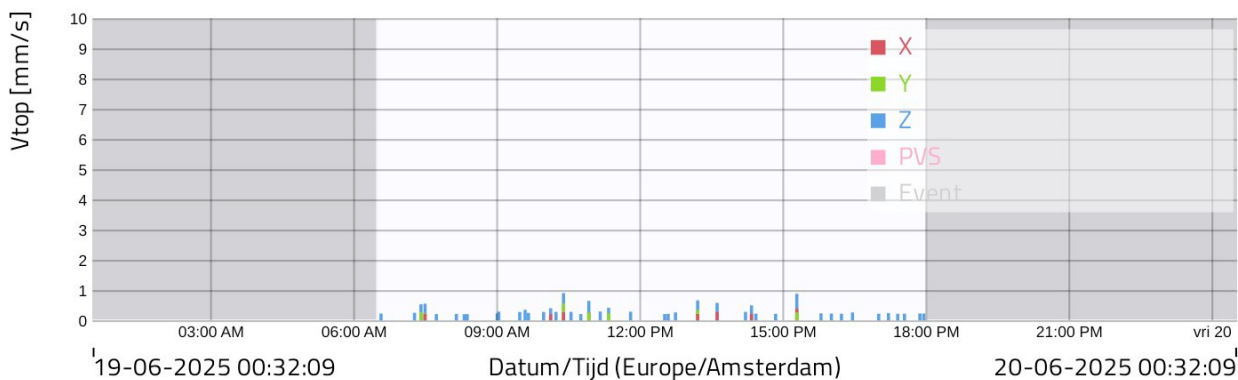

Grootste trillingssnelheid/frequentie

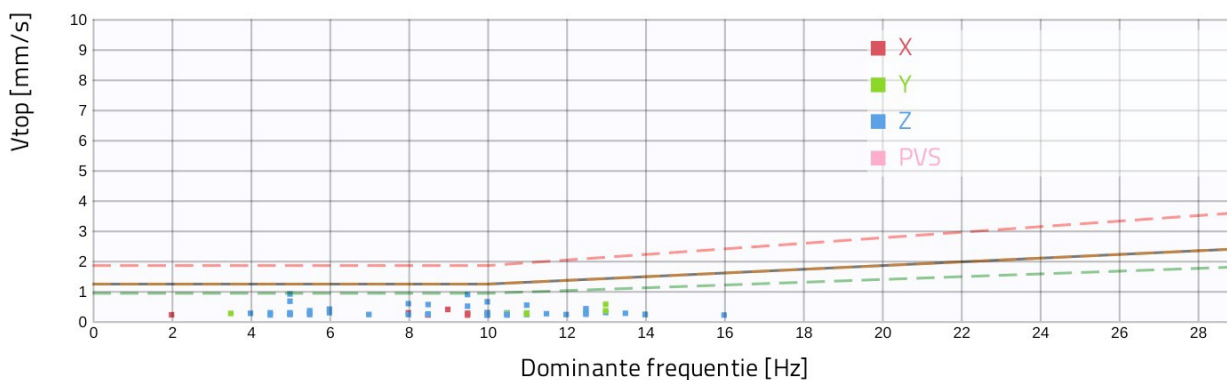

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
19-06-2025 15:18:13	x	9	0.3864	31.5
19-06-2025 10:25:19	y	13	0.5562	39.5
19-06-2025 10:25:19	z	5	0.8992	73.4
20-06-2025 12:51:17	x	10.5	0.2705	21.5
20-06-2025 16:53:41	y	10.5	0.5565	44.3
20-06-2025 16:53:41	z	10.5	0.9658	76.9

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
19-06-2025 10:25:19	x	13.5	0.2096	14.6
19-06-2025 10:25:19	y	13	0.5562	39.5
19-06-2025 10:25:19	z	5	0.8992	73.4
19-06-2025 15:18:13	x	9	0.3864	31.5
19-06-2025 15:18:13	y	10.5	0.2600	20.7
19-06-2025 15:18:13	z	9.5	0.8782	71.7
19-06-2025 15:18:11	x			
19-06-2025 15:18:11	y			
19-06-2025 15:18:11	z	4.5	0.6729	54.9
19-06-2025 15:18:15	x	10	0.3091	25.2
19-06-2025 15:18:15	y			
19-06-2025 15:18:15	z	10	0.6679	54.5
19-06-2025 13:13:27	x	8.5	0.2092	17.1
19-06-2025 13:13:27	y	13	0.3443	24.4
19-06-2025 13:13:27	z	5	0.6602	53.9
19-06-2025 13:13:25	x			
19-06-2025 13:13:25	y			
19-06-2025 13:13:25	z	10.5	0.6659	53.0
19-06-2025 10:56:27	x	9.5	0.2626	21.4
19-06-2025 10:56:27	y	3.5	0.2559	20.9
19-06-2025 10:56:27	z	10	0.6424	52.4
19-06-2025 13:37:59	x	8	0.2762	22.5
19-06-2025 13:37:59	y			
19-06-2025 13:37:59	z	8	0.5784	47.2
19-06-2025 10:25:17	x	10	0.2683	21.9
19-06-2025 10:25:17	y	3	0.2440	19.9
19-06-2025 10:25:17	z	10	0.5535	45.2
19-06-2025 07:30:21	x	8.5	0.2145	17.5
19-06-2025 07:30:21	y	11	0.2432	18.9
19-06-2025 07:30:21	z	8.5	0.5490	44.8
19-06-2025 07:30:19	x			
19-06-2025 07:30:19	y	11	0.2716	21.1
19-06-2025 07:30:19	z	11	0.5288	41.1
19-06-2025 14:21:17	x			
19-06-2025 14:21:17	y			
19-06-2025 14:21:17	z	9.5	0.4942	40.3
19-06-2025 13:39:33	x			
19-06-2025 13:39:33	y			
19-06-2025 13:39:33	z	8	0.4665	38.1

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
19-06-2025 14:21:15	x			
19-06-2025 14:21:15	y			
19-06-2025 14:21:15	z	9	0.4658	38.0
19-06-2025 13:13:29	x			
19-06-2025 13:13:29	y	3	0.2063	16.8
19-06-2025 13:13:29	z	4.5	0.4523	36.9
19-06-2025 15:18:17	x	10	0.2485	20.3
19-06-2025 15:18:17	y			
19-06-2025 15:18:17	z	10	0.4495	36.7
19-06-2025 07:30:23	x			
19-06-2025 07:30:23	y			
19-06-2025 07:30:23	z	8	0.4181	34.1
19-06-2025 10:56:25	x			
19-06-2025 10:56:25	y	13	0.2331	16.5
19-06-2025 10:56:25	z	4.5	0.4031	32.9
19-06-2025 10:10:43	x	9.5	0.2012	16.4
19-06-2025 10:10:43	y			
19-06-2025 10:10:43	z	6	0.3980	32.5
19-06-2025 13:37:57	x			
19-06-2025 13:37:57	y			
19-06-2025 13:37:57	z	9	0.3825	31.2

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	1
 Interventiewaarde	100%	0
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd

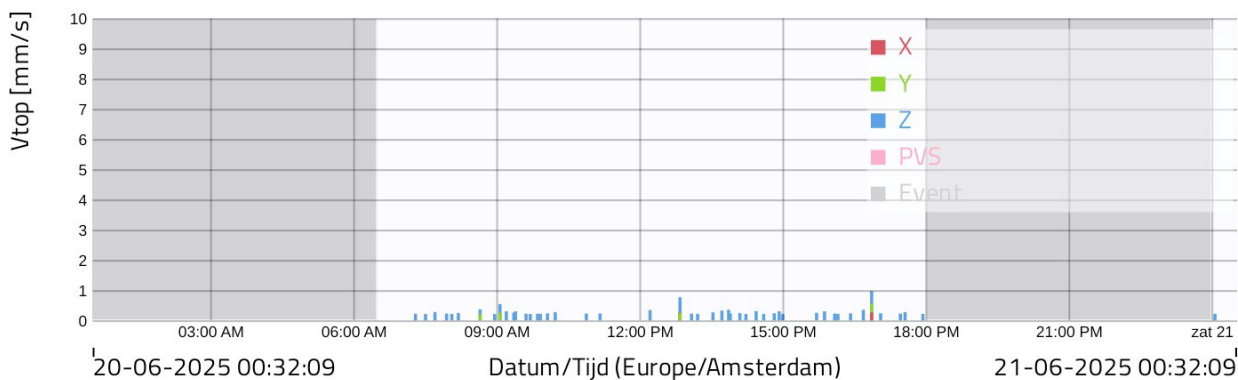

Grootste trillingssnelheid/frequentie

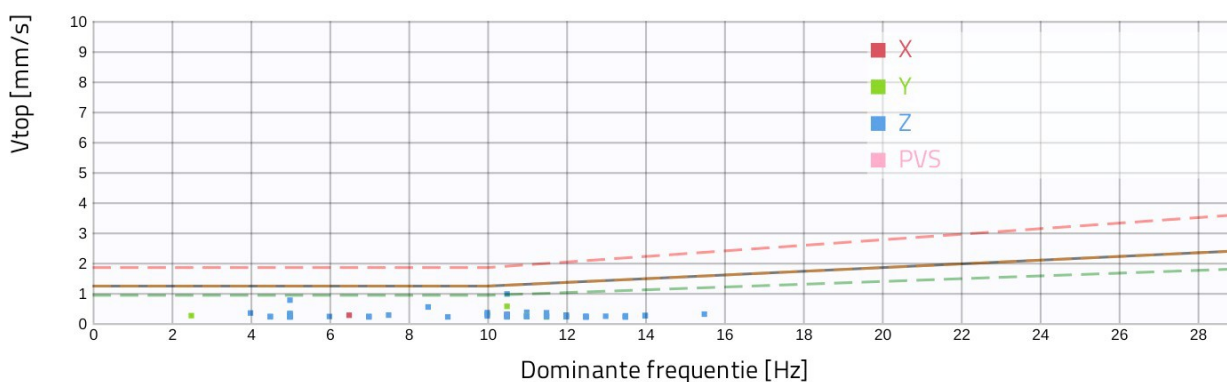

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
20-06-2025 12:51:17	x	10.5	0.2705	21.5
20-06-2025 16:53:41	y	10.5	0.5565	44.3
20-06-2025 16:53:41	z	10.5	0.9658	76.9
21-06-2025 12:49:19	y	12	0.2113	15.7
21-06-2025 10:26:27	z	4.5	0.4465	36.4

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
20-06-2025 16:53:41	x			
20-06-2025 16:53:41	y	10.5	0.5565	44.3
20-06-2025 16:53:41	z	10.5	0.9658	76.9
20-06-2025 12:51:15	x	10.5	0.2214	17.6
20-06-2025 12:51:15	y	11	0.2455	19.1
20-06-2025 12:51:15	z	5	0.7608	62.1
20-06-2025 16:53:43	x			
20-06-2025 16:53:43	y	10.5	0.3845	30.6
20-06-2025 16:53:43	z	10.5	0.7341	58.4
20-06-2025 12:51:17	x	10.5	0.2705	21.5
20-06-2025 12:51:17	y			
20-06-2025 12:51:17	z	10.5	0.6462	51.4
20-06-2025 09:07:23	x			
20-06-2025 09:07:23	y	2.5	0.2488	20.3
20-06-2025 09:07:23	z	8.5	0.5339	43.6
20-06-2025 16:53:45	x	6.5	0.2614	21.3
20-06-2025 16:53:45	y			
20-06-2025 16:53:45	z	10.5	0.5196	41.4
20-06-2025 09:07:21	x			
20-06-2025 09:07:21	y	11	0.2264	17.6
20-06-2025 09:07:21	z	10	0.4848	39.6
20-06-2025 12:51:13	x			
20-06-2025 12:51:13	y	12.5	0.2052	14.9
20-06-2025 12:51:13	z	12.5	0.4542	32.9
20-06-2025 13:52:21	x			
20-06-2025 13:52:21	y			
20-06-2025 13:52:21	z	10	0.3483	28.4
20-06-2025 08:39:43	x			
20-06-2025 08:39:43	y	11.5	0.2030	15.4
20-06-2025 08:39:43	z	11	0.3598	28.0
20-06-2025 12:13:31	x			
20-06-2025 12:13:31	y			
20-06-2025 12:13:31	z	4	0.3359	27.4
20-06-2025 09:07:19	x			
20-06-2025 09:07:19	y			
20-06-2025 09:07:19	z	5	0.3282	26.8
20-06-2025 09:07:25	x			
20-06-2025 09:07:25	y			
20-06-2025 09:07:25	z	4.5	0.3224	26.3

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
20-06-2025 16:41:53	x			
20-06-2025 16:41:53	y			
20-06-2025 16:41:53	z	11.5	0.3447	26.2
20-06-2025 13:43:53	x			
20-06-2025 13:43:53	y			
20-06-2025 13:43:53	z	5	0.3200	26.1
20-06-2025 14:27:01	x			
20-06-2025 14:27:01	y			
20-06-2025 14:27:01	z	5	0.3034	24.8
20-06-2025 13:43:55	x			
20-06-2025 13:43:55	y			
20-06-2025 13:43:55	z	5	0.3020	24.6
20-06-2025 14:56:37	x			
20-06-2025 14:56:37	y			
20-06-2025 14:56:37	z	10	0.2953	24.1
20-06-2025 16:53:39	x	12	0.2275	16.9
20-06-2025 16:53:39	y			
20-06-2025 16:53:39	z	7	0.2909	23.7
20-06-2025 16:53:49	x			
20-06-2025 16:53:49	y			
20-06-2025 16:53:49	z	5.5	0.2876	23.5

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
20 juni 2025 16:53:41			10,5	0,5565	10,5	0,9658

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

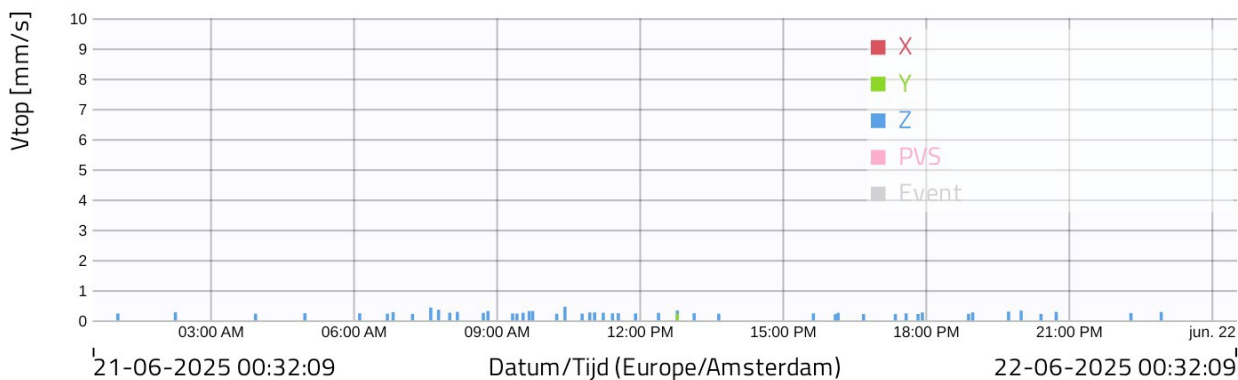

Grootste trillingssnelheid/frequentie

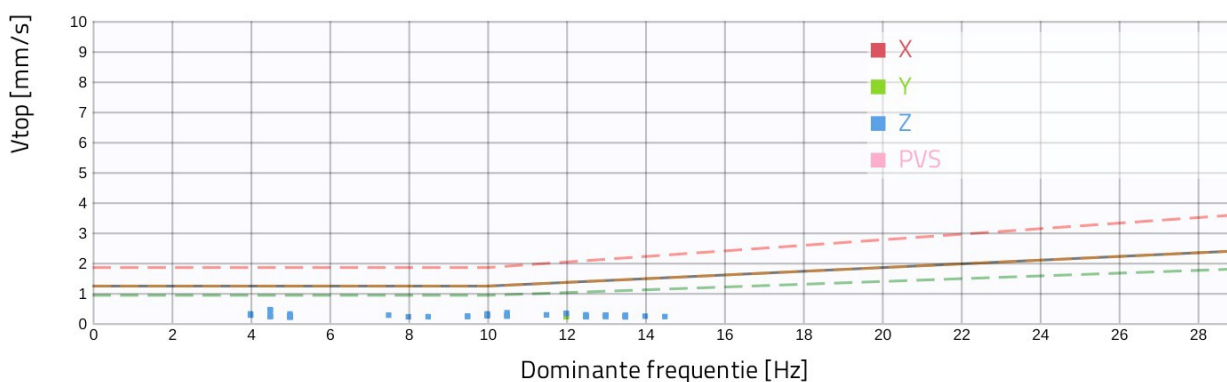

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
21-06-2025 12:49:19	y	12	0.2113	15.7
21-06-2025 10:26:27	z	4.5	0.4465	36.4
22-06-2025 08:45:13	z	4.5	0.3232	26.4

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
21-06-2025 10:26:27	x			
21-06-2025 10:26:27	y			
21-06-2025 10:26:27	z	4.5	0.4465	36.4
21-06-2025 07:38:43	x			
21-06-2025 07:38:43	y			
21-06-2025 07:38:43	z	4.5	0.4205	34.3
21-06-2025 10:26:29	x			
21-06-2025 10:26:29	y			
21-06-2025 10:26:29	z	4.5	0.3967	32.4
21-06-2025 07:47:27	x			
21-06-2025 07:47:27	y			
21-06-2025 07:47:27	z	10.5	0.3456	27.5
21-06-2025 07:38:41	x			
21-06-2025 07:38:41	y			
21-06-2025 07:38:41	z	5	0.3191	26.0
21-06-2025 09:45:53	x			
21-06-2025 09:45:53	y			
21-06-2025 09:45:53	z	10	0.3068	25.0
21-06-2025 08:49:37	x			
21-06-2025 08:49:37	y			
21-06-2025 08:49:37	z	4	0.3067	25.0
21-06-2025 09:41:27	x			
21-06-2025 09:41:27	y			
21-06-2025 09:41:27	z	5	0.3026	24.7
21-06-2025 07:47:25	x			
21-06-2025 07:47:25	y			
21-06-2025 07:47:25	z	5	0.3016	24.6
21-06-2025 09:41:25	x			
21-06-2025 09:41:25	y			
21-06-2025 09:41:25	z	5	0.3010	24.6
21-06-2025 12:49:19	x			
21-06-2025 12:49:19	y	12	0.2113	15.7
21-06-2025 12:49:19	z	12	0.3235	24.0
21-06-2025 20:00:27	x			
21-06-2025 20:00:27	y			
21-06-2025 20:00:27	z	12	0.3181	23.6
21-06-2025 19:44:39	x			
21-06-2025 19:44:39	y			
21-06-2025 19:44:39	z	10	0.2849	23.2

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
21-06-2025 08:11:07	x			
21-06-2025 08:11:07	y			
21-06-2025 08:11:07	z	4	0.2763	22.5
21-06-2025 06:50:11	x			
21-06-2025 06:50:11	y			
21-06-2025 06:50:11	z	4	0.2652	21.6
21-06-2025 02:16:13	x			
21-06-2025 02:16:13	y			
21-06-2025 02:16:13	z	7.5	0.2644	21.6
21-06-2025 11:03:41	x			
21-06-2025 11:03:41	y			
21-06-2025 11:03:41	z	10	0.2601	21.2
21-06-2025 22:57:19	x			
21-06-2025 22:57:19	y			
21-06-2025 22:57:19	z	11.5	0.2739	20.8
21-06-2025 07:38:39	x			
21-06-2025 07:38:39	y			
21-06-2025 07:38:39	z	4	0.2486	20.3
21-06-2025 16:10:11	x			
21-06-2025 16:10:11	y			
21-06-2025 16:10:11	z	4.5	0.2481	20.2

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd

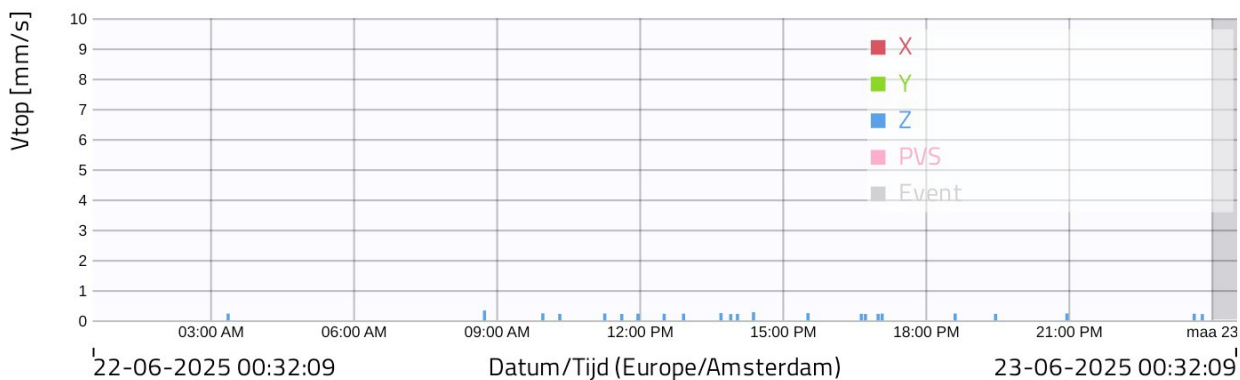

Grootste trillingssnelheid/frequentie

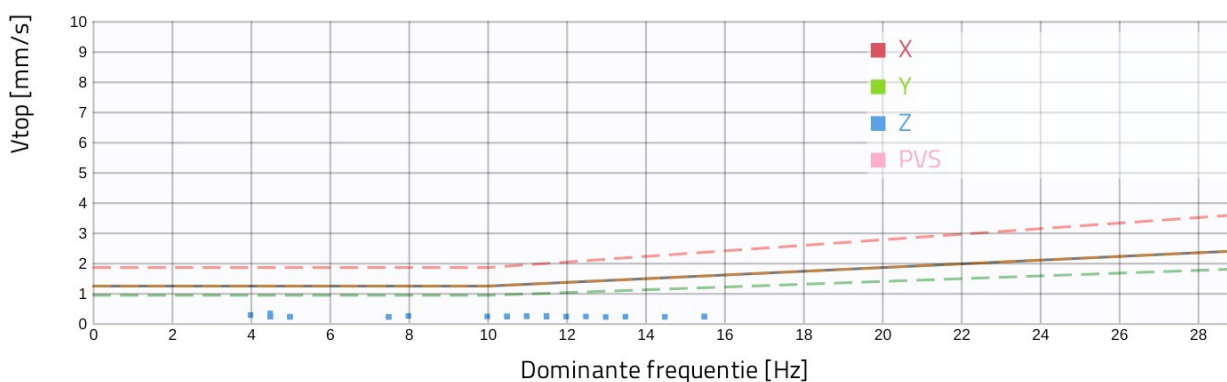

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
22-06-2025 08:45:13	z	4.5	0.3232	26.4
23-06-2025 12:38:53	x	1.5	67.7730	5530.3
23-06-2025 12:38:53	y	1	32.4340	2646.6
23-06-2025 12:39:01	z	1	61.4053	5010.7

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
22-06-2025 08:45:13	x			
22-06-2025 08:45:13	y			
22-06-2025 08:45:13	z	4.5	0.3232	26.4
22-06-2025 08:45:15	x			
22-06-2025 08:45:15	y			
22-06-2025 08:45:15	z	4.5	0.3091	25.2
22-06-2025 14:23:41	x			
22-06-2025 14:23:41	y			
22-06-2025 14:23:41	z	4	0.2653	21.6
22-06-2025 15:32:13	x			
22-06-2025 15:32:13	y			
22-06-2025 15:32:13	z	8	0.2377	19.4
22-06-2025 13:42:45	x			
22-06-2025 13:42:45	y			
22-06-2025 13:42:45	z	11.5	0.2392	18.2
22-06-2025 18:37:23	x			
22-06-2025 18:37:23	y			
22-06-2025 18:37:23	z	10	0.2218	18.1
22-06-2025 09:58:33	x			
22-06-2025 09:58:33	y			
22-06-2025 09:58:33	z	11	0.2308	17.9
22-06-2025 20:58:03	x			
22-06-2025 20:58:03	y			
22-06-2025 20:58:03	z	11	0.2275	17.7
22-06-2025 23:38:13	x			
22-06-2025 23:38:13	y			
22-06-2025 23:38:13	z	4.5	0.2166	17.7
22-06-2025 03:22:37	x			
22-06-2025 03:22:37	y			
22-06-2025 03:22:37	z	10.5	0.2208	17.6
22-06-2025 19:28:15	x			
22-06-2025 19:28:15	y			
22-06-2025 19:28:15	z	4.5	0.2134	17.4
22-06-2025 12:31:17	x			
22-06-2025 12:31:17	y			
22-06-2025 12:31:17	z	5	0.2129	17.4
22-06-2025 17:05:33	x			
22-06-2025 17:05:33	y			
22-06-2025 17:05:33	z	10.5	0.2182	17.4

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
22-06-2025 14:03:31	x			
22-06-2025 14:03:31	y			
22-06-2025 14:03:31	z	7.5	0.2112	17.2
22-06-2025 11:37:55	x			
22-06-2025 11:37:55	y			
22-06-2025 11:37:55	z	5	0.2075	16.9
22-06-2025 23:48:25	x			
22-06-2025 23:48:25	y			
22-06-2025 23:48:25	z	7.5	0.2034	16.6
22-06-2025 14:23:43	x			
22-06-2025 14:23:43	y			
22-06-2025 14:23:43	z	4	0.2013	16.4
22-06-2025 11:58:17	x			
22-06-2025 11:58:17	y			
22-06-2025 11:58:17	z	12	0.2183	16.2
22-06-2025 17:00:27	x			
22-06-2025 17:00:27	y			
22-06-2025 17:00:27	z	11.5	0.2117	16.1
22-06-2025 12:55:41	x			
22-06-2025 12:55:41	y			
22-06-2025 12:55:41	z	12.5	0.2194	15.9

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	11
 Interventiewaarde	100%	9
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	8

Grootste trillingssnelheid/tijd

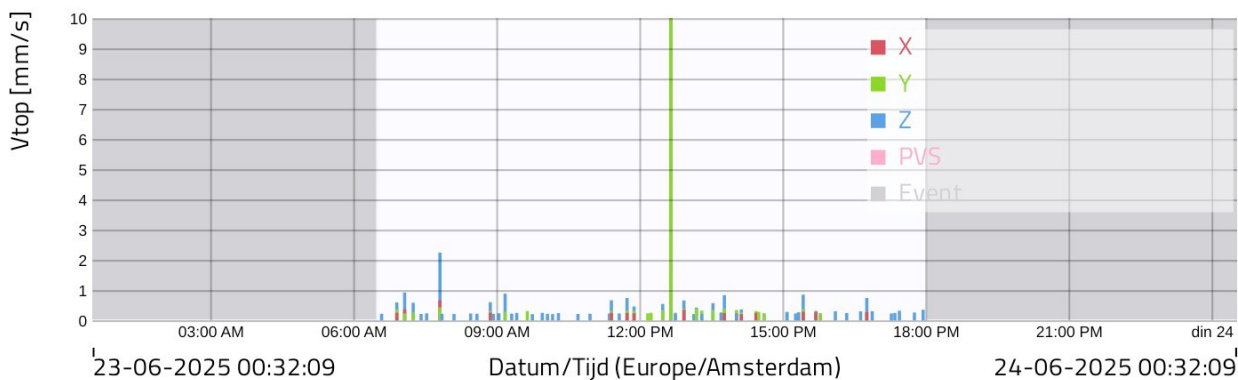

Grootste trillingssnelheid/frequentie

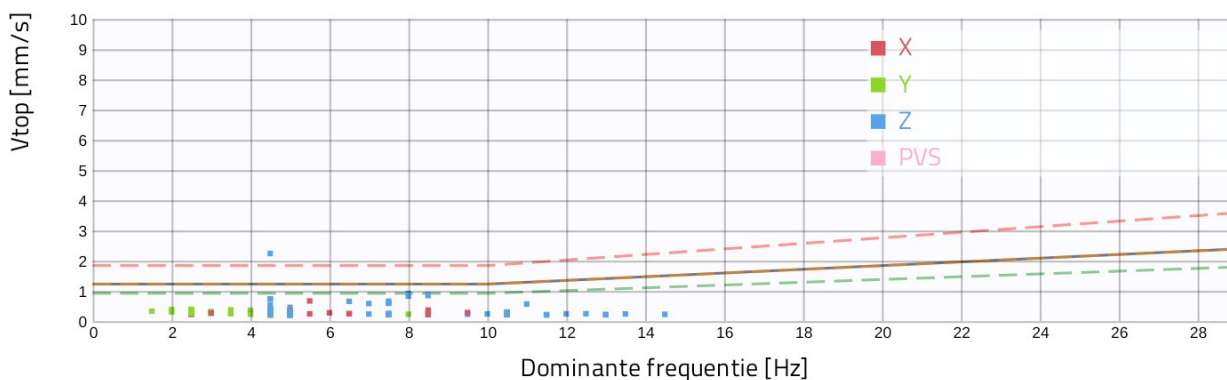

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
23-06-2025 12:38:53	x	1.5	67.7730	5530.3
23-06-2025 12:38:53	y	1	32.4340	2646.6
23-06-2025 12:39:01	z	1	61.4053	5010.7
24-06-2025 12:08:53	x	6	0.4283	35.0
24-06-2025 12:08:51	y	11.5	0.5608	42.6
24-06-2025 12:08:51	z	12	1.1580	85.9

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
23-06-2025 12:38:53	x	1.5	67.7730	5530.3
23-06-2025 12:38:53	y	1	32.4340	2646.6
23-06-2025 12:38:53	z	1	51.9456	4238.8
23-06-2025 12:38:51	x	1.5	62.3203	5085.3
23-06-2025 12:38:51	y	1.5	28.4280	2319.7
23-06-2025 12:38:51	z	0.5	60.6614	4950.0
23-06-2025 12:39:01	x	1	26.9042	2195.4
23-06-2025 12:39:01	y	1.5	11.1155	907.0
23-06-2025 12:39:01	z	1	61.4053	5010.7
23-06-2025 12:38:55	x	1	26.6108	2171.4
23-06-2025 12:38:55	y	1.5	8.2276	671.4
23-06-2025 12:38:55	z	1	45.9435	3749.0
23-06-2025 12:39:03	x	1	30.5662	2494.2
23-06-2025 12:39:03	y	1.5	9.3825	765.6
23-06-2025 12:39:03	z	1	43.0762	3515.0
23-06-2025 12:38:49	x	2	35.8901	2928.6
23-06-2025 12:38:49	y	1	4.2500	346.8
23-06-2025 12:38:49	z	2	13.0754	1067.0
23-06-2025 07:49:07	x	5.5	0.6665	54.4
23-06-2025 07:49:07	y	4.5	0.4217	34.4
23-06-2025 07:49:07	z	4.5	2.2389	182.7
23-06-2025 07:49:05	x	5	0.4681	38.2
23-06-2025 07:49:05	y	5.5	0.3981	32.5
23-06-2025 07:49:05	z	5	2.0178	164.7
23-06-2025 07:49:03	x	5	0.6643	54.2
23-06-2025 07:49:03	y	5	0.2125	17.3
23-06-2025 07:49:03	z	5	1.5001	122.4
23-06-2025 07:49:09	x	7	0.3946	32.2
23-06-2025 07:49:09	y	4	0.2231	18.2
23-06-2025 07:49:09	z	4.5	1.0219	83.4
23-06-2025 07:04:49	x	8.5	0.3649	29.8
23-06-2025 07:04:49	y	8	0.2263	18.5
23-06-2025 07:04:49	z	8	0.9196	75.0
23-06-2025 09:11:11	x			
23-06-2025 09:11:11	y	3	0.2792	22.8
23-06-2025 09:11:11	z	8.5	0.8820	72.0
23-06-2025 07:49:11	x	5	0.2984	24.3
23-06-2025 07:49:11	y			
23-06-2025 07:49:11	z	4.5	0.8621	70.3

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
23-06-2025 15:31:59	x	8.5	0.2493	20.3
23-06-2025 15:31:59	y	3.5	0.3721	30.4
23-06-2025 15:31:59	z	8.5	0.8468	69.1
23-06-2025 13:50:25	x			
23-06-2025 13:50:25	y	3	0.3843	31.4
23-06-2025 13:50:25	z	8	0.8302	67.7
23-06-2025 11:44:35	x	5.5	0.2427	19.8
23-06-2025 11:44:35	y	2.5	0.3213	26.2
23-06-2025 11:44:35	z	4.5	0.7374	60.2
23-06-2025 16:49:17	x			
23-06-2025 16:49:17	y	2.5	0.2864	23.4
23-06-2025 16:49:17	z	4.5	0.7359	60.0
23-06-2025 07:49:13	x	4	0.2241	18.3
23-06-2025 07:49:13	y			
23-06-2025 07:49:13	z	4	0.7190	58.7
23-06-2025 07:49:15	x	4.5	0.2430	19.8
23-06-2025 07:49:15	y	5	0.2087	17.0
23-06-2025 07:49:15	z	4.5	0.6848	55.9
23-06-2025 11:24:53	x	6.5	0.2450	20.0
23-06-2025 11:24:53	y	2	0.3060	25.0
23-06-2025 11:24:53	z	7.5	0.6619	54.0

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
23 juni 2025 07:04:49	8,5	0,3649	8,0	0,2263	8,0	0,9196
23 juni 2025 07:49:03	5,0	0,6643	5,0	0,2125	5,0	1,5001
23 juni 2025 07:49:05	5,0	0,4681	5,5	0,3981	5,0	2,0178
23 juni 2025 07:49:07	5,5	0,6665	4,5	0,4217	4,5	2,2389
23 juni 2025 07:49:09	7,0	0,3946	4,0	0,2231	4,5	1,0219
23 juni 2025 12:38:49	2,0	35,8901	1,0	4,2500	2,0	13,0754
23 juni 2025 12:38:51	1,5	62,3203	1,5	28,4280	0,5	60,6614
23 juni 2025 12:38:53	1,5	67,7730	1,0	32,4340	1,0	51,9456
23 juni 2025 12:38:55	1,0	26,6108	1,5	8,2276	1,0	45,9435
23 juni 2025 12:39:01	1,0	26,9042	1,5	11,1155	1,0	61,4053
23 juni 2025 12:39:03	1,0	30,5662	1,5	9,3825	1,0	43,0762

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	2
 Interventiewaarde	100%	0
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd

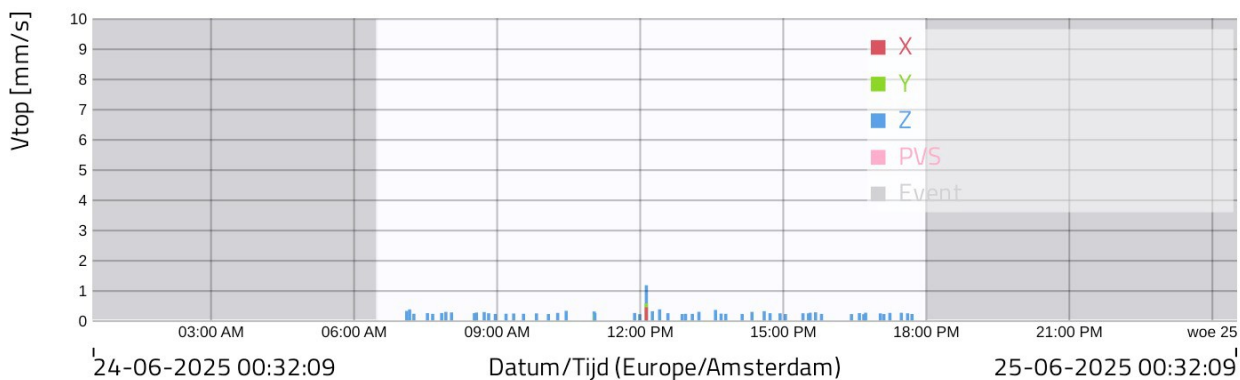

Grootste trillingssnelheid/frequentie

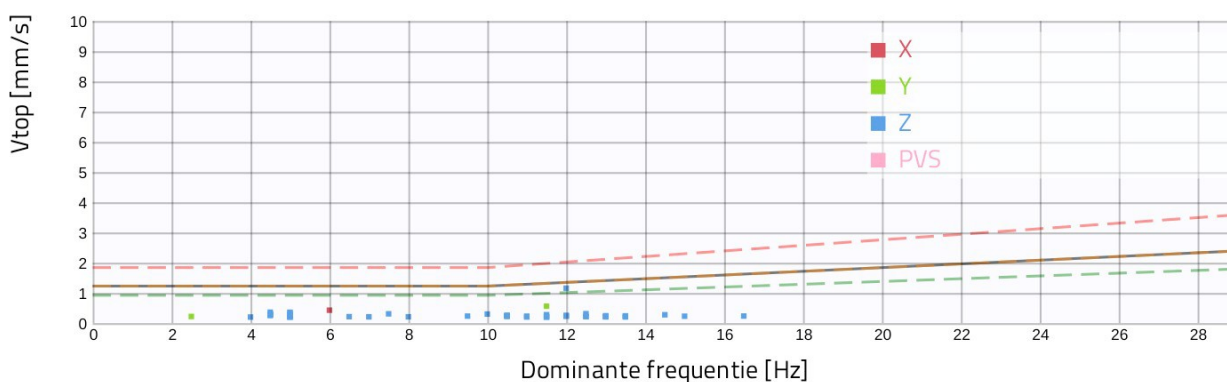

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
24-06-2025 12:08:53	x	6	0.4283	35.0
24-06-2025 12:08:51	y	11.5	0.5608	42.6
24-06-2025 12:08:51	z	12	1.1580	85.9
25-06-2025 14:29:13	x	4	1.0031	81.9
25-06-2025 14:27:43	y	3.5	0.6011	49.0
25-06-2025 14:25:25	z	5	3.3876	276.4

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
24-06-2025 12:08:51	x	10	0.2691	22.0
24-06-2025 12:08:51	y	11.5	0.5608	42.6
24-06-2025 12:08:51	z	12	1.1580	85.9
24-06-2025 12:08:53	x	6	0.4283	35.0
24-06-2025 12:08:53	y	11.5	0.2503	19.0
24-06-2025 12:08:53	z	11.5	0.9925	75.3
24-06-2025 12:08:49	x	8.5	0.3141	25.6
24-06-2025 12:08:49	y			
24-06-2025 12:08:49	z	8.5	0.3847	31.4
24-06-2025 12:25:33	x			
24-06-2025 12:25:33	y			
24-06-2025 12:25:33	z	4.5	0.3627	29.6
24-06-2025 07:10:57	x			
24-06-2025 07:10:57	y			
24-06-2025 07:10:57	z	5	0.3606	29.4
24-06-2025 13:35:51	x			
24-06-2025 13:35:51	y			
24-06-2025 13:35:51	z	5	0.3427	28.0
24-06-2025 07:08:49	x			
24-06-2025 07:08:49	y			
24-06-2025 07:08:49	z	7.5	0.3090	25.2
24-06-2025 14:37:05	x			
24-06-2025 14:37:05	y			
24-06-2025 14:37:05	z	10	0.3012	24.6
24-06-2025 12:16:47	x			
24-06-2025 12:16:47	y			
24-06-2025 12:16:47	z	4.5	0.2991	24.4
24-06-2025 07:12:03	x			
24-06-2025 07:12:03	y			
24-06-2025 07:12:03	z	6.5	0.2976	24.3
24-06-2025 11:03:11	x			
24-06-2025 11:03:11	y	2.5	0.2036	16.6
24-06-2025 11:03:11	z	4.5	0.2914	23.8
24-06-2025 07:56:35	x			
24-06-2025 07:56:35	y			
24-06-2025 07:56:35	z	4.5	0.2777	22.7
24-06-2025 10:27:57	x			
24-06-2025 10:27:57	y			
24-06-2025 10:27:57	z	12.5	0.3122	22.6

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
24-06-2025 07:12:05	x			
24-06-2025 07:12:05	y			
24-06-2025 07:12:05	z	6.5	0.2755	22.5
24-06-2025 08:44:47	x			
24-06-2025 08:44:47	y			
24-06-2025 08:44:47	z	5	0.2719	22.2
24-06-2025 15:41:45	x			
24-06-2025 15:41:45	y			
24-06-2025 15:41:45	z	5	0.2638	21.5
24-06-2025 13:16:19	x			
24-06-2025 13:16:19	y			
24-06-2025 13:16:19	z	11.5	0.2787	21.2
24-06-2025 07:10:59	x			
24-06-2025 07:10:59	y			
24-06-2025 07:10:59	z	5.5	0.2571	21.0
24-06-2025 11:03:09	x			
24-06-2025 11:03:09	y	2.5	0.2201	18.0
24-06-2025 11:03:09	z	4.5	0.2550	20.8
24-06-2025 07:12:07	x			
24-06-2025 07:12:07	y			
24-06-2025 07:12:07	z	5.5	0.2547	20.8

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
24 juni 2025 12:08:51	10,0	0,2691	11,5	0,5608	12,0	1,1580
24 juni 2025 12:08:53	6,0	0,4283	11,5	0,2503	11,5	0,9925

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	47
 Interventiewaarde	100%	20
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	4

Grootste trillingssnelheid/tijd

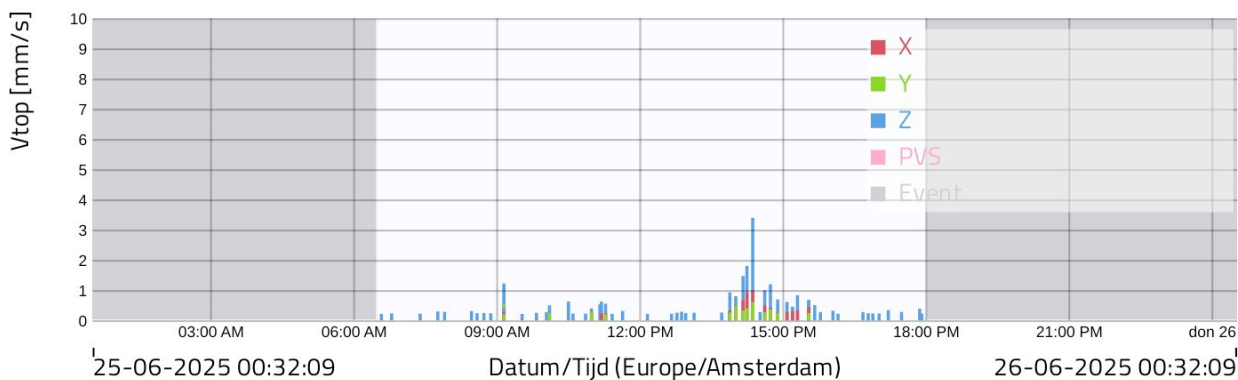

Grootste trillingssnelheid/frequentie

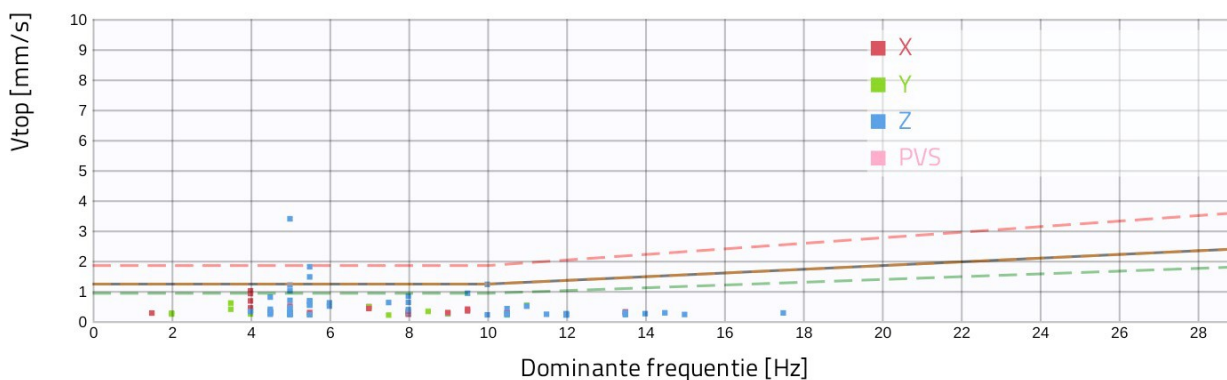

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
25-06-2025 14:29:13	x	4	1.0031	81.9
25-06-2025 14:27:43	y	3.5	0.6011	49.0
25-06-2025 14:25:25	z	5	3.3876	276.4
26-06-2025 09:07:17	x	5.5	3.2886	268.4
26-06-2025 07:46:17	y	4	2.6818	218.8
26-06-2025 09:07:17	z	5	8.9038	726.6

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
25-06-2025 14:25:25	x	4.5	0.8401	68.6
25-06-2025 14:25:25	y	8.5	0.3688	30.1
25-06-2025 14:25:25	z	5	3.3876	276.4
25-06-2025 14:29:11	x	4	1.0000	81.6
25-06-2025 14:29:11	y	6	0.4738	38.7
25-06-2025 14:29:11	z	5.5	2.0882	170.4
25-06-2025 14:27:43	x	7	0.8049	65.7
25-06-2025 14:27:43	y	3.5	0.6011	49.0
25-06-2025 14:27:43	z	6	1.9932	162.6
25-06-2025 14:28:17	x	5.5	0.7902	64.5
25-06-2025 14:28:17	y	6	0.4218	34.4
25-06-2025 14:28:17	z	5.5	1.9139	156.2
25-06-2025 14:15:23	x	4	0.9123	74.4
25-06-2025 14:15:23	y	7	0.2266	18.5
25-06-2025 14:15:23	z	5.5	1.7990	146.8
25-06-2025 14:27:53	x	5	0.9100	74.3
25-06-2025 14:27:53	y	5	0.3948	32.2
25-06-2025 14:27:53	z	5	1.7139	139.9
25-06-2025 14:28:19	x	4.5	0.7211	58.8
25-06-2025 14:28:19	y	6	0.4070	33.2
25-06-2025 14:28:19	z	5.5	1.6438	134.1
25-06-2025 14:19:11	x	4	0.6650	54.3
25-06-2025 14:19:11	y			
25-06-2025 14:19:11	z	5	1.6115	131.5
25-06-2025 14:15:21	x	4.5	0.5539	45.2
25-06-2025 14:15:21	y			
25-06-2025 14:15:21	z	5	1.5110	123.3
25-06-2025 14:21:07	x	3.5	0.7138	58.2
25-06-2025 14:21:07	y	3.5	0.3950	32.2
25-06-2025 14:21:07	z	6.5	1.4885	121.5
25-06-2025 14:10:35	x	4	0.6692	54.6
25-06-2025 14:10:35	y	6.5	0.2990	24.4
25-06-2025 14:10:35	z	5.5	1.4636	119.4
25-06-2025 14:27:51	x	5	0.8155	66.5
25-06-2025 14:27:51	y	5	0.3710	30.3
25-06-2025 14:27:51	z	5	1.4324	116.9
25-06-2025 14:20:15	x	3	0.6459	52.7
25-06-2025 14:20:15	y	3	0.3415	27.9
25-06-2025 14:20:15	z	6	1.3188	107.6

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
25-06-2025 14:20:13	x	3.5	0.4524	36.9
25-06-2025 14:20:13	y	3.5	0.2842	23.2
25-06-2025 14:20:13	z	5	1.2862	105.0
25-06-2025 14:20:05	x	4.5	0.5615	45.8
25-06-2025 14:20:05	y	3.5	0.2023	16.5
25-06-2025 14:20:05	z	5	1.2679	103.5
25-06-2025 14:24:55	x	4.5	0.2412	19.7
25-06-2025 14:24:55	y			
25-06-2025 14:24:55	z	5.5	1.2655	103.3
25-06-2025 14:20:19	x	5	0.3781	30.9
25-06-2025 14:20:19	y			
25-06-2025 14:20:19	z	5	1.2566	102.5
25-06-2025 14:15:51	x	4.5	0.5122	41.8
25-06-2025 14:15:51	y			
25-06-2025 14:15:51	z	5	1.2514	102.1
25-06-2025 14:10:33	x	4	0.6048	49.4
25-06-2025 14:10:33	y	6.5	0.2233	18.2
25-06-2025 14:10:33	z	6	1.2467	101.7
25-06-2025 14:18:37	x	4.5	0.6315	51.5
25-06-2025 14:18:37	y			
25-06-2025 14:18:37	z	4.5	1.2302	100.4

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
25 juni 2025 09:09:33	11,0	0,2981	11,0	0,5288	10,5	1,0456
25 juni 2025 09:09:35	9,5	0,3972	10,0	0,3418	10,0	1,2179
25 juni 2025 13:59:35	9,0	0,3244	9,0	0,2544	9,5	0,9234
25 juni 2025 14:10:31	4,5	0,5731			5,0	0,9500
25 juni 2025 14:10:33	4,0	0,6048	6,5	0,2233	6,0	1,2467
25 juni 2025 14:10:35	4,0	0,6692	6,5	0,2990	5,5	1,4636
25 juni 2025 14:13:27	4,5	0,4867	7,0	0,2185	5,0	1,1571
25 juni 2025 14:13:29	4,5	0,2625			5,0	0,9501
25 juni 2025 14:15:21	4,5	0,5539			5,0	1,5110
25 juni 2025 14:15:23	4,0	0,9123	7,0	0,2266	5,5	1,7990
25 juni 2025 14:15:25	4,5	0,4080			4,5	0,9568
25 juni 2025 14:15:49	4,5	0,5929			5,0	1,0669
25 juni 2025 14:15:51	4,5	0,5122			5,0	1,2514
25 juni 2025 14:16:17	5,0	0,2888	5,5	0,2321	5,5	1,0706
25 juni 2025 14:16:19					5,5	0,9397
25 juni 2025 14:18:37	4,5	0,6315			4,5	1,2302
25 juni 2025 14:19:11	4,0	0,6650			5,0	1,6115
25 juni 2025 14:19:13	4,0	0,4709			5,0	1,1034
25 juni 2025 14:19:15	3,5	0,6536	7,0	0,2645	5,0	1,1059
25 juni 2025 14:19:17	3,5	0,4188	3,5	0,2866	5,5	1,0020
25 juni 2025 14:20:05	4,5	0,5615	3,5	0,2023	5,0	1,2679
25 juni 2025 14:20:07	4,5	0,6493	3,5	0,2236	5,0	1,1669
25 juni 2025 14:20:09	4,5	0,3430	5,5	0,2365	5,5	1,0337
25 juni 2025 14:20:11	4,5	0,7928	4,0	0,2414	4,5	0,9578
25 juni 2025 14:20:13	3,5	0,4524	3,5	0,2842	5,0	1,2862
25 juni 2025 14:20:15	3,0	0,6459	3,0	0,3415	6,0	1,3188
25 juni 2025 14:20:17	3,0	0,6114	3,0	0,2885	6,0	0,9333
25 juni 2025 14:20:19	5,0	0,3781			5,0	1,2566
25 juni 2025 14:20:57	5,0	0,2762	4,5	0,2519	5,0	0,9740
25 juni 2025 14:20:59	5,0	0,3263			5,0	0,9641

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
25 juni 2025 14:21:07	3,5	0,7138	3,5	0,3950	6,5	1,4885
25 juni 2025 14:23:19	4,5	0,3088			5,0	1,1557
25 juni 2025 14:23:49	4,5	0,2030			5,0	0,9839
25 juni 2025 14:24:55	4,5	0,2412			5,5	1,2655
25 juni 2025 14:25:25	4,5	0,8401	8,5	0,3688	5,0	3,3876
25 juni 2025 14:27:43	7,0	0,8049	3,5	0,6011	6,0	1,9932
25 juni 2025 14:27:51	5,0	0,8155	5,0	0,3710	5,0	1,4324
25 juni 2025 14:27:53	5,0	0,9100	5,0	0,3948	5,0	1,7139
25 juni 2025 14:27:55	5,0	0,3329	5,5	0,2387	5,0	0,9614
25 juni 2025 14:28:17	5,5	0,7902	6,0	0,4218	5,5	1,9139
25 juni 2025 14:28:19	4,5	0,7211	6,0	0,4070	5,5	1,6438
25 juni 2025 14:28:45	4,5	0,5742	6,5	0,3785	5,0	1,2032
25 juni 2025 14:29:11	4,0	1,0000	6,0	0,4738	5,5	2,0882
25 juni 2025 14:29:13	4,0	1,0031	6,0	0,2842	5,0	1,1887
25 juni 2025 14:42:19	5,0	0,4950	5,0	0,2641	5,0	0,9983
25 juni 2025 14:43:31	6,5	0,2439	8,0	0,2314	7,0	1,1351
25 juni 2025 14:43:55	7,0	0,4179	7,0	0,2134	5,0	1,1938

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	92
 Interventiewaarde	100%	65
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	38

Grootste trillingssnelheid/tijd

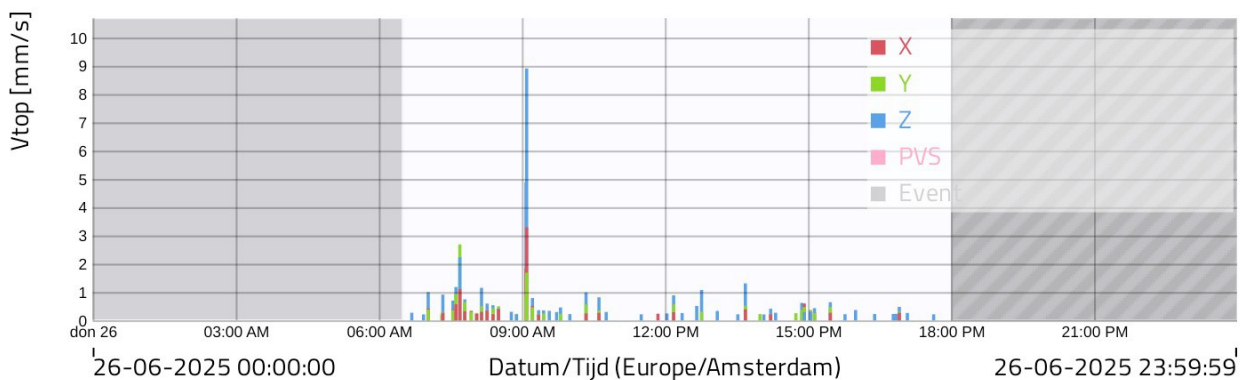

Grootste trillingssnelheid/frequentie

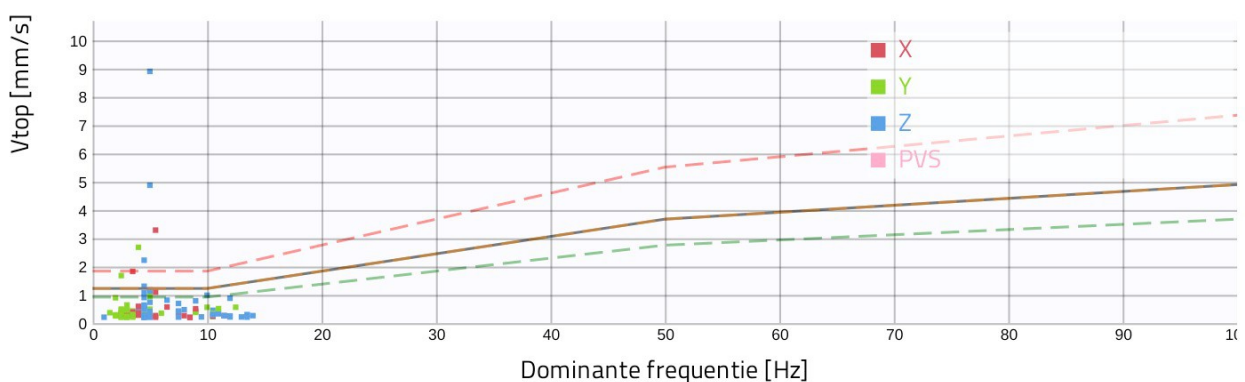

Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
26-06-2025 09:07:17	x	5.5	3.2886	268.4
26-06-2025 07:46:17	y	4	2.6818	218.8
26-06-2025 09:07:17	z	5	8.9038	726.6

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
26-06-2025 09:07:17	x	5.5	3.2886	268.4
26-06-2025 09:07:17	y	5.5	1.3863	113.1
26-06-2025 09:07:17	z	5	8.9038	726.6
26-06-2025 09:07:09	x	5	1.7999	146.9
26-06-2025 09:07:09	y	5	1.2868	105.0
26-06-2025 09:07:09	z	5	7.9409	648.0
26-06-2025 09:07:39	x	5	3.2715	267.0
26-06-2025 09:07:39	y	6	1.2878	105.1
26-06-2025 09:07:39	z	5	7.3195	597.3
26-06-2025 09:07:25	x	6.5	2.4674	201.3
26-06-2025 09:07:25	y	6.5	1.2697	103.6
26-06-2025 09:07:25	z	5	6.8348	557.7
26-06-2025 09:07:45	x	5	2.2827	186.3
26-06-2025 09:07:45	y	5	1.0616	86.6
26-06-2025 09:07:45	z	5	6.4615	527.3
26-06-2025 09:07:11	x	5	2.1830	178.1
26-06-2025 09:07:11	y	5	0.8048	65.7
26-06-2025 09:07:11	z	5	5.6805	463.5
26-06-2025 09:07:43	x	2.5	2.6268	214.3
26-06-2025 09:07:43	y	2.5	1.6813	137.2
26-06-2025 09:07:43	z	5.5	5.2820	431.0
26-06-2025 09:05:27	x	5	1.5158	123.7
26-06-2025 09:05:27	y	4	0.6788	55.4
26-06-2025 09:05:27	z	5	4.8770	398.0
26-06-2025 09:08:05	x	4	1.0158	82.9
26-06-2025 09:08:05	y	4.5	0.8000	65.3
26-06-2025 09:08:05	z	4.5	4.2859	349.7
26-06-2025 09:07:49	x	6.5	2.7165	221.7
26-06-2025 09:07:49	y	2.5	1.2630	103.1
26-06-2025 09:07:49	z	6	4.2008	342.8
26-06-2025 09:06:59	x	5	1.0579	86.3
26-06-2025 09:06:59	y	4	0.8729	71.2
26-06-2025 09:06:59	z	5	3.7086	302.6
26-06-2025 09:07:01	x	5	1.1769	96.0
26-06-2025 09:07:01	y	4	0.8955	73.1
26-06-2025 09:07:01	z	5	3.6468	297.6
26-06-2025 09:06:53	x	2	1.5603	127.3
26-06-2025 09:06:53	y	2	1.0755	87.8
26-06-2025 09:06:53	z	5.5	3.6021	293.9

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
26-06-2025 09:06:01	x	5	1.0476	85.5
26-06-2025 09:06:01	y	3.5	0.6140	50.1
26-06-2025 09:06:01	z	5	3.3899	276.6
26-06-2025 09:09:43	x	2.5	1.1193	91.3
26-06-2025 09:09:43	y	2.5	0.6734	54.9
26-06-2025 09:09:43	z	5	3.2889	268.4
26-06-2025 09:05:45	x	3.5	1.0562	86.2
26-06-2025 09:05:45	y	3.5	0.6116	49.9
26-06-2025 09:05:45	z	5	3.2743	267.2
26-06-2025 09:07:29	x	5	1.5850	129.3
26-06-2025 09:07:29	y	3	0.7937	64.8
26-06-2025 09:07:29	z	5.5	3.1266	255.1
26-06-2025 09:07:05	x	7	1.3464	109.9
26-06-2025 09:07:05	y	2.5	0.6599	53.8
26-06-2025 09:07:05	z	5	3.0427	248.3
26-06-2025 09:06:45	x	5	1.5120	123.4
26-06-2025 09:06:45	y	4	1.1332	92.5
26-06-2025 09:06:45	z	4.5	2.9887	243.9
26-06-2025 09:06:55	x	2	0.6130	50.0
26-06-2025 09:06:55	y	2	0.8810	71.9
26-06-2025 09:06:55	z	5	2.8649	233.8

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
26 juni 2025 07:01:17	6,0	0,2547	9,5	0,3630	5,0	0,9959
26 juni 2025 07:35:07	4,5	0,2107	4,0	0,8627	4,0	0,9520
26 juni 2025 07:40:17	6,5	0,5698	5,0	0,7196	5,0	0,9809
26 juni 2025 07:40:19	6,5	0,4727	5,0	0,9381	5,0	1,1750
26 juni 2025 07:45:59	3,0	0,8829	4,0	2,1850	4,5	1,9508
26 juni 2025 07:46:01	3,0	0,4483	3,5	0,2684	4,5	1,6672
26 juni 2025 07:46:17	5,5	1,0984	4,0	2,6818	4,5	2,2262
26 juni 2025 07:46:19	5,0	0,5373	4,0	0,8000	4,5	1,4771
26 juni 2025 08:14:13	5,5	0,2227	5,0	0,4936	5,0	1,1472
26 juni 2025 09:04:39	4,0	0,5995	4,0	0,4362	4,5	1,1721
26 juni 2025 09:04:45	2,0	0,4502	2,0	0,5872	4,5	1,8093
26 juni 2025 09:05:11	4,0	0,7106	4,0	0,8388	6,0	1,2490
26 juni 2025 09:05:21	3,5	0,9219	2,5	0,3931	4,5	0,6863
26 juni 2025 09:05:27	5,0	1,5158	4,0	0,6788	5,0	4,8770
26 juni 2025 09:05:35	3,5	1,8292	3,5	0,8091	4,5	2,4990
26 juni 2025 09:05:37	4,0	0,5988	4,0	0,4606	4,5	1,1906
26 juni 2025 09:05:45	3,5	1,0562	3,5	0,6116	5,0	3,2743
26 juni 2025 09:05:47	3,5	0,9683	3,5	0,5289	5,5	2,0813
26 juni 2025 09:05:49	3,5	0,5411	2,5	0,5482	4,0	1,6848
26 juni 2025 09:05:51	2,0	0,7674	2,0	0,7978	8,5	1,7382
26 juni 2025 09:05:53	4,5	1,1014	4,5	0,5621	5,0	1,5102
26 juni 2025 09:06:01	5,0	1,0476	3,5	0,6140	5,0	3,3899
26 juni 2025 09:06:03	5,0	0,6083	2,5	0,5580	4,5	1,0385
26 juni 2025 09:06:09	5,0	0,4571	1,5	0,2937	5,5	0,9893
26 juni 2025 09:06:17	3,0	0,6058	2,5	0,4766	4,5	1,4244
26 juni 2025 09:06:19	3,5	1,1995	4,0	0,7931	5,0	0,9677
26 juni 2025 09:06:21	2,5	0,9820	2,5	0,8065	4,5	1,0144
26 juni 2025 09:06:23	3,0	0,8343	3,0	0,6508	5,5	1,3466
26 juni 2025 09:06:25	3,0	0,9594	3,0	0,7696	5,5	1,2921
26 juni 2025 09:06:31	5,0	0,9169	2,5	0,5998	5,0	2,5046

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
26 juni 2025 09:06:43	4,0	1,3006	4,0	0,6135	5,0	1,1319
26 juni 2025 09:06:45	5,0	1,5120	4,0	1,1332	4,5	2,9887
26 juni 2025 09:06:47	7,0	0,5882	2,5	0,5599	5,0	1,3046
26 juni 2025 09:06:53	2,0	1,5603	2,0	1,0755	5,5	3,6021
26 juni 2025 09:06:55	2,0	0,6130	2,0	0,8810	5,0	2,8649
26 juni 2025 09:06:57	6,0	0,7343	2,5	0,3358	4,5	1,8599
26 juni 2025 09:06:59	5,0	1,0579	4,0	0,8729	5,0	3,7086
26 juni 2025 09:07:01	5,0	1,1769	4,0	0,8955	5,0	3,6468
26 juni 2025 09:07:05	7,0	1,3464	2,5	0,6599	5,0	3,0427
26 juni 2025 09:07:09	5,0	1,7999	5,0	1,2868	5,0	7,9409
26 juni 2025 09:07:11	5,0	2,1830	5,0	0,8048	5,0	5,6805
26 juni 2025 09:07:13	5,0	0,5425	2,5	0,2141	5,0	1,8902
26 juni 2025 09:07:15	2,0	1,0759	2,0	0,9465	4,5	2,4589
26 juni 2025 09:07:17	5,5	3,2886	5,5	1,3863	5,0	8,9038
26 juni 2025 09:07:19	5,0	1,0093	4,5	0,2499	5,0	2,7677
26 juni 2025 09:07:25	6,5	2,4674	6,5	1,2697	5,0	6,8348
26 juni 2025 09:07:27	7,0	0,7362	7,0	0,5215	4,5	1,8392
26 juni 2025 09:07:29	5,0	1,5850	3,0	0,7937	5,5	3,1266
26 juni 2025 09:07:31	5,0	0,6165	2,0	0,4724	6,0	1,7071
26 juni 2025 09:07:33	3,5	0,9044	3,0	0,4618	5,0	1,4354
26 juni 2025 09:07:35	3,0	0,5670	2,5	0,3052	5,0	1,0311
26 juni 2025 09:07:37	5,0	1,4589	5,5	0,7854	5,5	2,7616
26 juni 2025 09:07:39	5,0	3,2715	6,0	1,2878	5,0	7,3195
26 juni 2025 09:07:41	5,0	0,5196			5,0	1,0098
26 juni 2025 09:07:43	2,5	2,6268	2,5	1,6813	5,5	5,2820
26 juni 2025 09:07:45	5,0	2,2827	5,0	1,0616	5,0	6,4615
26 juni 2025 09:07:47	6,5	1,2357	2,5	0,5803	6,0	1,2962
26 juni 2025 09:07:49	6,5	2,7165	2,5	1,2630	6,0	4,2008
26 juni 2025 09:07:51	5,5	0,5130	3,0	0,5031	5,5	1,5673
26 juni 2025 09:07:53	5,0	0,7106	3,0	0,5132	5,0	1,8944
26 juni 2025 09:07:59	3,5	0,5819	3,5	0,4764	5,5	0,9385
26 juni 2025 09:08:01	3,0	0,9409	2,5	0,5861	5,5	2,3817
26 juni 2025 09:08:03	5,0	0,8889	8,5	0,5106	5,0	1,9746

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
26 juni 2025 09:08:05	4,0	1,0158	4,5	0,8000	4,5	4,2859
26 juni 2025 09:08:07	5,0	0,5396	5,0	0,2678	4,5	1,2013
26 juni 2025 09:08:09	6,0	0,8368	1,5	0,7960	5,5	2,2612
26 juni 2025 09:08:11	1,5	0,4770	2,0	0,3688	5,5	1,0948
26 juni 2025 09:08:21	5,5	1,2616	2,0	0,5284	5,5	0,8410
26 juni 2025 09:08:23	2,0	0,7281	2,0	0,4120	5,5	0,9216
26 juni 2025 09:08:25	2,0	0,6453	2,0	0,3879	5,5	1,2628
26 juni 2025 09:08:27	2,0	0,9372	2,0	0,7020	5,5	1,2940
26 juni 2025 09:08:43	1,5	0,9651	2,0	0,7226	5,5	1,4593
26 juni 2025 09:08:45	5,5	0,8021	2,0	0,5924	5,5	1,1731
26 juni 2025 09:08:51	2,5	0,6751	2,0	0,4963	5,0	1,1603
26 juni 2025 09:08:53	2,5	0,7773	2,5	0,5641	5,0	1,4051
26 juni 2025 09:08:55	2,5	0,6227	2,5	0,4562	5,0	1,1928
26 juni 2025 09:08:59	2,5	1,2273	2,5	0,9133	5,0	2,1420
26 juni 2025 09:09:01	5,0	0,7132	2,5	0,5076	5,0	2,0698
26 juni 2025 09:09:07	7,5	0,6755	2,5	0,6178	7,5	1,0031
26 juni 2025 09:09:09	5,0	1,4727	2,0	1,0931	5,5	1,9780
26 juni 2025 09:09:15	2,0	0,6708	2,0	0,3342	4,5	1,2577
26 juni 2025 09:09:25	2,0	0,7131	2,5	0,3435	5,0	1,1838
26 juni 2025 09:09:41	2,0	0,5611	2,0	0,2368	4,5	0,9728
26 juni 2025 09:09:43	2,5	1,1193	2,5	0,6734	5,0	3,2889
26 juni 2025 09:09:45	5,5	0,4124	3,0	0,3577	5,0	1,3850
26 juni 2025 09:09:47	5,0	0,7527	2,5	0,7568	5,0	1,2922
26 juni 2025 09:09:49	5,0	1,0877	2,5	1,1204	5,5	1,6506
26 juni 2025 09:10:15	5,0	0,7106	5,0	0,6067	5,0	1,3278
26 juni 2025 10:20:51	9,0	0,2311	10,0	0,5601	10,0	0,9868
26 juni 2025 12:46:25			4,5	0,3000	4,5	1,0717
26 juni 2025 13:41:15			4,5	0,2876	4,5	1,3041
26 juni 2025 13:41:17					4,5	1,1766

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen